

Áritun samræmingarhönnuðar:

SKÝRINGAR:

Rör í Rör lagnir að EV og HL eru pex $\varnothing 15 \times 2,5$ mm og hlífðarkápa er 25mm. Allar lagnir í ofna eru svart stál málðar lagnir sem eru sýnilegar innandyra. Neysluvatnslagnir eru ryðfrjár lagnir.


PU=Pípur upp
PN=Pípur niður

Byggingafræðistofa
Algrætt bann
21 FEB 2003

ÚTGÁFA	DAGSETNING	TEIKNAD	YFIRFARIÐ	SAMÞYKKT
--------	------------	---------	-----------	----------

EDLI BREYTINGAR

LYKILMYND:

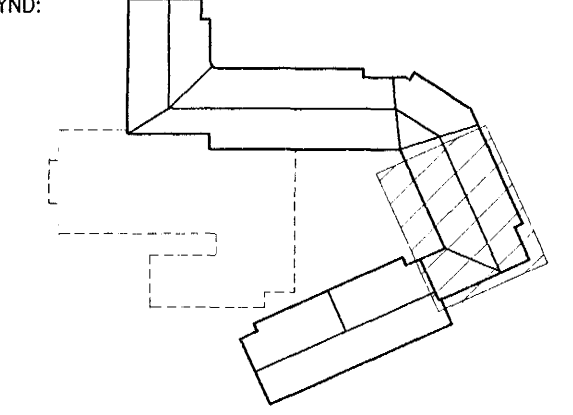

HANNAÐ:	UBJ	DAGS.:	30.01.03
TEIKNAD:	SI/UBJ	KVARDI:	1:50
YFIRF.:	G. Þ.	VERK NR.:	5220
SKRÁ:	P-30-01	TEIKN NR.:	P-34-01

SAMÞ.: 210259-2529
FRUMSTÆRD BLADS A1 - BLADSTÆRD A3, MINNKUN 1:2

BURKNAVELLIR 17, HAFNARFIRÐI

Lagnakerfi - Miðjuhluti 2
3. hæð
Hluti 4 af 5

FJARHITUN HF
VERKFRÆÐISTOFA

BORGARTÚNI 17 - 105 REYKJAVÍK NETFANG: fjarhitun@fjarhitun.is
SÍMI 562 8955 - FAX 562 8950 VEFSDA: www.fjarhitun.is
KENNITALA: 700186-1649

Handwritten signature