

Aritun samræmingarhönnuðar:

**SKÝRINGAR:**

Allar lagnir hér eru ryðfríar stállagnir.


Stærðarökvörðun lagna að einstökum tækjum sjá teikn. P-70-03 og P-70-06  
Setja skal loftþrúða 50\*500mm á hvern stofnenda.

Byggingartekni  
21 FEB. 2003

ÓTGÁFA	DAGSETNING	TEIKNAD	YFIRFARID	SAMÞYKKT
--------	------------	---------	-----------	----------

EDLI BREYTINGAR

LYKILMYND:

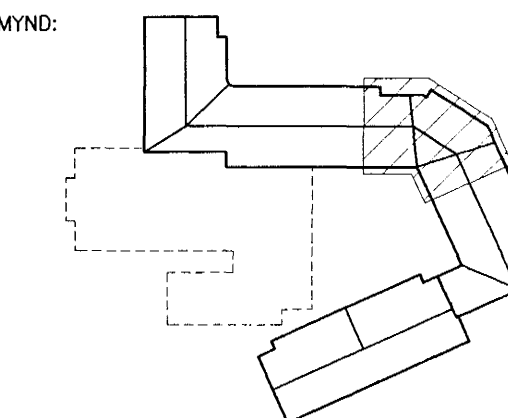

HANNAD:	UBJ	DAGS.:	30.01.'03
---------	-----	--------	-----------

TEIKNAD:	UBJ/SI	KVARDI:	-
----------	--------	---------	---

YFIRF.:	G.G.	VERK NR.:	5220
---------	------	-----------	------

SKRÁ:	P-81-03	TEIKN.NR.:	P-81-03
-------	---------	------------	---------

SAMP.: 210259-2529

FRUMSTÆRD BLADS A1 - BLADSTÆRD A3, MINNKUN 1:2

BURKNAVELLIR 17, HAFNARFIRDI

Lagnakerfi - Miðhluti 1  
Neysluvatnslagnir frá 0-4. hæð  
Rúmmynd

**FJARHITUN HF**  
VERKFRÆÐISTOFA  
BORGARTONI 17 - 105 REYKJAVIK NETFANG: fjarhitun@fjarhitun.is  
SÍMI 562 8955 - FAX 562 8950 VEFSDA: www.fjarhitun.is  
KENNITALA: 700186-1649