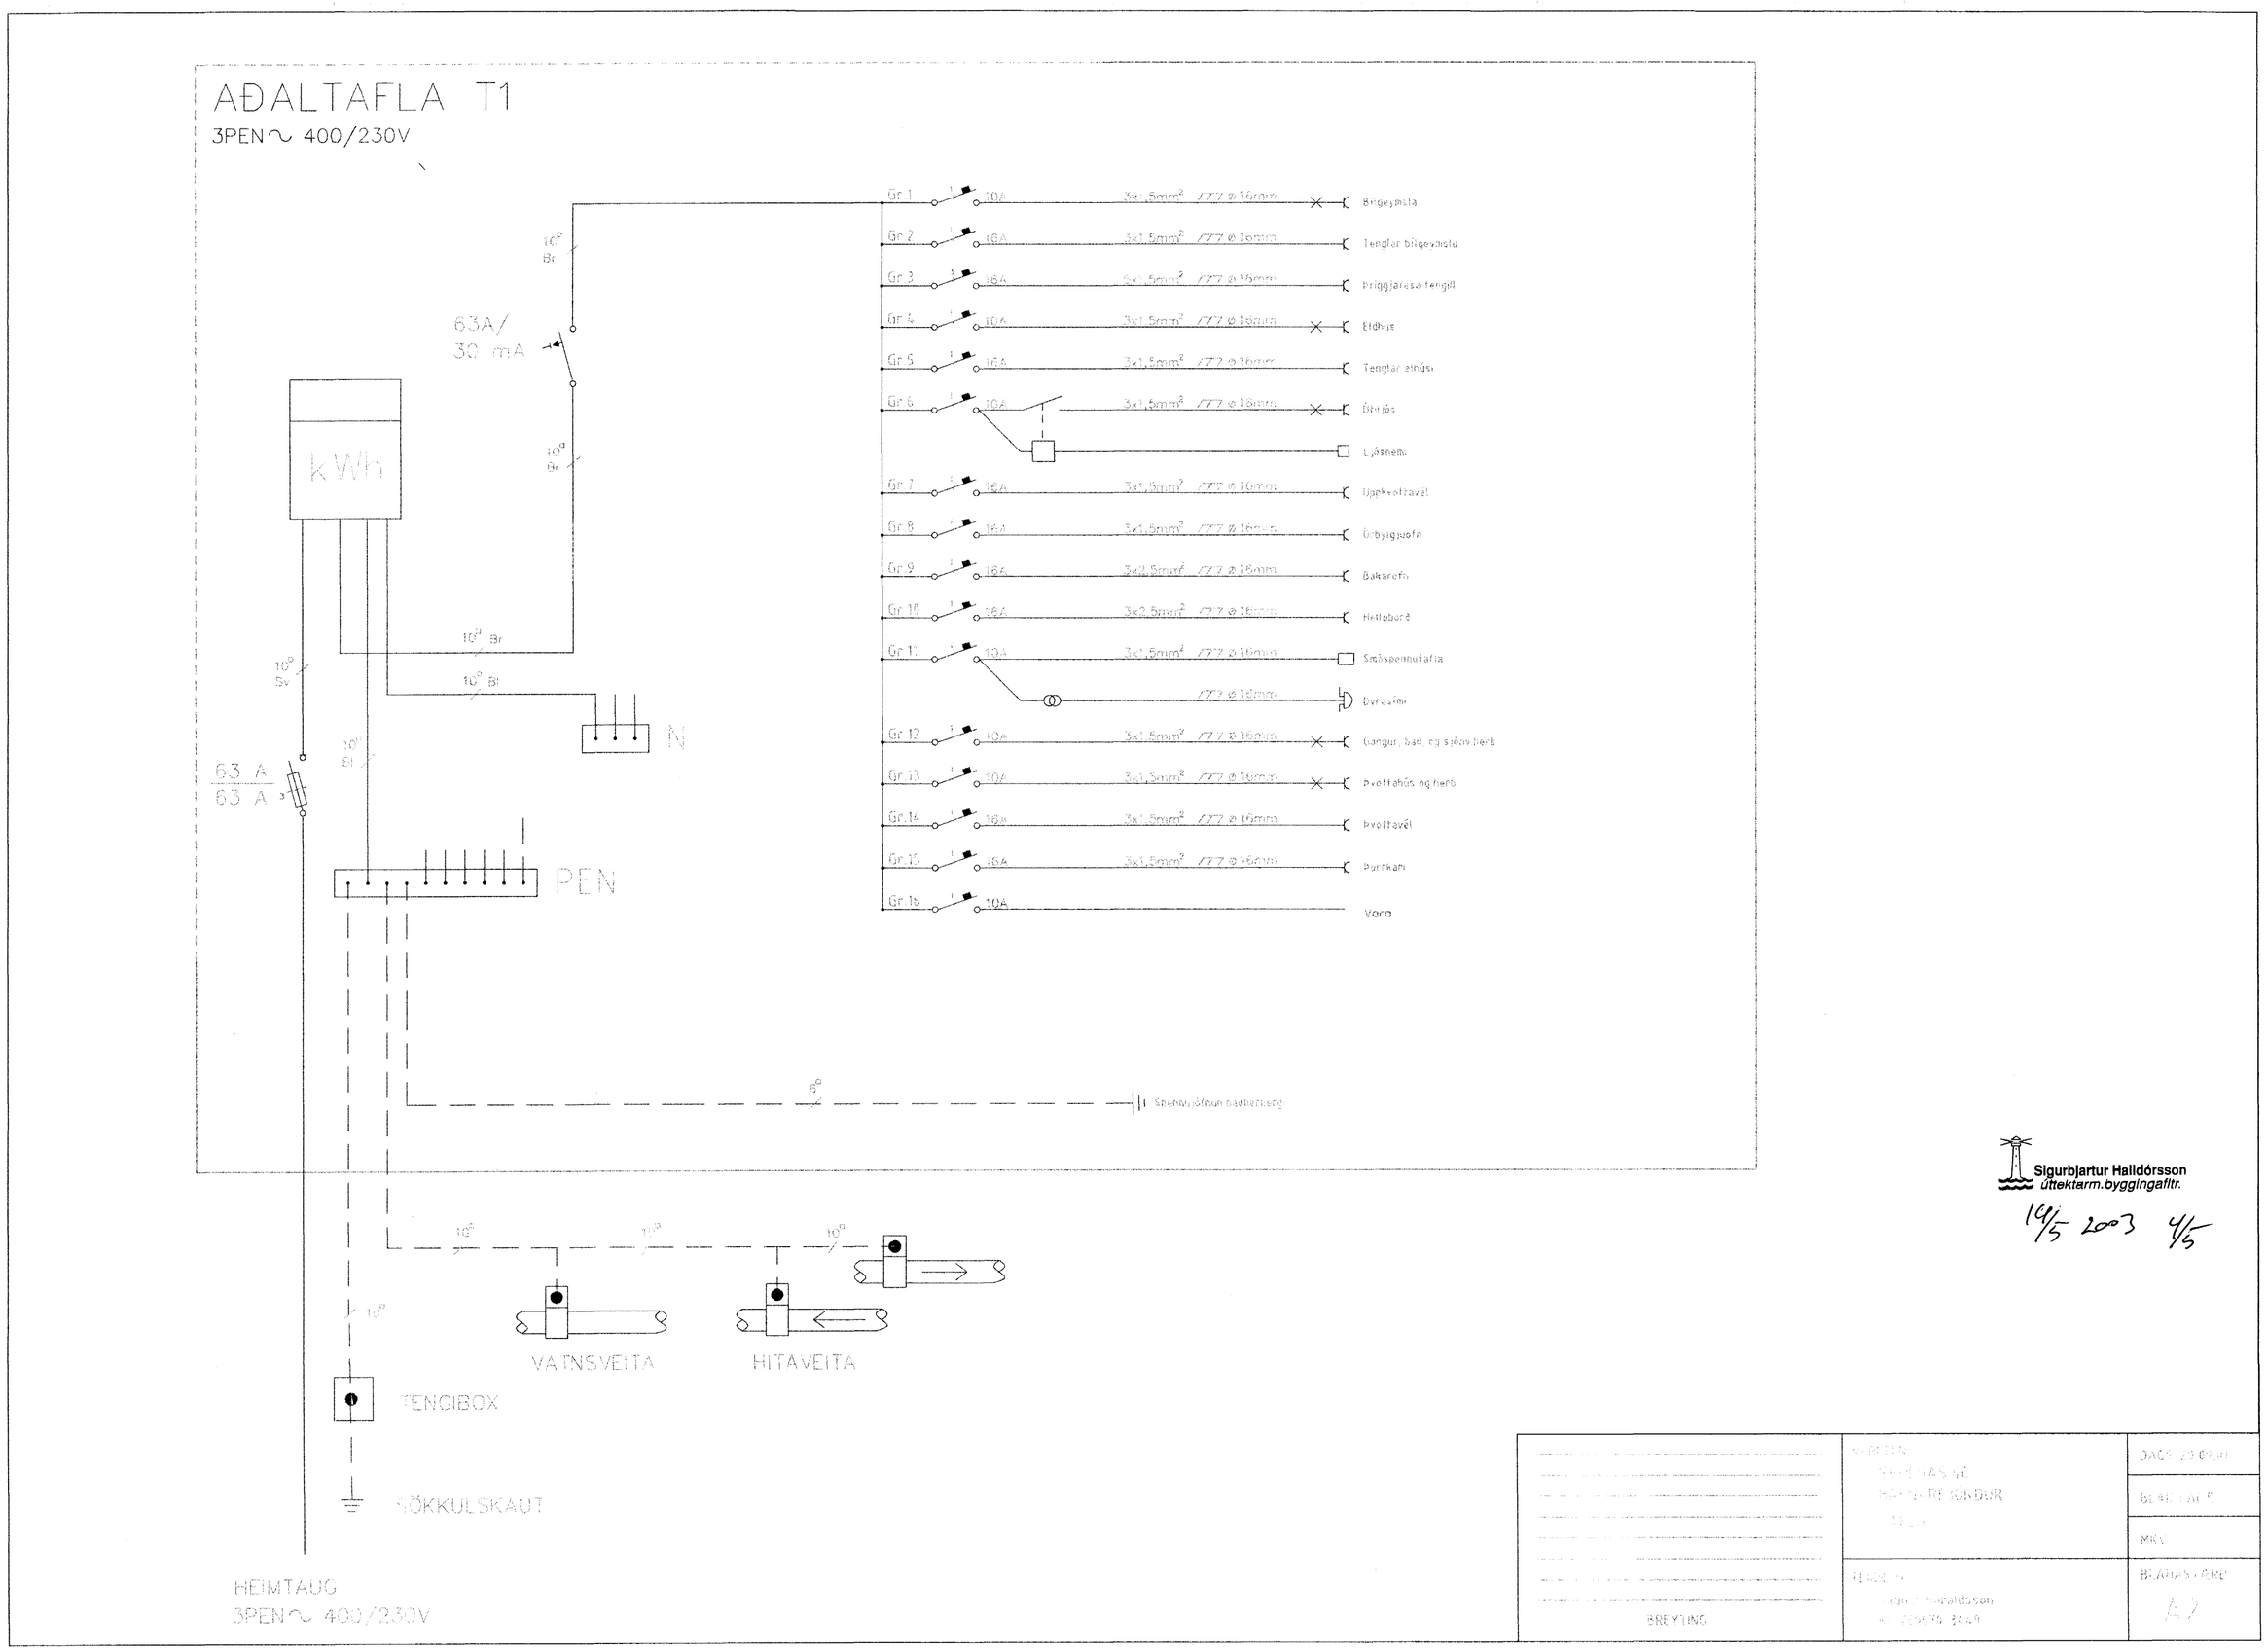
AÐALTAFLA T1
3PEN~ 400/230V
kWh
63A/
30 mA
10° Br
10° Sv
10° Bl
63 A
63 A
N
PEN
Gr.1 10A 3x1,5mm² /77 ø 16mm Bílgeymsla
Gr.2 16A 3x1,5mm² /77 ø 16mm Tenglar bílgeymslu
Gr.3 16A 3x1,5mm² /77 ø 16mm Þriggjafasa tengill
Gr.4 10A 3x1,5mm² /77 ø 16mm Eldhús
Gr.5 16A 3x1,5mm² /77 ø 16mm Tenglar eldhúsi
Gr.6 10A 3x1,5mm² /77 ø 16mm Útiljós
Ljósnemi
Gr.7 16A 3x1,5mm² /77 ø 16mm Uppþvottavél
Gr.8 16A 3x1,5mm² /77 ø 16mm Örbylgjuofn
Gr.9 16A 3x2,5mm² /77 ø 16mm Bakarofn
Gr.10 16A 3x2,5mm² /77 ø 16mm Hellubord
Gr.11 10A 3x1,5mm² /77 ø 16mm Smáspennutafla
/77 ø 16mm Dyrasími
Gr.12 10A 3x1,5mm² /77 ø 16mm Gangur, bad, og sjónv.herb
Gr.13 10A 3x1,5mm² /77 ø 16mm Þvottahús og herb
Gr.14 16A 3x1,5mm² /77 ø 16mm Þvottavél
Gr.15 16A 3x1,5mm² /77 ø 16mm Þurrkari
Gr.16 10A Vara
6°
Spennujófnun baðherberg
10°
VATNSVEITA
HITAVEITA
TENGIBOX
SÖKKULSKAUT
HEIMTAUG
3PEN~ 400/230V
Sigurbjartur Halldórsson
úttektarm.byggingafltr.
14/5 2003 4/5
BREYTING
DAGS 29.09.01
BLAD LAGS
MKV
BLAÐASTÆRÐ
A2