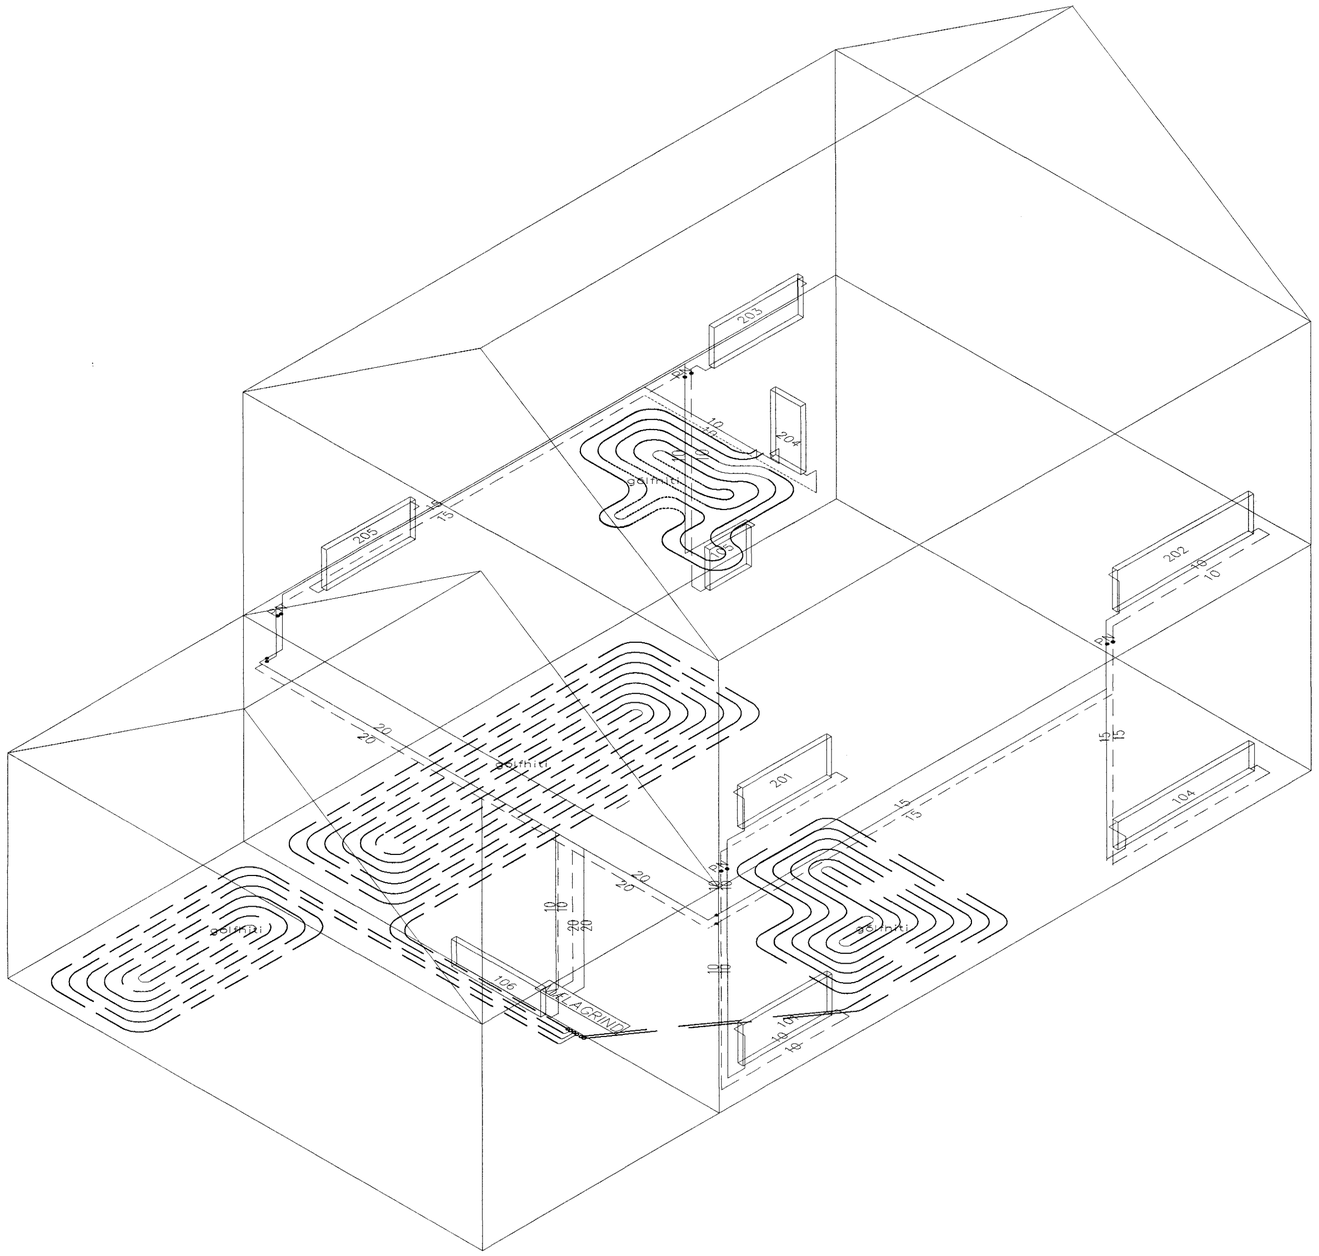

RÚMMYND HITALAGNA 1:50

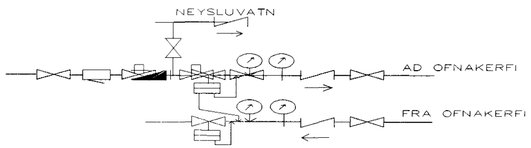

MÆLAGRIND HITAVEITU

HITALAGNIR SKÝRINGAR

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440.
Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.
Fjarlægð á milli festinga

Notamál	Fjarlægð
15–32 mm	2,5 m
40–50 mm	3,0 m

Einangra skal lagnir með 20mm Climaflex hólkum.
Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar, stillité og loftskrúfur.
Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bör, og skal þrýstingur standa amk. 8 tíma án þess að falla.

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
15 MAI 2003

Blómvellir 21 Hafnarfirði.	
Sigurður Þorvarðarson byggingafræðingur bfí. Teiknistofan Strandgötu 11 220 Hafnarfirði. STH. teiknistofan ehf. kt. 510298–2769. Sími: 5651510. Netfang: teiknistofan@islandia.is	
Skýringar: Séruppdráttur.	
Teikning: RÚMMYND HITALAGNA	
Mælikvarði: 1 : 50	
Undirskrift:	6/5 03
Blað nr: H. nr. 10	Dagsetning: 15 nóvember. 2002.
Breytt:	