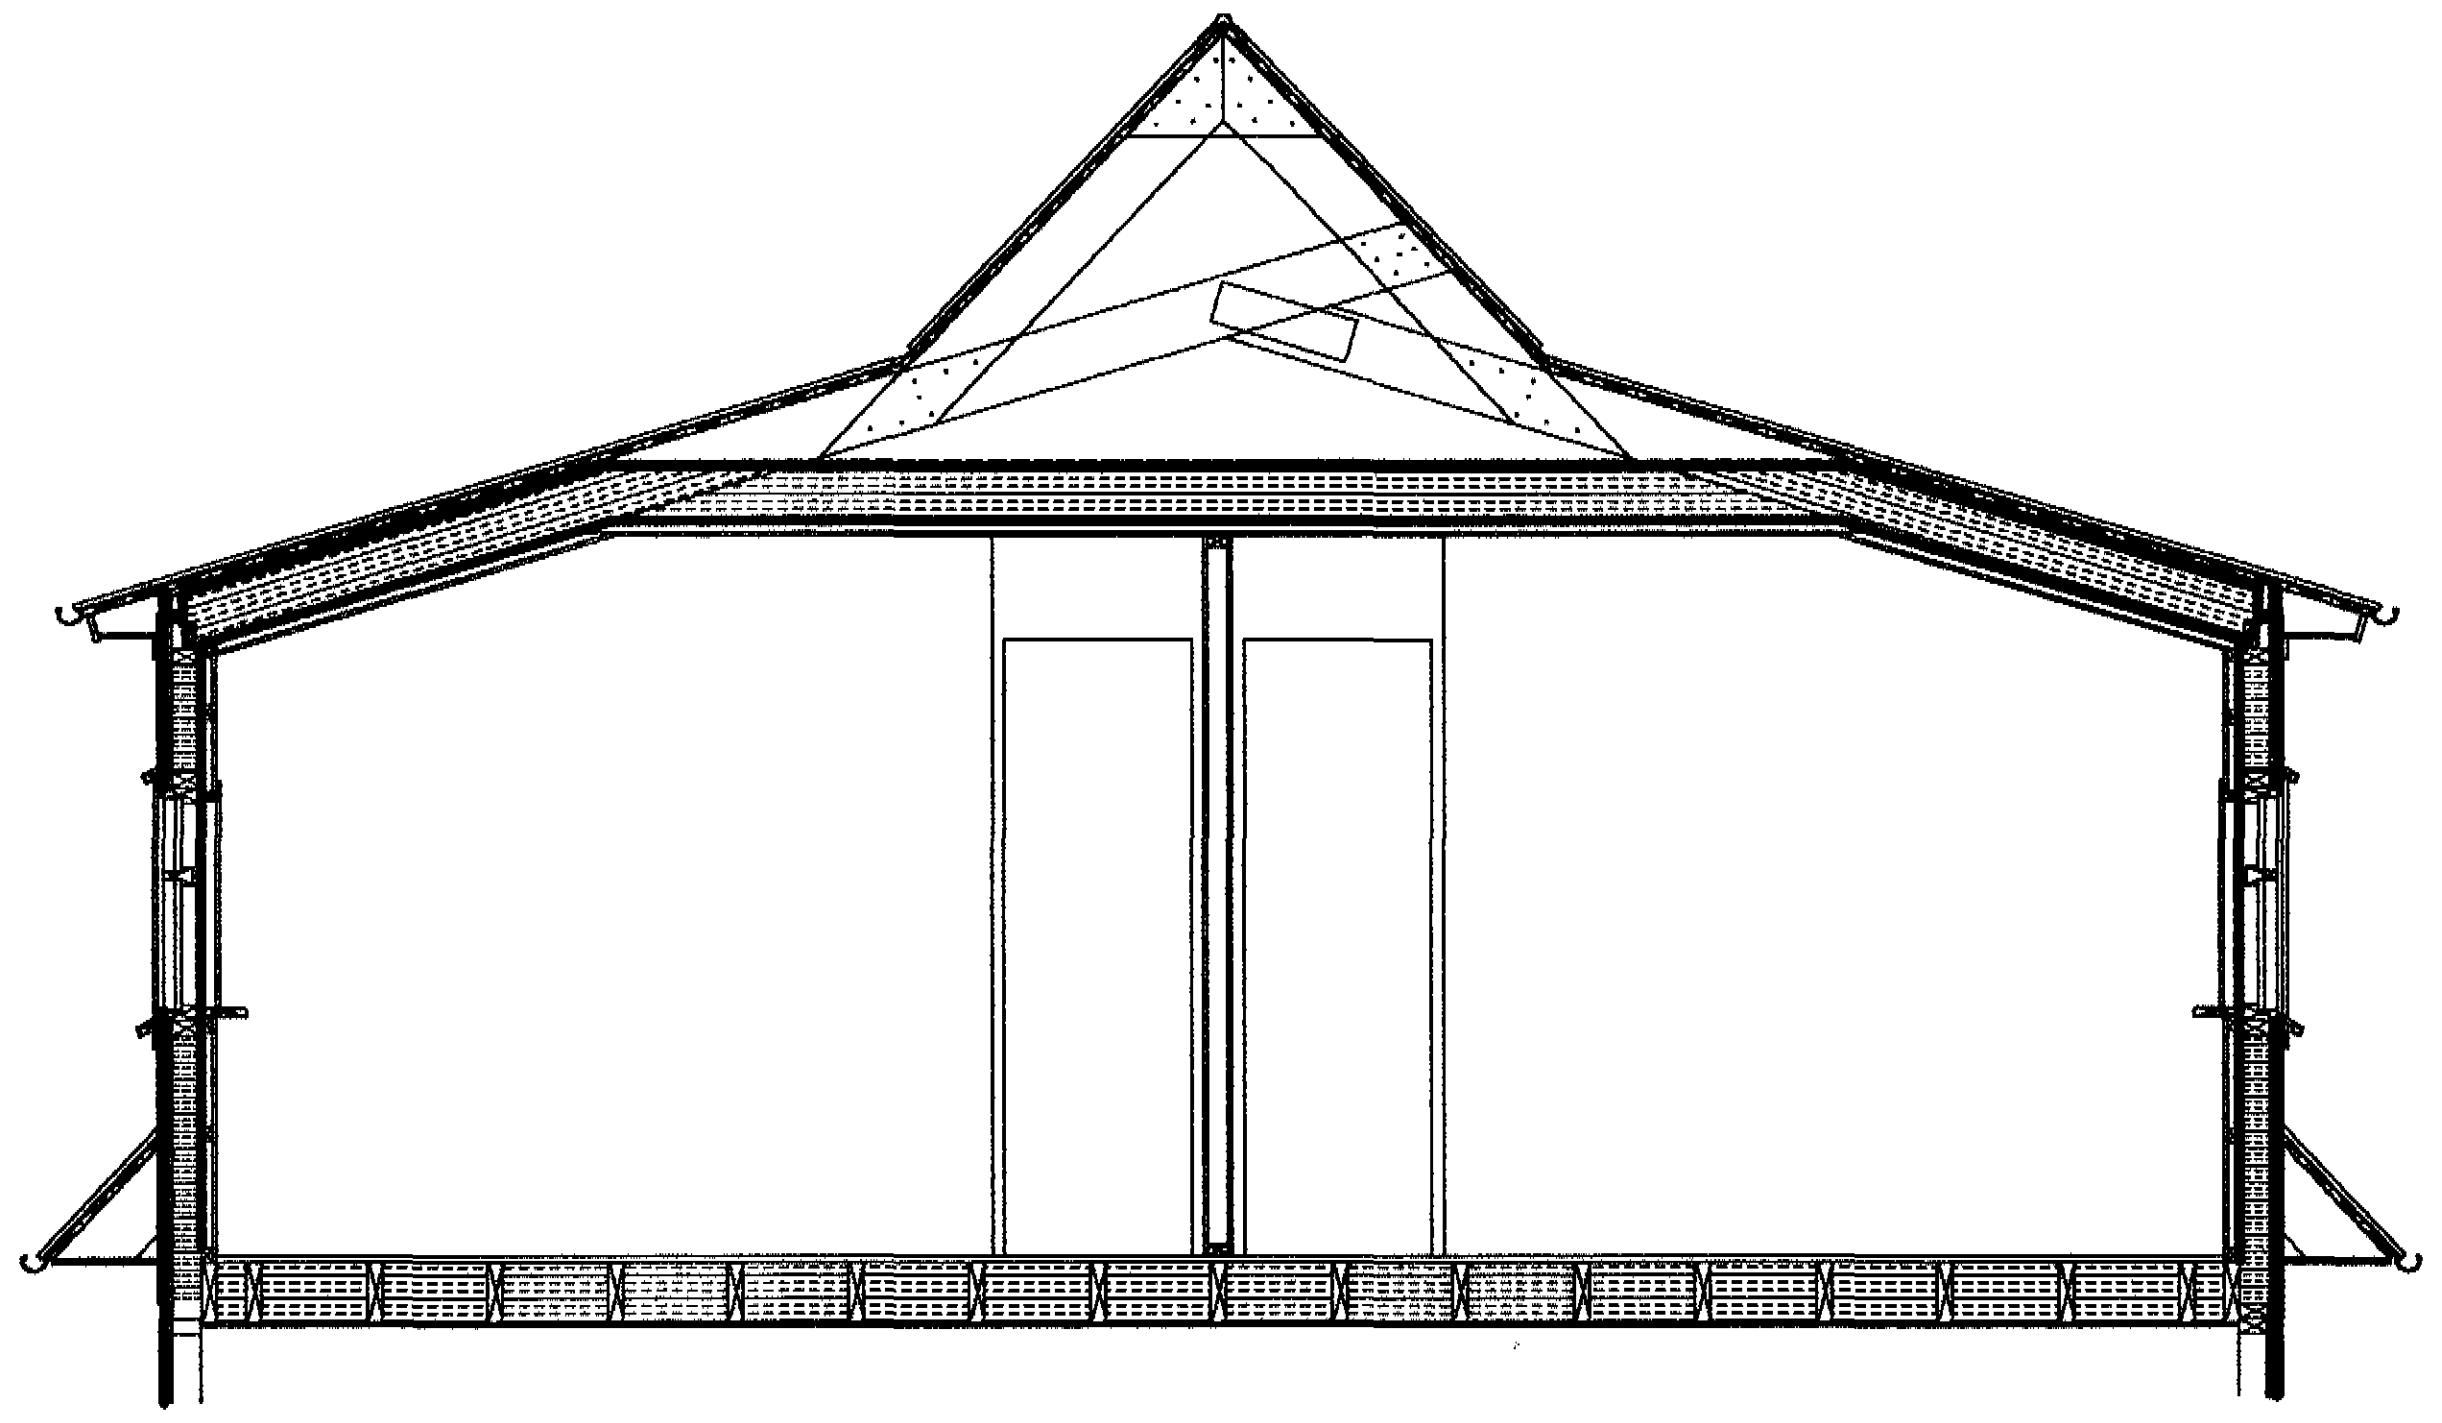

SNEIÐING Í GEGNUM VIÐBYGGINGU, Kvarði 1:50

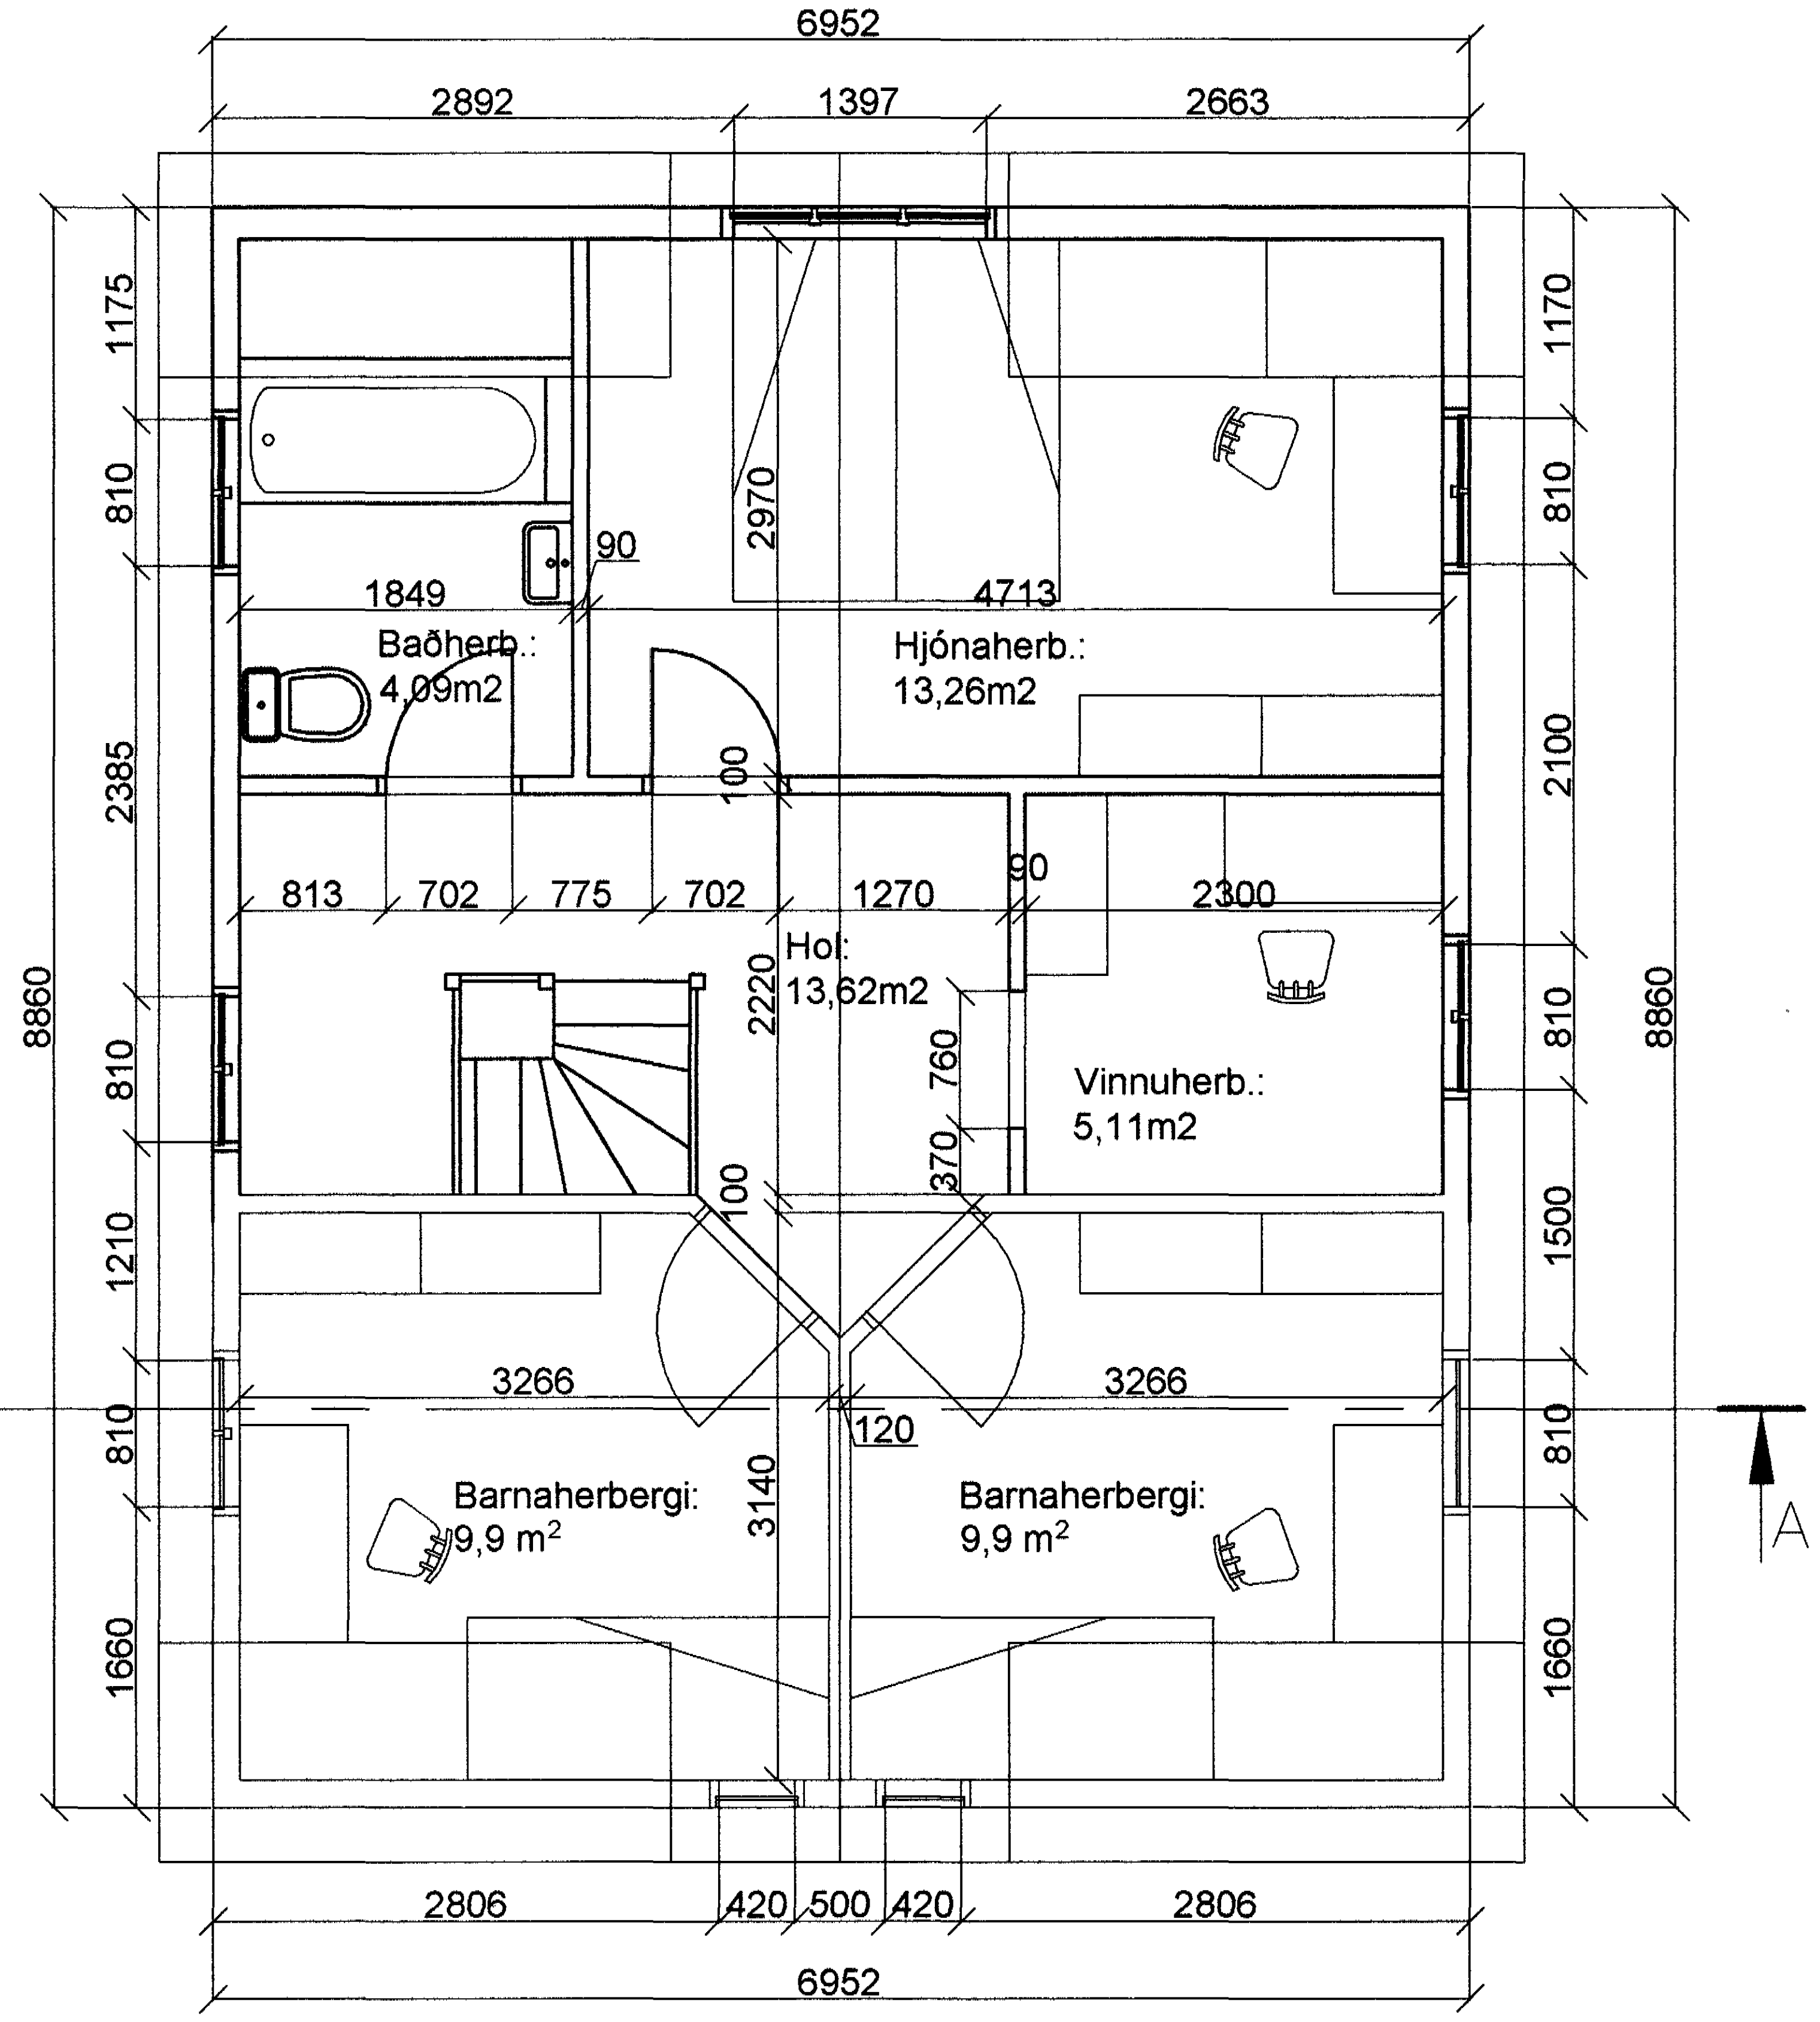

2. HÆÐ GRUNMYND, Kvarði 1:50

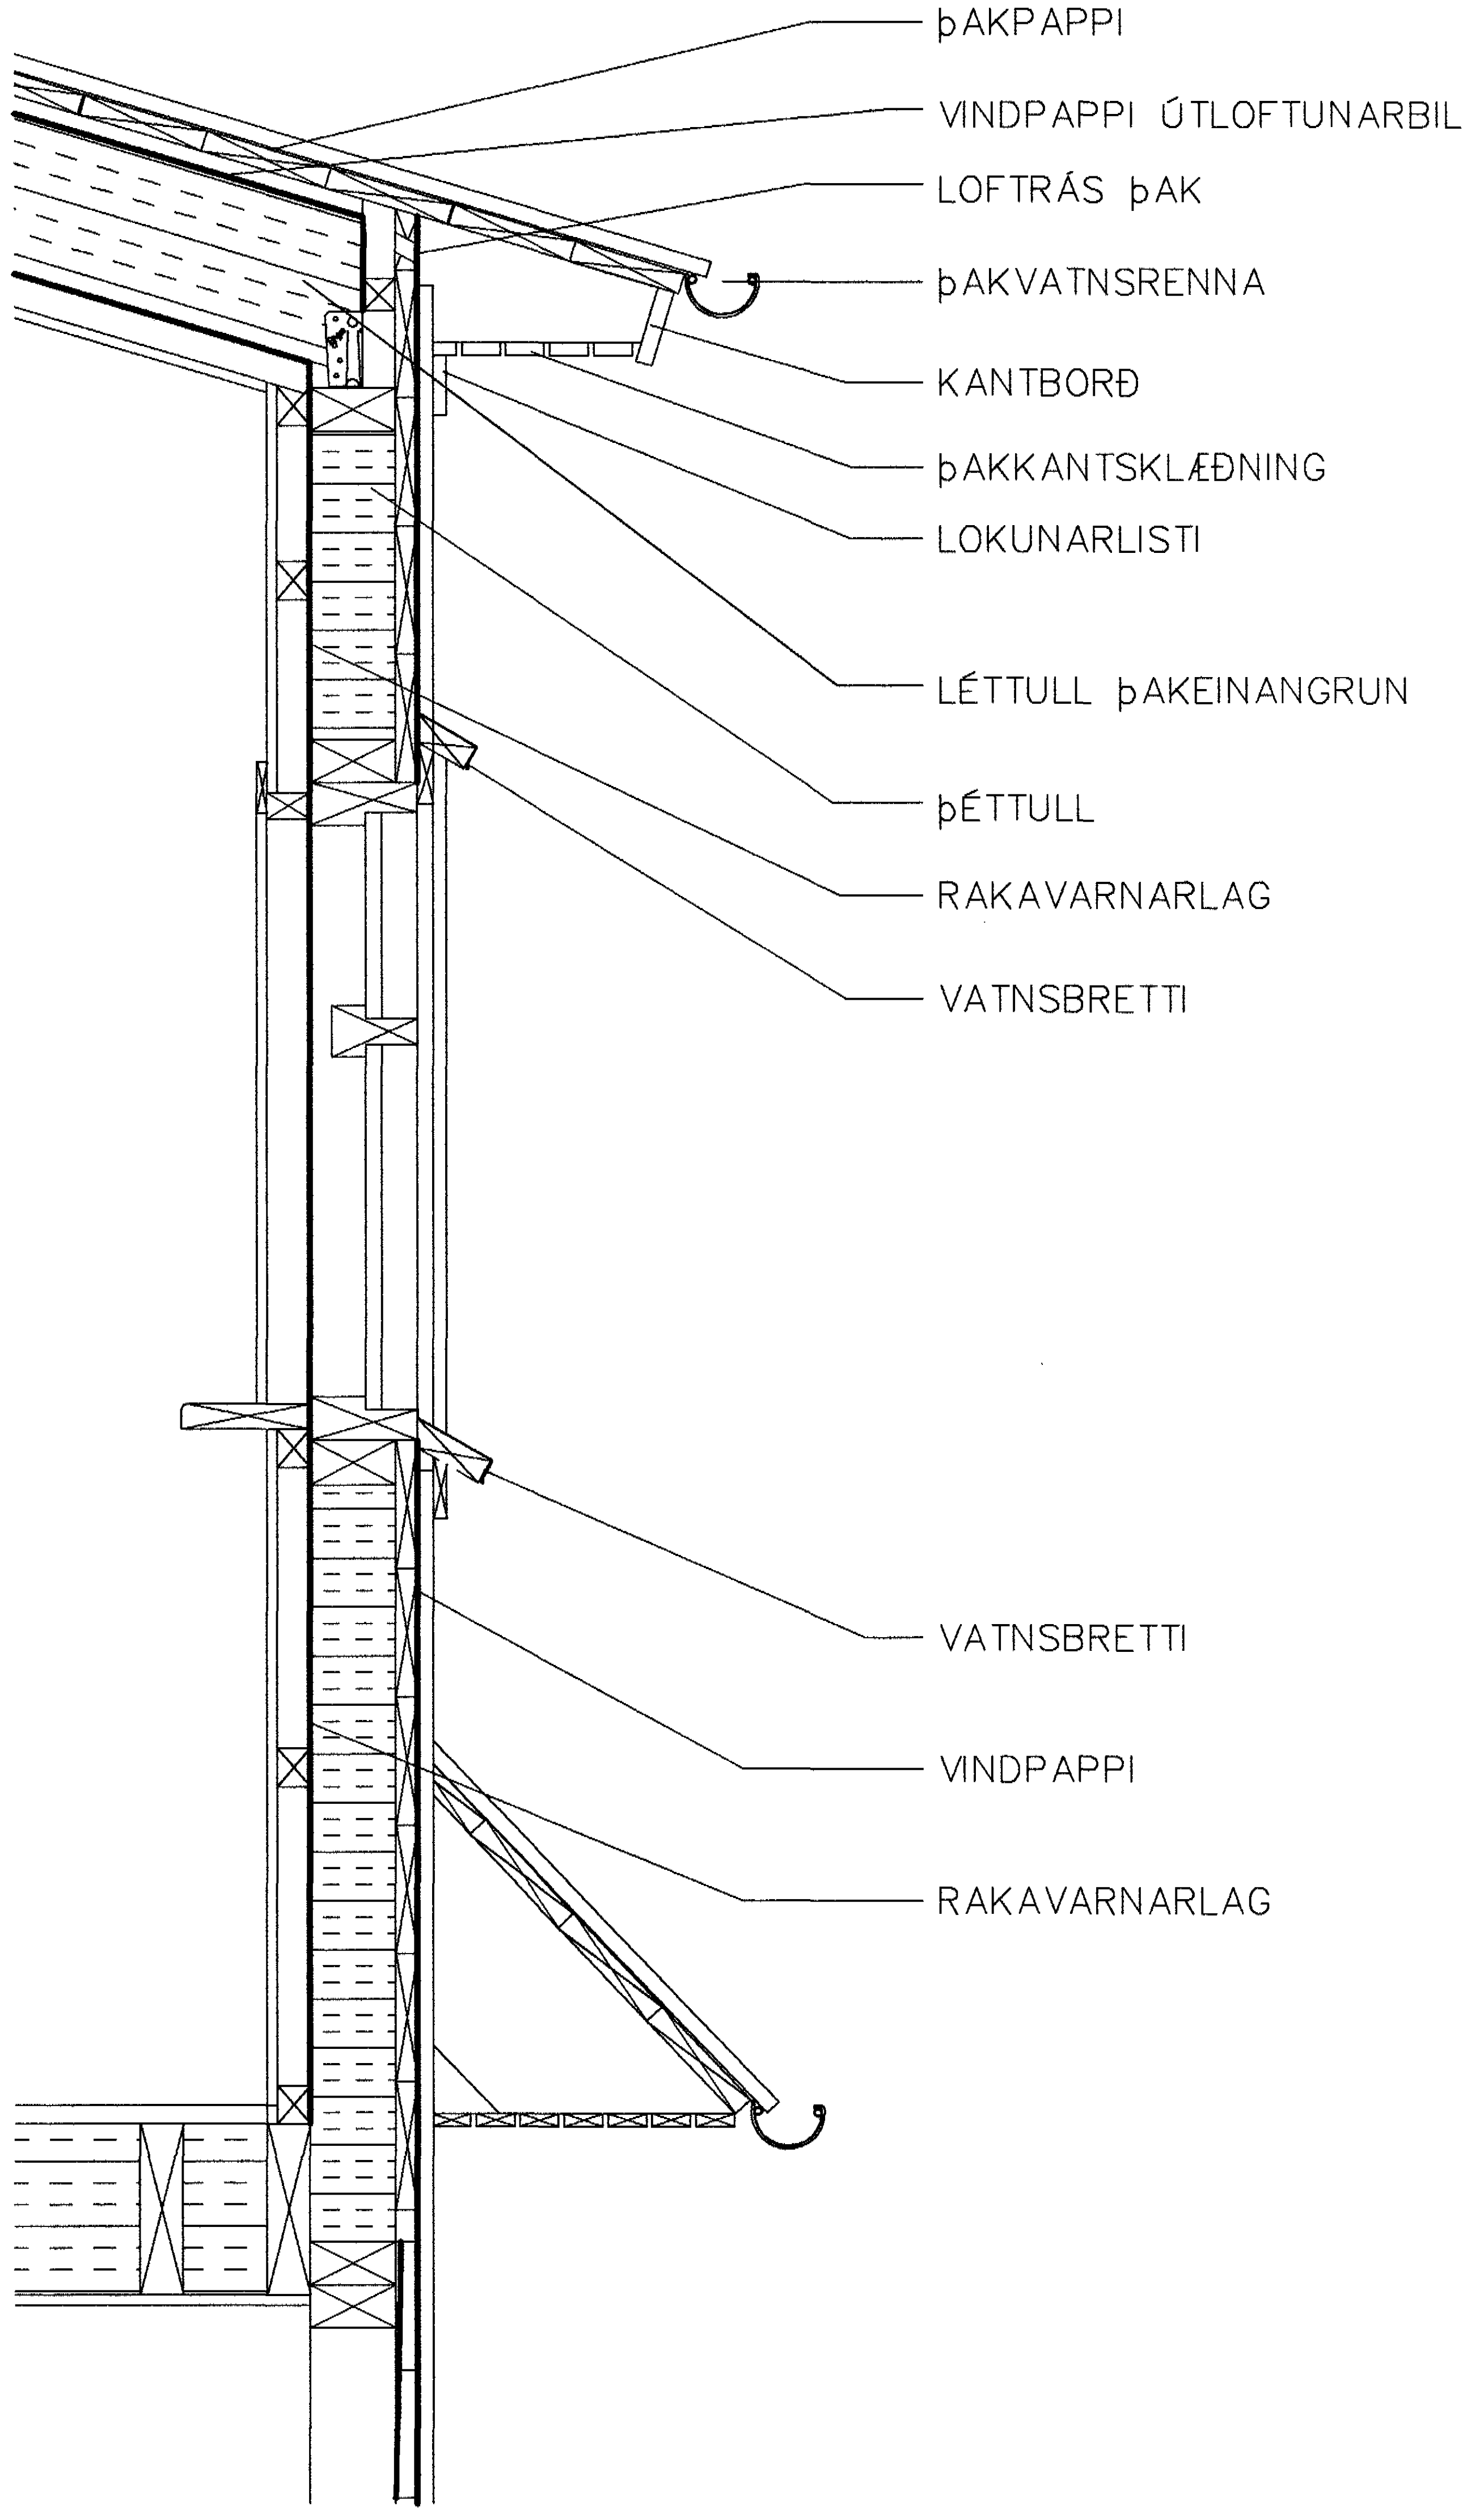

Frágangur undir bárujárn:
Á borðaklæðningu útveggja komi vindpappi en á borðaklæðningu Þaks komi tjörupappi.

Loftun Þakvirkis:
Ganga skal frá 2sm listum næst Þakklæðningu til að mynda loftrás undir klæðningu.
Neðan á lista komi síðan trefjastyrktur vindpappi sem leggist í kítti (olíubaserað) og heftist upp með nylonborða til styrkingar.
Bora skal Ø2 sm gat undir 30°horni í gegnum veggja-klæðningu til að mynda loftrás fyrir loftunarbilið.
Vanda skal allan frágang til að ná loftÞéttri tengingu.

Einangrun:
þakhluta skal einangra með léttull en útveggi með Þéttull.

Rakavarnarlag:
Ganga skal frá rakavarnarlagi (Þolplasti) milli afréttigrindar og burðavirkis.
Öll samskeyti skulu kíttuð saman og Þannig frá gengið að rakavarnarlagið sé heilt og samfellt.

þakkantur:
Kantborð næst rennu skal klæða Þétt að Þakklæðningu en listar undir Þakkant skal klæða gisið með 6mm bili nema fyrsta borð næst bárujárni.

Að öðru leiti skal öll vinna vera fagmannlega unnin og í samræmi við byggingareglugerð Þar sem hægt er að koma Því við.
Atriði sem ekki eru upptalin hér að ofan koma fram á teikningu og gildir teikningin, þar um ásamt faglegum vinnubrögðum.

Ath! Breytingin nær aðeins yfir barnaherbergi annarar hæðar til austurs ásamt gólfi í stað þaks áður.

Samþykkt þann
0 1 DES. 2003
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

040344-3309

TEIKNISTOFA A.V.J.

Hólmaslóð 4 101 Reykjavík.
Símar: 554-0673--896-3230

Aðalsteinn V. Júlíusson
Byggingatæknifræðingur M.T.F.Í
Stuðlaseli 18, 109 Reykjavík
Kt: 040344-3309

VERKHEITI: Hraunbrún 22 Hafnafirði Viðbygging				
HEITI TEIKNINGAR: SÉRTEIKNING, SNIÐ OG HLUTAMYND				VERK.NR 03201
				TEIKNING NR. 1302
HANNAÐ AVJ	TEIKNAÐ A.V.J	YFIRFARIÐ	DAGS 261103	KVARÐI 1:50,1:10
BREYTT —	1	2	3	4