


SKÝRINGAR

Öll mál eru gefin frá fullfrágengnu gólfi og í miðju hvers tengi staðar. Raflagnir séu 16mm plastpípur nema annars sé getið. Hæð tengla, loftnetstengla og símatengla skal vera í 20cm hæð. Þar sem rofar og tenglar eru á sama tengistað skulu þeir vera í 110cm hæð. Samræma skal staðsetningu á rafbúnað í eldhúsi og í baðherbergjum við sérteikningu af innréttingum. Málstraumur rafbúnaðar sé í samræmi við stærð yfirstraumsvara samkvæmt töfluteikningu. Í þvottaherbergi eru tveir tenglar fyrir þvottavél og þurkkara og eru þeir tengdir rofum með ljósdíóðum, þannig að hægt er að aftengja tæki án þess að taka þau úr sambandi. Fyrir ljós í hjónaherbergi eru krossrofar, ein við herbergisdur, ein við sitt hvort nottborði.

S=Símatenglar
T=Loftnetstenglar
ss=Grein er leggist í smáspennutöflu

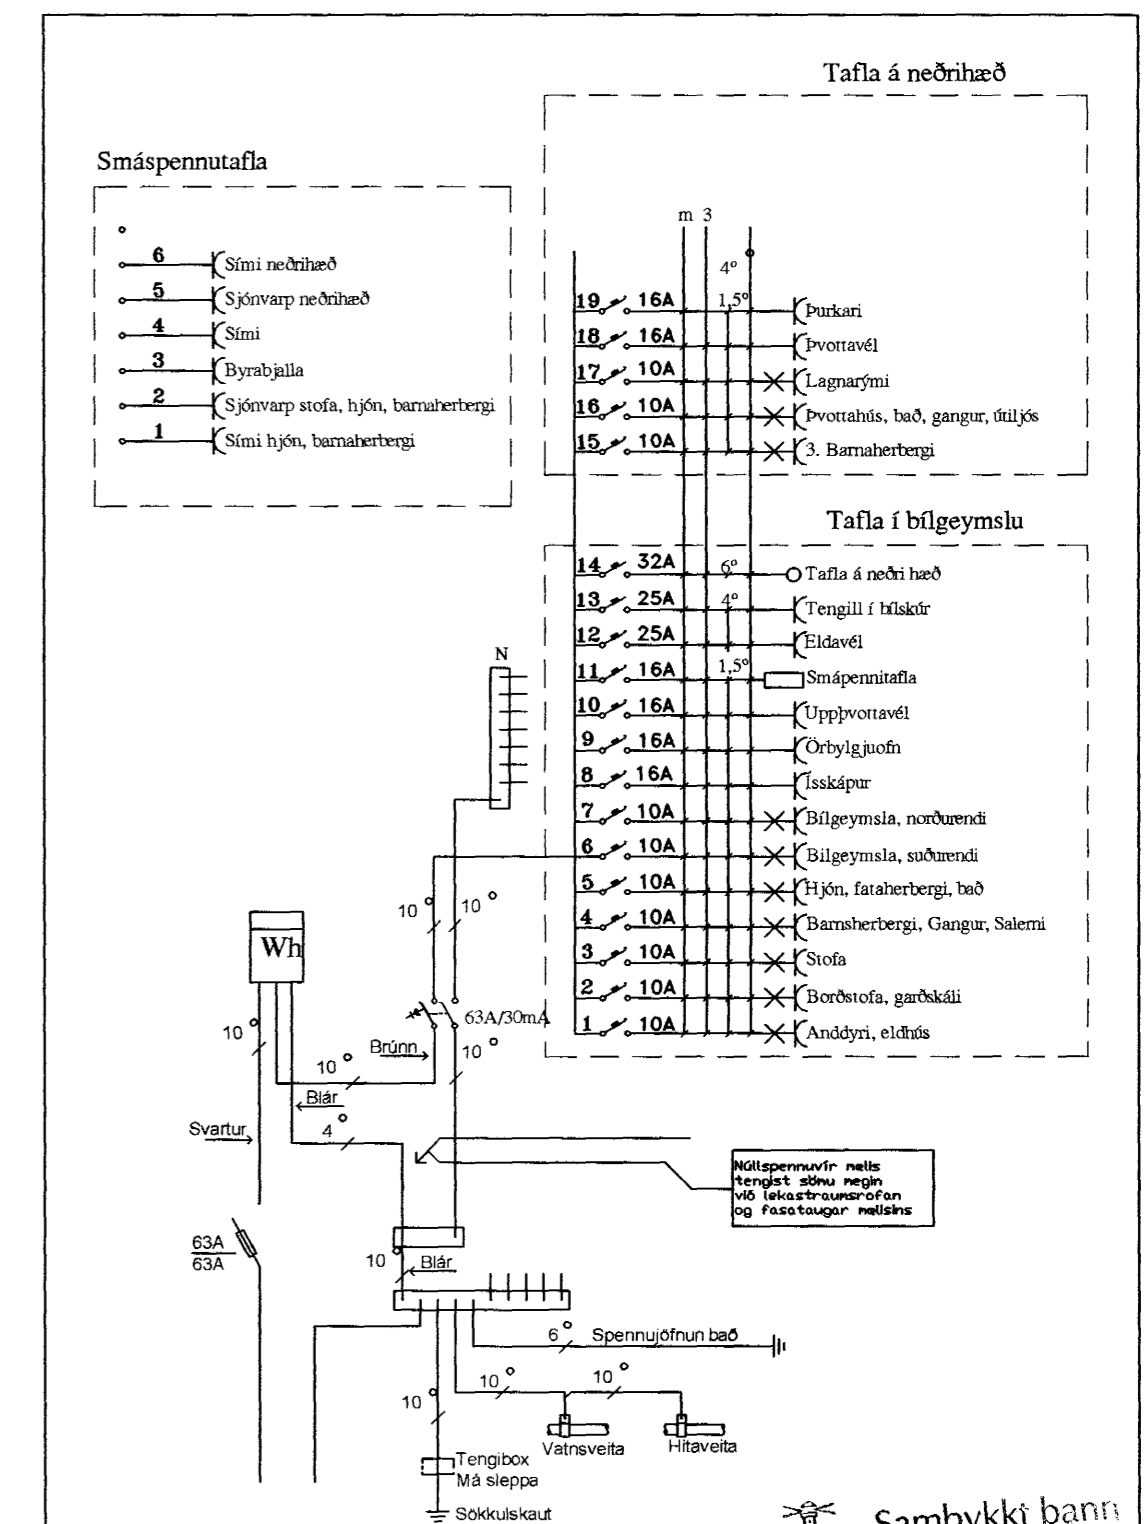

Samþykkt banni
30 SEPT. 2003

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Rafvangur ehf.
Kettagötu 12, 220 Hafnarfirði
Sími 896-5171
e-mail:
Kennitala: 701298-3739

Hannað GH	Teiknað GH	Samþykkt: Kennitala
--------------	---------------	------------------------

Gaugrás 27
Hafnarfirði

Raflagnateikning
Efri hæð

1: 50	Teikn. nr. 4.02	Verk nr. 422
Áritun aðalhönnuðar:		Skráningar nr.:

Útgáfa Dags.
26.08.03