


MÆLAGRIND

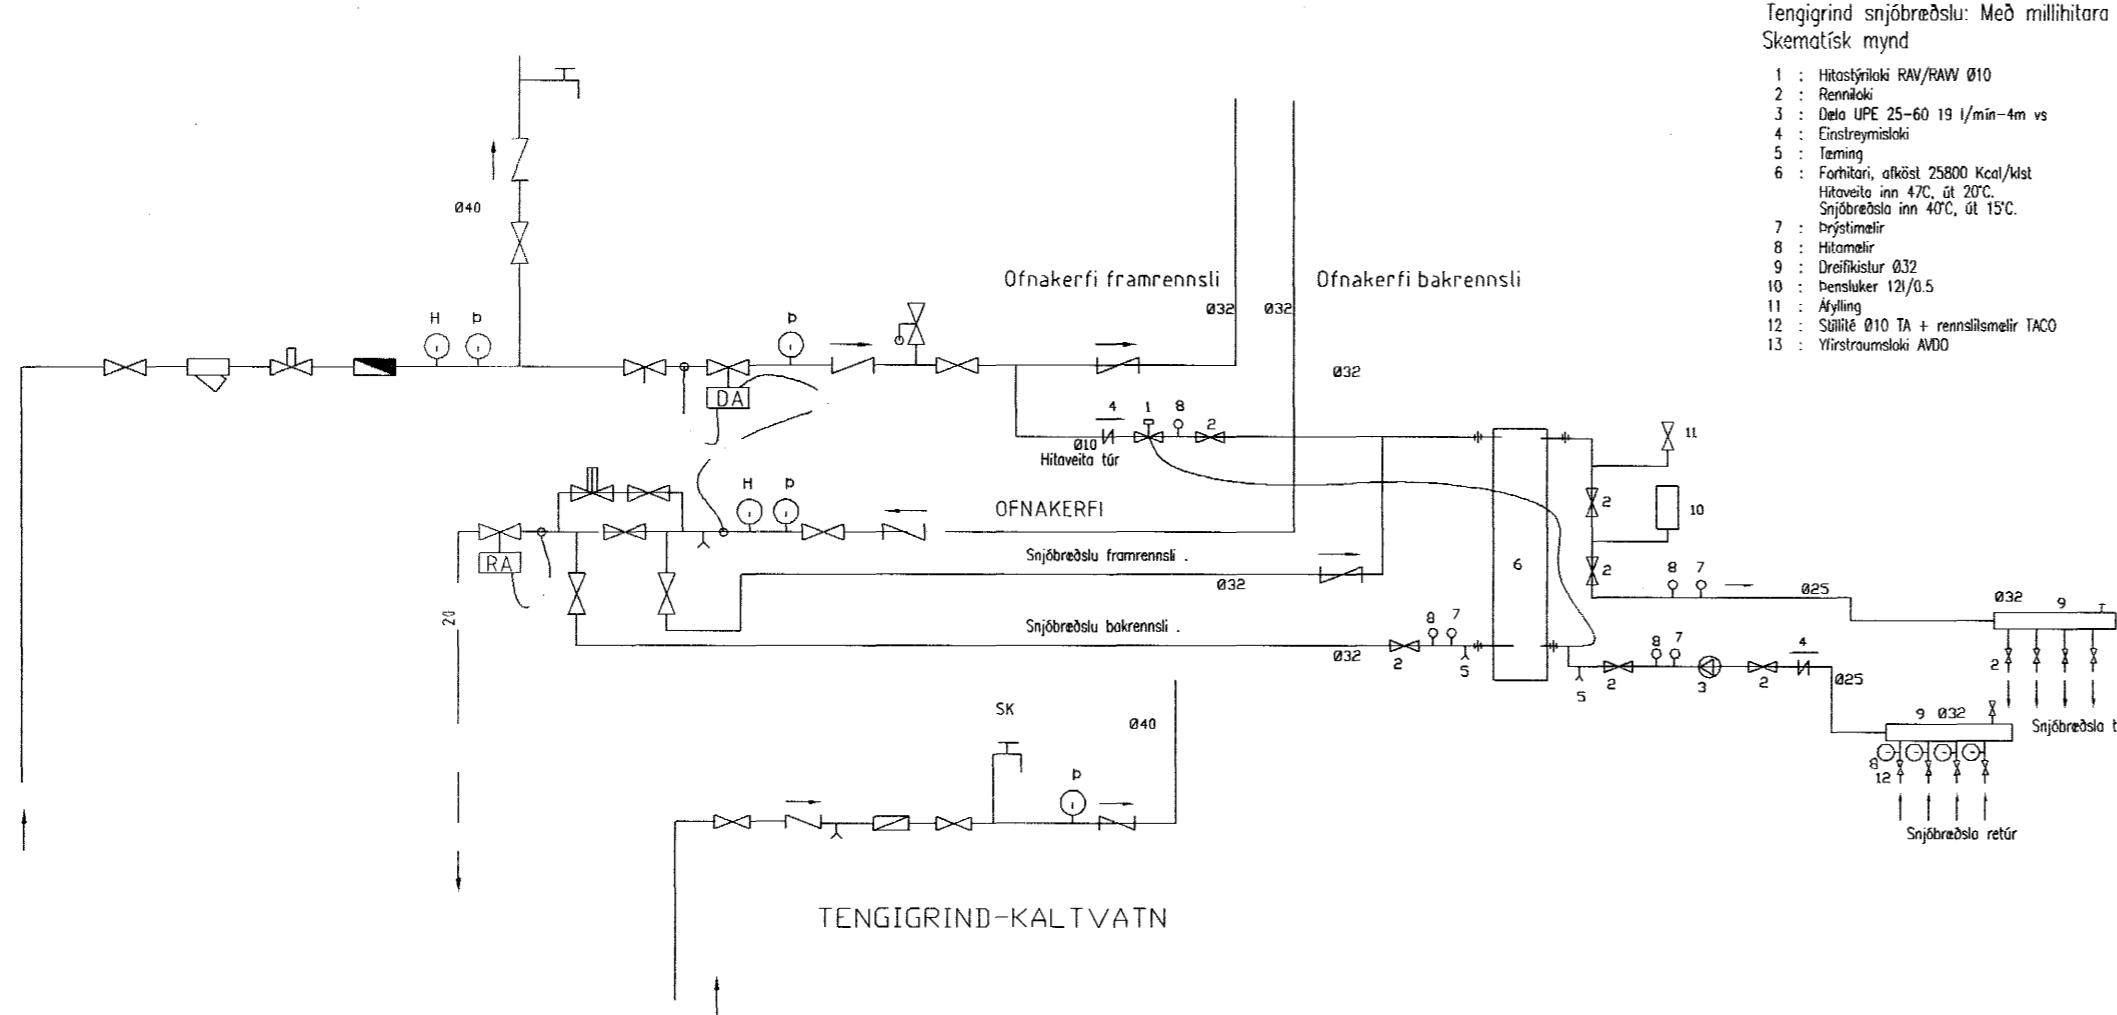

Tengigrind snjóbreðslu: Með millihitara
Skematísk mynd
1 : Hitastigþróll RAW/RAW Ø10
2 : Regulári
3 : Dala IPE 25-60 19 l/min-4m vs
4 : Einstakarsíða
5 : Terming
6 : Forhári, afkost 25800 Kcal/kwt.
Hítavæla inn 47°C, út 20°C.
Snjóbreðsla inn 40°C, út 15°C.
7 : Hydromer
8 : Hitomer
9 : Dreiflökur Ø32
10 : Þermómer 12/0.5
11 : Aylindur
12 : Súlté Ø10 TA + rennslismér TACO
13 : Vinstroumslok AVDO

SKÝRINGAR VIÐ HIÐA- OG PRIFAKERFI

Efni: Hiti "svart" neysluvatn "galv" stálrörl DIN 2440 og tengistykki 2950 og stálgæði samsvarandi.

Gengjur skulu vera Whitworth pípugengjur í samræmi við ISO R7. Þetta skal skrúfuð samskeyti með hampi og maki. Eftir að pípa hefur verið skorin skal rýma innan úr endum og skrúfusker.

Hitalagnir sem koma niður úr lofti eða upp úr gólfli að tengistæð eru óeinangraðar en aðrar lagnir eru einangraðar með 2cm glerullarhólkum og vefjast utan með plastborða. Fulleinangrun (glerullarhólkar) er á öllum stofnlögnum.

Einangrun galv. neysluvatnslagna:
Galvaniserðar stállagnir eru alls staðar.

Utanáliggjandi lagnir sem koma niður úr loftum og að tengist að svunntubvotti eru óeinangraðar. En þær sem lagnir eru teknar niður úr loftum að tengistæð í vinnslusal (sýnilegar með þrem festum eru þær óeinangraðar).

Einangrun hitalagna:

Ádregin einangrun (Missiflex) er á lögnum sem koma í milliveggi.
Fulleinangrun (glerullarhólkar) er á öllum stofnlögnum.
þykkt á einangrun 20mm á pípum 10-32mm og 30mm á pípum>40-65mm

Einangrun skóplagna:

Allar skóplagnir eru einangraðir með 50mm steinull (léttull) og vafðar með plastborða. Sjá skýringar á grunnmynd.

Loftræsing.

Bílgeymsla: Blásari f.d. IRE 200C 640 m³/klst=180 l/seck

Stýrist að hurðaropnum, tíma-skeiði,gangi 10mín eftir lokun.

Bílgeymsla: Blásari f.d. IRE 200C 640 m³/klst=180 l/seck


Stýrist að hurðaropnum, tíma-skeiði,gangi 10mín eftir lokun.

Eldhús og þvottur, blásari f.d. IRE 125 með stiglausri hraðastýringu, og klukkuropa

Löftmagn 144 l/s.

Hljóðgildra f.d. Lindab SLU-160-600


Ventlar KK.

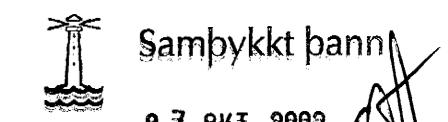

Samþykkt þann
07 OKT, 2003

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjörn Halldórsson

TENGING HITABILÁSARA

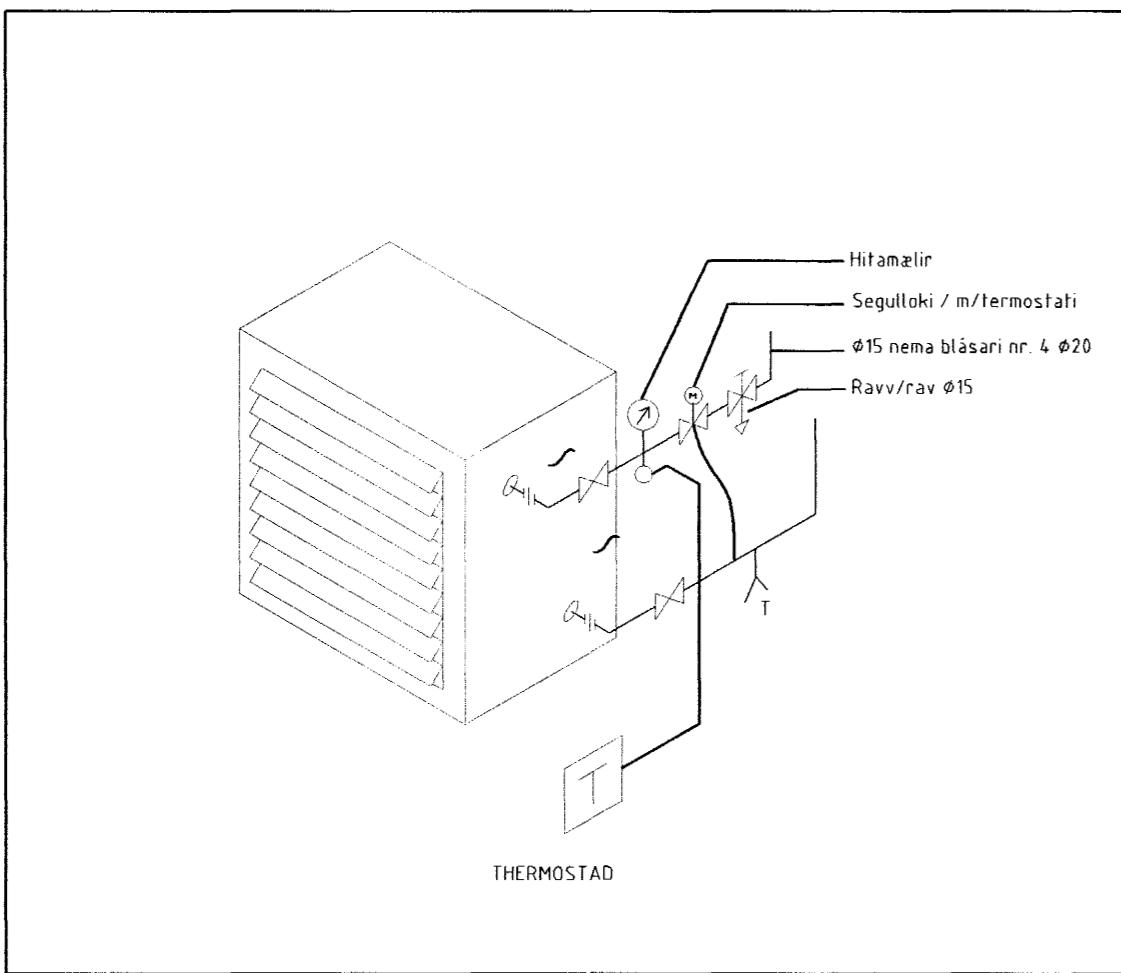

| Breytingar | | | ÞRASTARÁS 2. | |
|------------|-------|------|--|---------------------------|
| Nr. | Dags. | Nafn | | |
| | | | Tækniþónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf. | |
| | | | Smiðjuvegi 11 | s. 544 5350 fax: 544 5351 |
| | | | Mkv. | 1:50 |
| | | | Nr. | 27 |
| | | | Dags. | 13.8. 2003 |
| | | | kt. | 110947-2839 |

Jóh. J. Þorleifsson

Ragnar G. Gunnarsson

Mælagrind og skýringar