


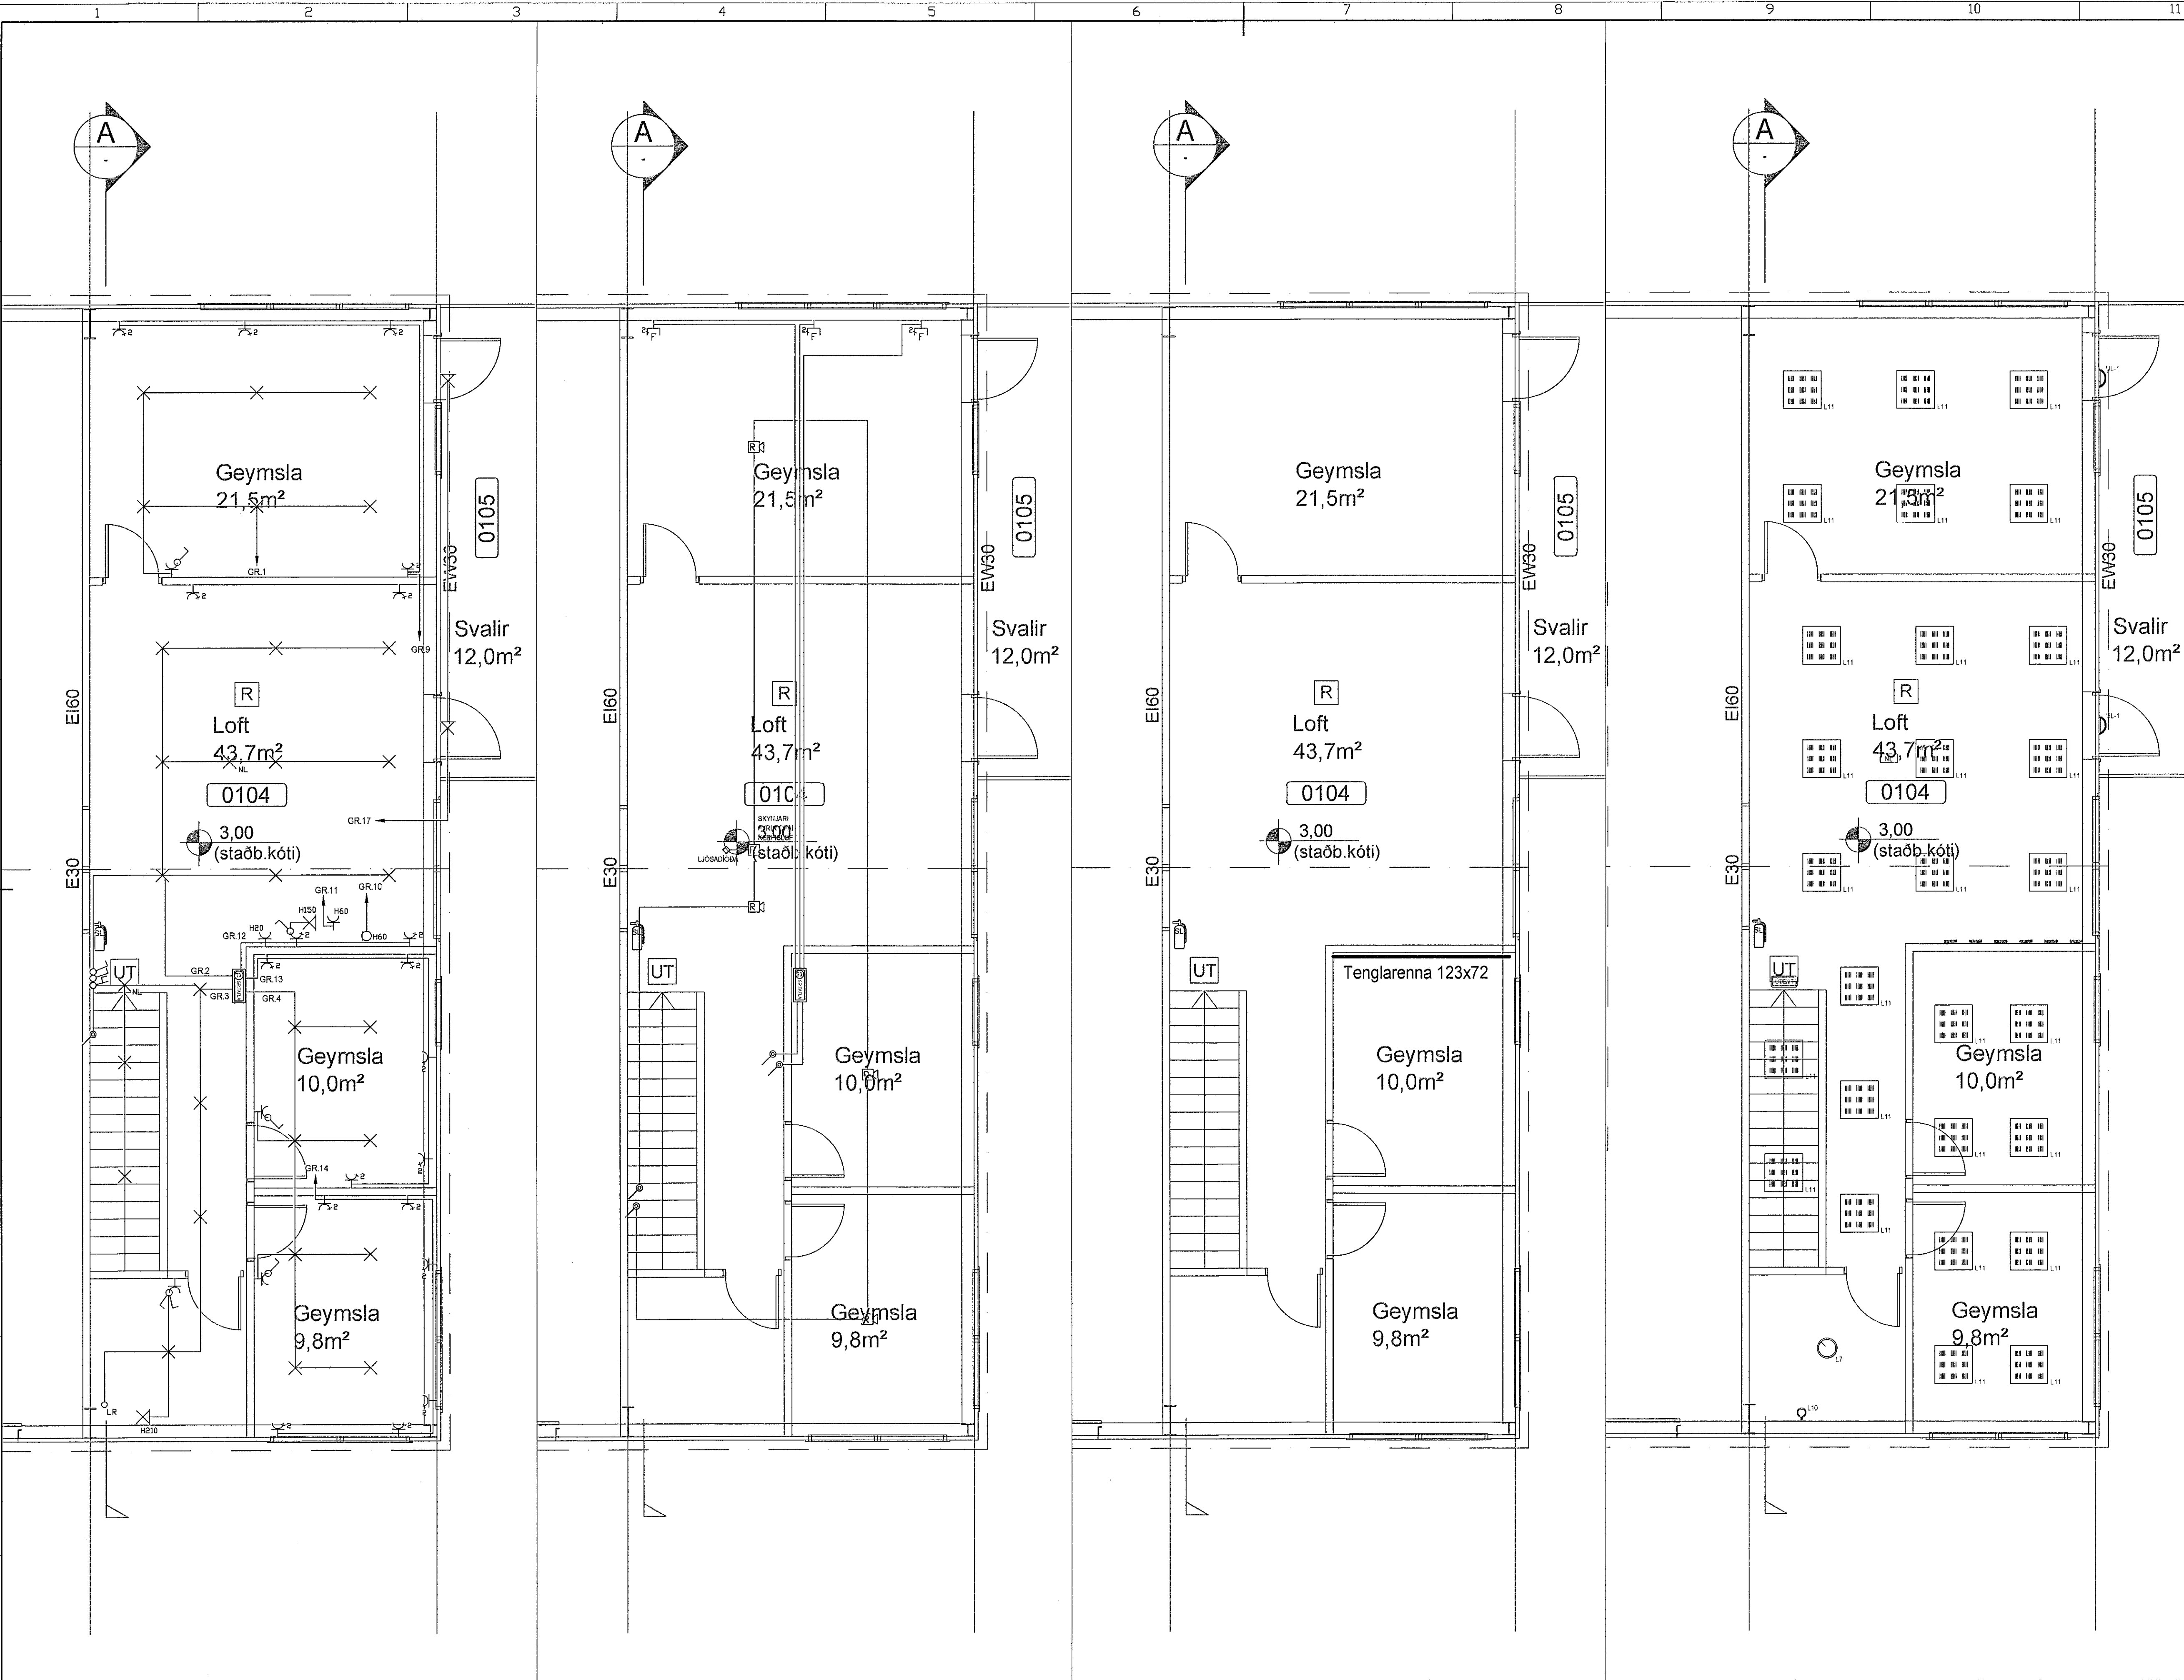

MÓTTEKID
15. MAR. 2022
fr. Byggingarfulltrúans í Hafnarfirði

Skýringar

Tengla sal saman tvö neðstu jörðin í sökkulveggnum allan dhringinn og að upptaki í tengibox.

Seja skal tvo virkila á hver samskeyti. Steypuþéttar skulu vera 12mm í þvermáli.

Öll mál eru í cm, nema annars sé getið.

Talla og rafbúnaður skal vera af viðurkomandi gerð.

Hæð rofa er 110cm, hæð tengla er 20cm, nema annars sé getið.

Hæð tengla í eldhúsi, baði, þvottahúsi, vs og bílskur skal vera 110cm

Málstraumur rofa skal vera 13A og tengla 16A

Þéttleiki elásis í vinnu og vinnslurýmum skal vera lármark IP55

Hæð tengla við rofa skal vera sú sama og rofas.

Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að kalla, en eru þá merktar viðkomandi kalla og grein.

Vinnu eru 1,5mm2 í þvermáli, nema annars sé getið.

Staðsetning rofa og tengla skal skoðast í samræmi við mælingartekningar.

Öll rör í smáspeinu eru 20mm.

+	Jörðtenging
+	Tvöföldur tengill
+	Einföldur tengill
+	Rofi og tengill í sömu hæð (1100 mm)
+	Rofi
+	Samrofi
+	Tvöföldur rofi
+	Krossrofi
+	Þrjátí-rofi/dimmer
+	Þrjátí-rofi m/ljós
+	Tengill m/naturljós
+	Veggjós
+	Lofthjós
+	Háttaloratengill
+	Símatengill
+	Lofthjótengill
+	Hreyfiskynjari
+	Talla / málakassi
+	Reykskynjari
+	Bjalla
+	Handabóði
+	Rör upp 6 næstu hæð
+	Rör niður 6 næstu hæð
+	Rör gegnum hæð
+	Halogenljós í lofti
+	Halogenljós í lofti
+	Halogenljós í vegg

Skýringar á merkingunum	1180 LAMPAR
	L1 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L2 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L3 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L4 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L5 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L6 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L7 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L8 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L9 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L10 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L11 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L12 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L13 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L14 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L15 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L16 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L17 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L18 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L19 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L20 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L21 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L22 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L23 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L24 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L25 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L26 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L27 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L28 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L29 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L30 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L31 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L32 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L33 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L34 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L35 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L36 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L37 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L38 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L39 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L40 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L41 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L42 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L43 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L44 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L45 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L46 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L47 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L48 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L49 1180 LED ljós í loft 220V hvar
	L50 1180 LED ljós í loft 220V hvar

Breyting D

Breyting C

Breyting B

Breyting A

Þekking

Þekking

Þekking

Þekking

Samþykkt

Samþykkt

Samþykkt

Samþykkt

RÖR

RAFHÖNNUN OG RAÐGJÖF

Hafnargata 1

Hafnarfirði

EFrihæð

Kennubúur

Sigurður Agósti Petursson K1031177-4999

Hafnarfirði

Þekking

Þekking

Þekking

Þekking

Samþykkt

Samþykkt

Samþykkt

Samþykkt

07.06.2022