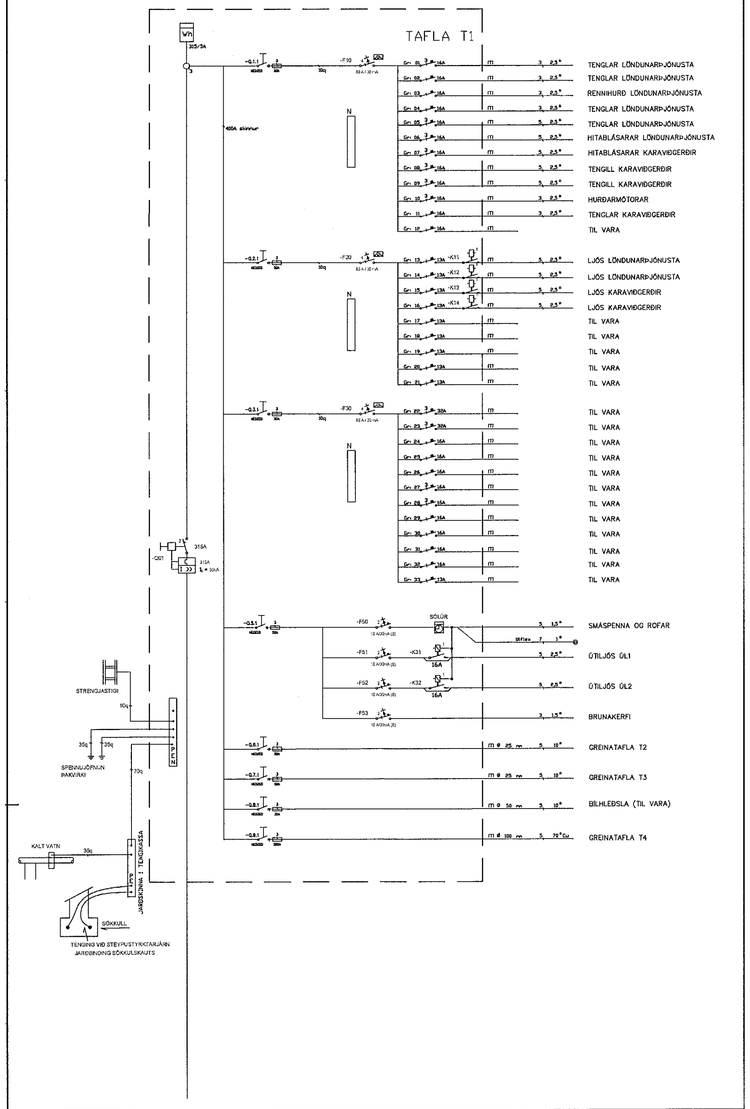

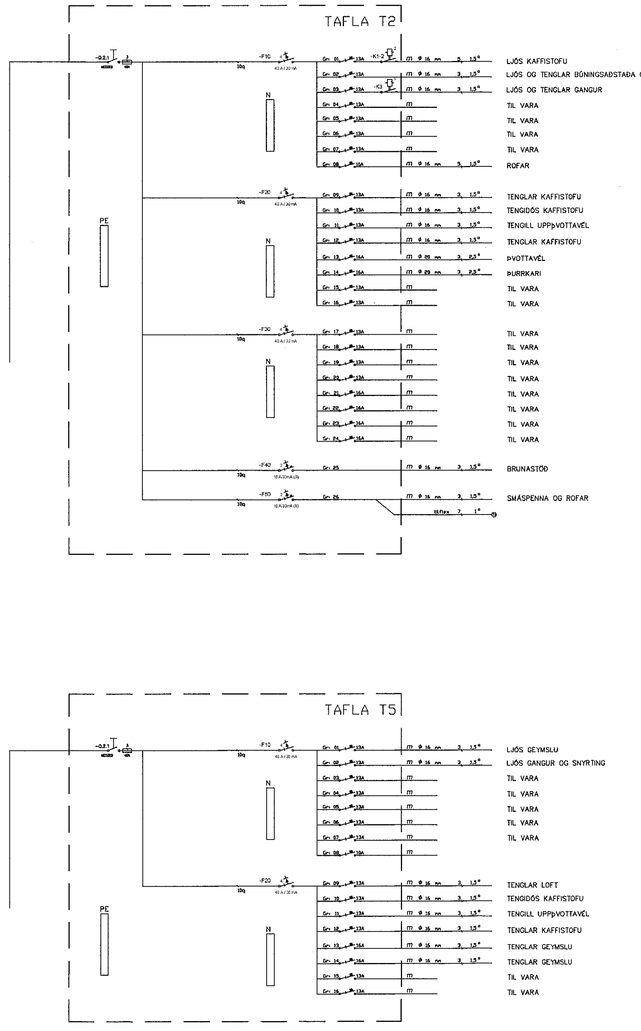

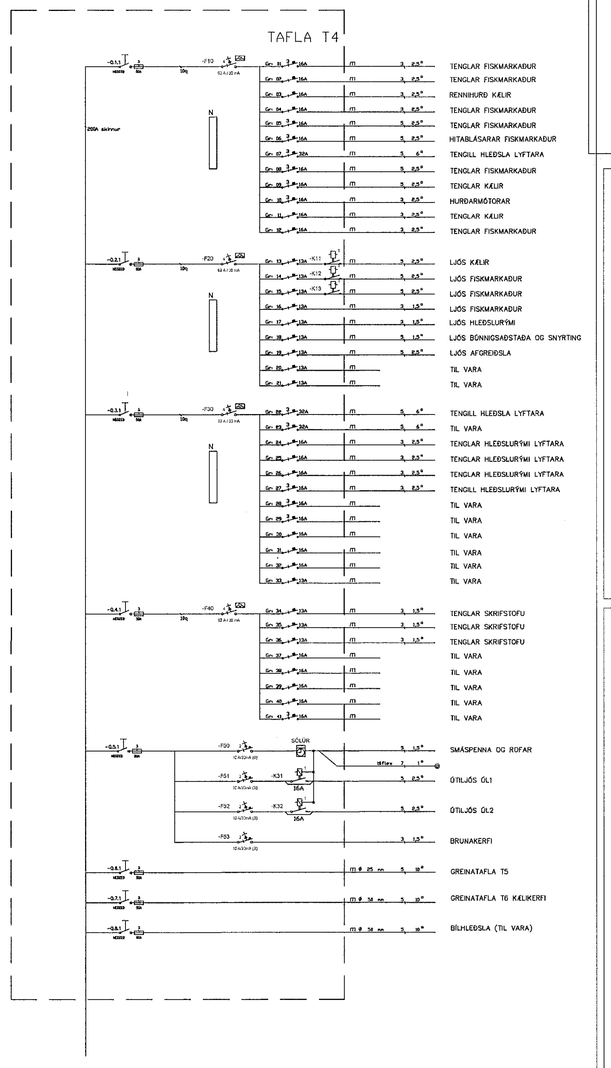

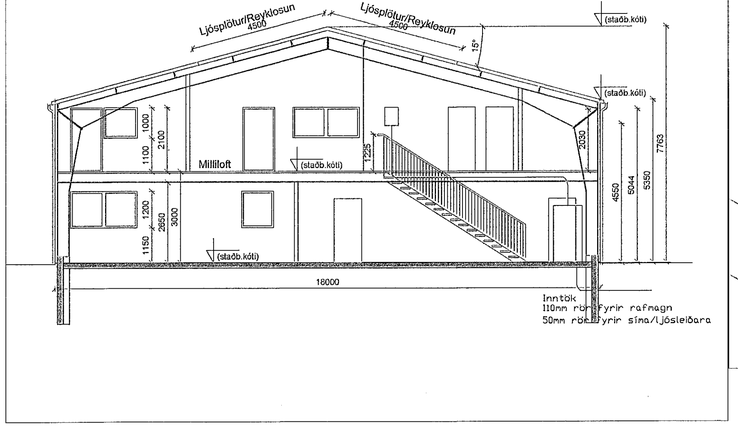

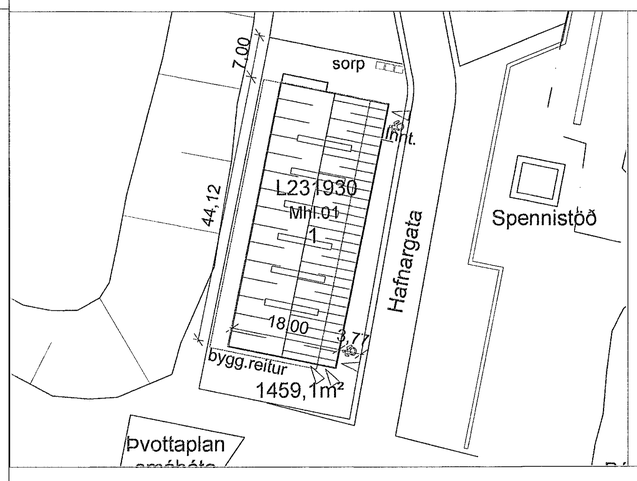

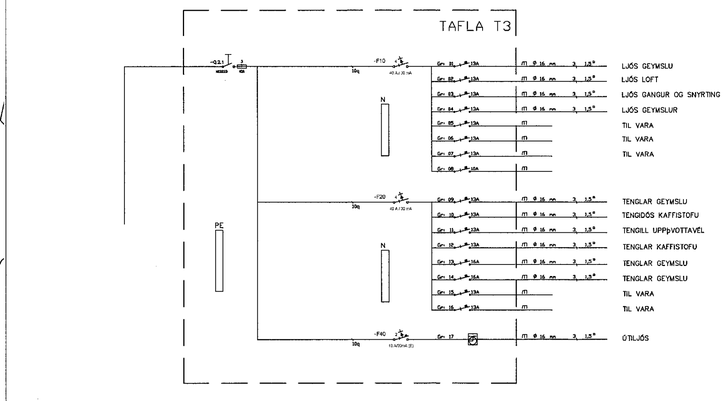

MÓTTEKIÐ
15. MAR. 2022
frh. Byggingarfulltrúans í Hafnarfirði

Skýringar

Tengja sal saman tvö neðstu járnin í sökkulveggnum allan úthringinn og að upptaki í tengibox.
Setja skal tvo víralása á hver samskeyti.
Steypaterinar skulu vera 12mm í þvermáli.

Öll mál eru í cm, nema annars sé getið.

Tafla og ralbúnaður skal vera af viðurkenndri gerð.

Hæð rofa er 110cm, hæð tengla er 20cm, nema annars sé getið.

Hæð tengla í eldhúsi, baði, þvottahúsi, vs og bílskúr skal vera 110cm

Málstraumur rofa skal vera 13A og tengla 16A

Þéttleiki efnis í vinnu og vinnslurýmum skal vera lámark IP55

Hæð tengils við rofa skal vera sú sama og rofans.

Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að töllu, en eru þá merktar viðkomandi töllu og grein,

Vírar eru 1,5mm2 í þvermál, nema annars sé getið.

Staðsetning rofa og tengla skal skoðast í samræmi við innréttingarteikningar.

Öll rör í smáspennu eru 20mm.

	Jarðtenging
	Tvöfaldur tengill
	Einfaldur tengill
	Rofi og tengill 1 sömu hæð (1100 mm)
	Rofi
	Samrofi
	Tvöfaldur rofi
	Krossrofi
	þrýsti-rofi/dimmer
	þrýsti-rofi m/ljósi
	Tengill m/náturljósi
	Veggljós
	Loftljós
	Hátalaratengill
	Símatengill
	Loftnetstengill
	Hreyfiskynjari
	Tafla / mælakassi
	Reykskynjari
	Bjalla
	Handboði
	Rör upp á næstu hæð
	Rör niður á næstu hæð
	Rör gegnum hæð
	Halogenljós í lofti
	Halogenljós í lofti
	Halogenljós í vegg

Breyting	Dagsetning	Teiknað	Samþykkt
Breyting D	Dagsetning	Teiknað	Samþykkt
Breyting C	Dagsetning	Teiknað	Samþykkt
Breyting B	Dagsetning	Teiknað	Samþykkt
Breyting A	Dagsetning	Teiknað	Samþykkt

RAFHÖNNUN OG RÁÐGJÖF

Hafnargata 1
Hafnarfirði
Einlínu- afstöðumynd og snið

Hönnuður: Sigurður Ágúst Pétursson kt.051177-4959
Hönnunarstjóri:

Dagsetning: Febrúar 2022	Stærð: A1
Hannað: S.Á.P	Samp. S.Á.P
Kvarði: 1:100-500	Blaðsíða: 1
Teikningarnúmer: 2022-20	

0769655799