


Grafa skal niður á fastan botn, klöpp eða móhelli.  
 Grafa skal a.m.k. að þeim mörkum, sem fram koma á þessari teikningu og sniði á teikn. nr. 102.  
 Dýpi á móhelli skal vera minnst 1,2 metra neðan við fullfrágengið við húsið.

Grafa skal a.m.k. 200mm niður fyrir renniskóta lagna og brunna sbr. teikn. nr. 201-204 og 213 og verklýsingu.

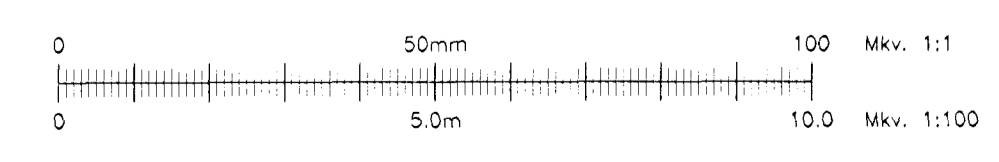

Bygginguáttirni Halnsárfjarðar  
 Afgreitt púnn  
 11.11.99  
 Sigurbjartur Halnsárfjarðar

**BYGGÐ EHF**  
 VERKFRÆÐISTOFA

Hamraborg 14A Sími 564 3377  
 200 Kópavogi Myndsendir 564 2973  
 Ísland Netfang byggd@centrum.is

Jarðvinna  
 Graftarmörk  
 Hús og lagdir í jörð

Mkv.	1:100
H	Y
AA	JS
27.10.99	
Skr.	Churich
Nr.	99.02-0.02

Leikskóli við Háholt í Hafnarfirði

002

1 20.03.00 hekkun gólfa í miðrymi og palla fráfram vð breyting dags.

smb.