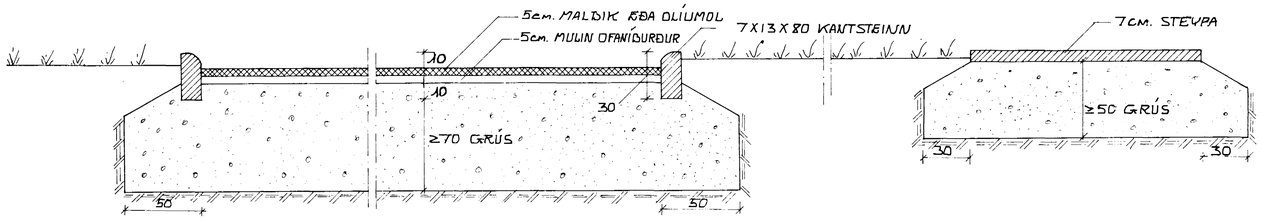

Snið gegnum bílastæði og gangstétt

SNIÐ Í HEIMÆÐASKURÐI
M. 1:20

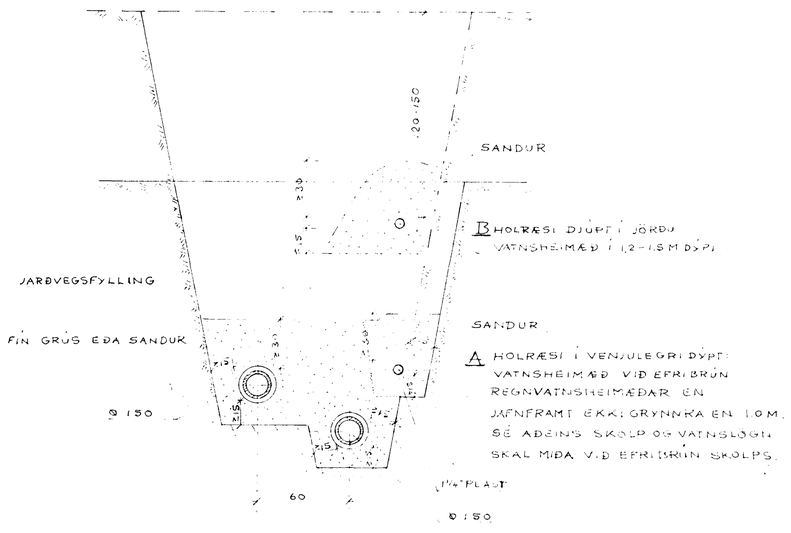

SNIÐ Í SPRUNGURAUF
M. 1:5.

MEÐ LÖGNUM:

Inni í grunni og að renniloka o,75 utan við grunn skal einangra lögnina með 10 cm.plasteinangrun eða jafngóðu, sem vari er gegn hnjaski og raka t.d. með plast - hólkum.
Utan við grunn (o,75) skal setja renniloka með spindli er nái upp fyrir endan - legt jarðvegs yfirborð.

Skolp og regnvatnslagnir: Öll lagnavinna skal vera í samræmi við holræsareglugerð staðarins.
Lagnir utan grunns skulu vera úr góðum steinsteyptum pípum (táknaðar með ST sem skulu þéttar með hampi og múr eða jafngóðu t.d. gúmihringjum.
Minnsta fjarlægð frá undirkanti á sökkli (eða rauf) að múffu, skal vera 15 cm.

SKÝRINGAR MEÐ STÉTTUM:

STEYPUGÆÐI:
Í SÖKKLA: S 160 (K200) EFTIR ÍSL. NORMUM.
SEMENTSMAGN 300 KG/M³.
Í GANGSTÉTTAR: S 200 (K 250) EFTIR ÍSL. NORMUM.
SEMENTSMAGN 350 KG/M³.

STEYPUJÁRN:
KAMBSTÁL K 10 6 LEYFILEGT = 2100 KG/SM².
KAMBSTÁL BEYGIST UM HJÓLSKÍFU, SEM ER 20 d Í ÞVERMÁL.

STÉTTAR SKULU REITAÐAR MEÐ SPRUNGURAUFUM MEÐ MINNST 3 M. MILLIBILI (SJÁ LAGNAMYND).
FYLLING UNDIR GANGSTÉTTAR OG INNKEYRSLU SKAL VERA GÓÐ FROSTÖRUGG GRÚS EÐA JAFNGOTT OG ÞJAPPAST VANDLEGA.
Í FYRSTA ÁFANGA SKAL EKKI LEGGJA SLITLAG Á INNKEYRSLU Þ.E.A.S. MALBIK/OLÍUMÓL OG MULIN OFANÍBURÐ.

10

VIÐLAGASJÓÐUR: HAFNARFIRÐI. EYJABYGGÐ			N.R.
SÉRTEIKNINGAR			
TEIKN. J.B.M.	MÆLIKV.	VERKFRÆÐISTOFA GUÐMUNDAR G ÞÓRARINSSONAR SUÐURLANDSBRAUT 32 S. 2.60.61	
REIKN. S.S.	DAGS. APR '73		
SAMP.			

BR. NR	DAGS	BREYTING	AF