


Ofnaskrá Panel ofna

NR	STYRÐ	STÚTAR
101	645 II 28	BC
101	285 III 42	AD
101	285 III 45	BC
102	590 III 32	AD
103	590 III 40	BC
104	990 II 15	CD
105	590 III 28	BC
106	285 I 43 + GEA 150	BD
109	590 II 29	BC
110	590 II 23	AD
111	590 II 25	AD
112	990 II 14	CD
113	590 II 10	CD

Stútar allra ofna eru 10<sup>4</sup>  
 Ofnar eru reiknaðir fyrir  
 60°C meðalhita.  
 Í bifreiðargeymslu skal  
 setja hitablásara er afkasti  
 3000 kcal/h miðað við 60°C  
 meðalhita vatns og 10° C  
 herbergishita.  
 Blásara skal stjórnað af  
 herbergishitastilli.

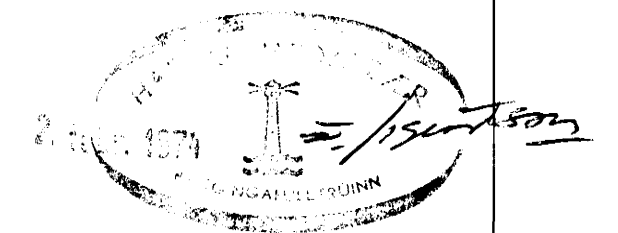

Guðjón Torfi Guðmundsson verkfræðingur s 43575	Verk Teikn.	7307 41
<u>Heiðvangur 3 Hafnarfirði</u>		
Hitalögn Grummynd, ofnaskrá	R 11/73 T 11.73 Br. 1/14	1:50