HJALLABRAUT NR. 78

REIKNAÐ ER MEÐ RUNTAL OFNUM. STILLIHNÉ OG LOFTSKRÚFA Á ÖLLUM OFNUM. DANFOSS RAVL-LOKAR Á ÖLLUM OFNUM, NEMA Í ANDDYRI, ÞVOTTA-HÚSI, BAÐI, VS, KJALLARA OG BÍLAGEYMSLU, ÞAR SÉU DANFOSS TÍVR-LOKAR. PÍPUR VENJULEGAR SVARTAR SKAL MÁLA MEÐ ASFALT MÁLNINGU [illegible] EINANGRA MEÐ MINNST 20 MM GLERULLARHÓLKUM OG VERJA MEÐ PLASTDÚK. VEGGJAEINANGRUN 2½" FRAUÐPLAST EÐA STEINULL. ÞAKEINANGRUN 4" FRAUÐPLAST EÐA STEINULL. TVÖFALT GLER Í GLUGGUM. PÍPUR LIGGI Í EINANGRUN ÚTVEGGJA EÐA Í GÓLFRAUFUM.
EF ÖNNUR OFNATEGUND EN RUNTAL ER VALIN, SKAL VERKFR. ENDURSKOÐA OFNALISTAN.

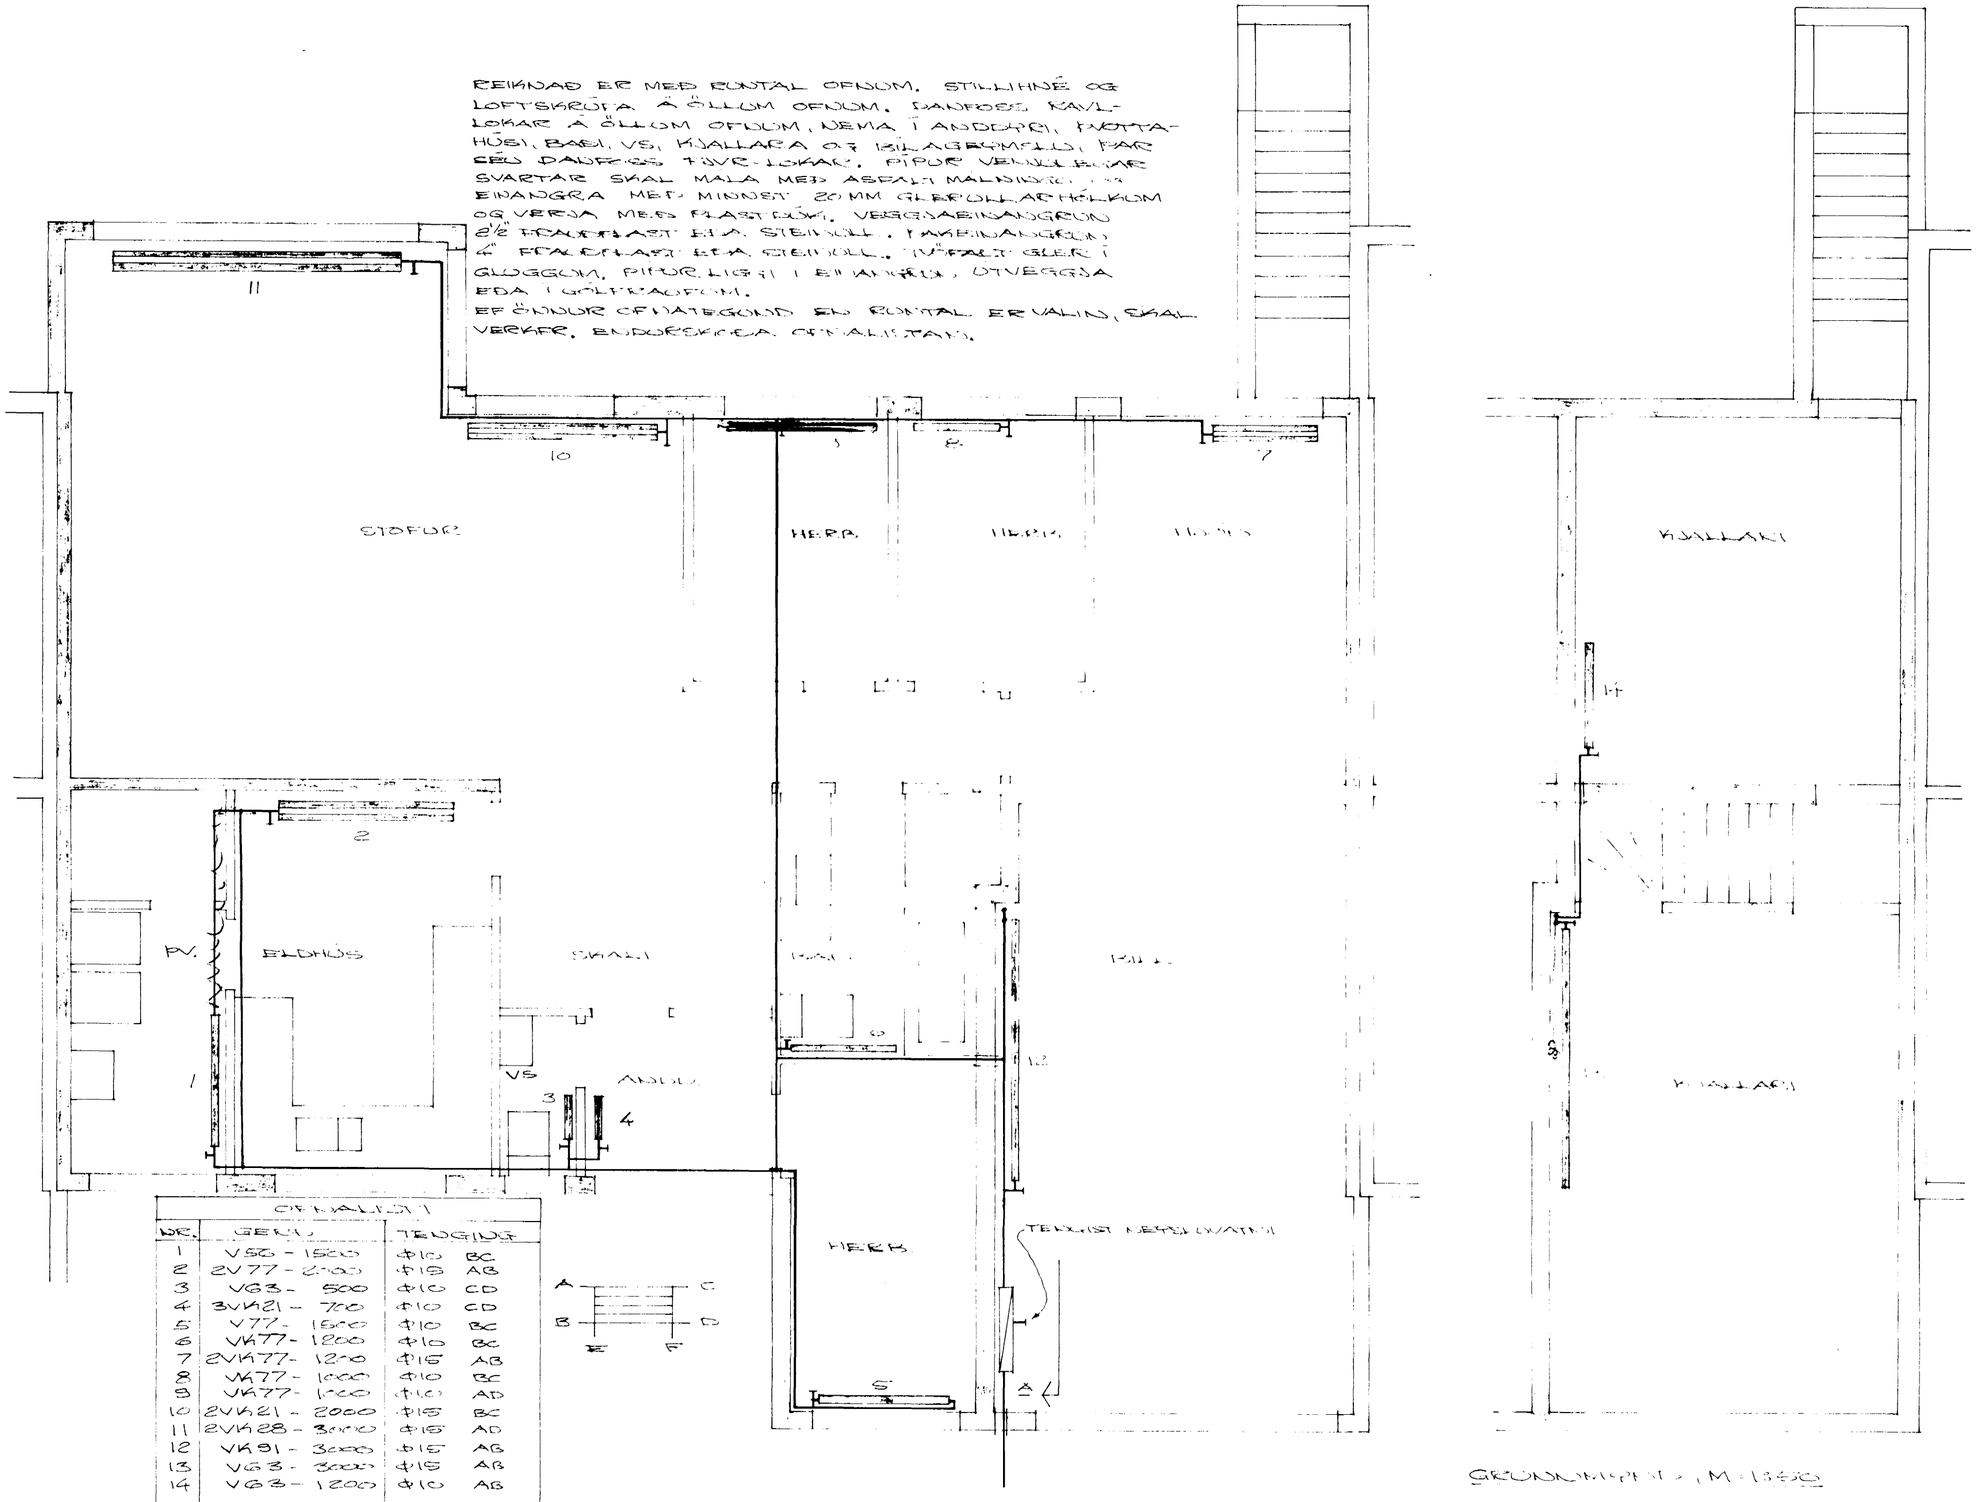

GRUNNMYND, M=1:50

OFNALISTI			
NR.	GERÐ	TENGING	
1	V56 - 1500	Φ10	BC
2	2V77 - 2000	Φ15	AB
3	V63 - 500	Φ10	CD
4	3VK21 - 700	Φ10	CD
5	V77 - 1500	Φ10	BC
6	VK77 - 1200	Φ10	BC
7	2VK77 - 1200	Φ15	AB
8	VK77 - 1000	Φ10	BC
9	VK77 - 1000	Φ10	AD
10	2VK21 - 2000	Φ15	BC
11	2VK28 - 3000	Φ15	AD
12	VK91 - 3000	Φ15	AB
13	V63 - 3000	Φ15	AB
14	V63 - 1200	Φ10	AB

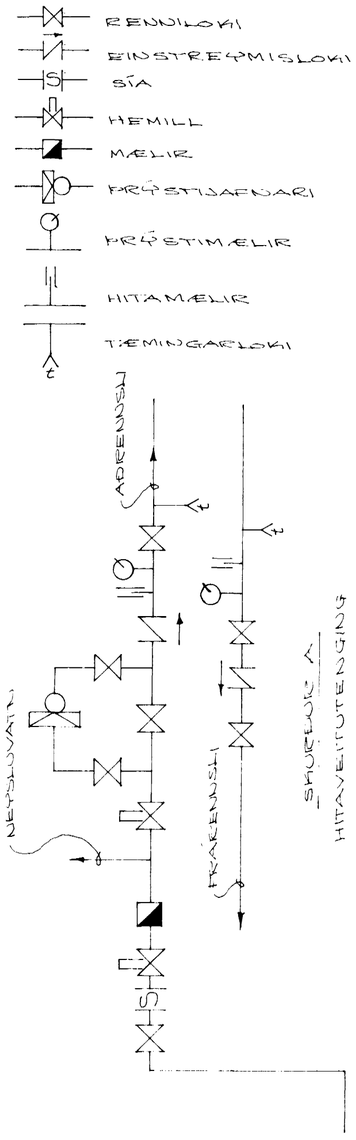

GRUNNMYND, M=1:50

HAFNARFIRÐI Í JÚLI 1975
ARNARHRAUNI 47, 50587

HITAKERFI - GRUNNMYND

BREYTT 8.6.1976

Ágnar Magnússon, MVFÍ