
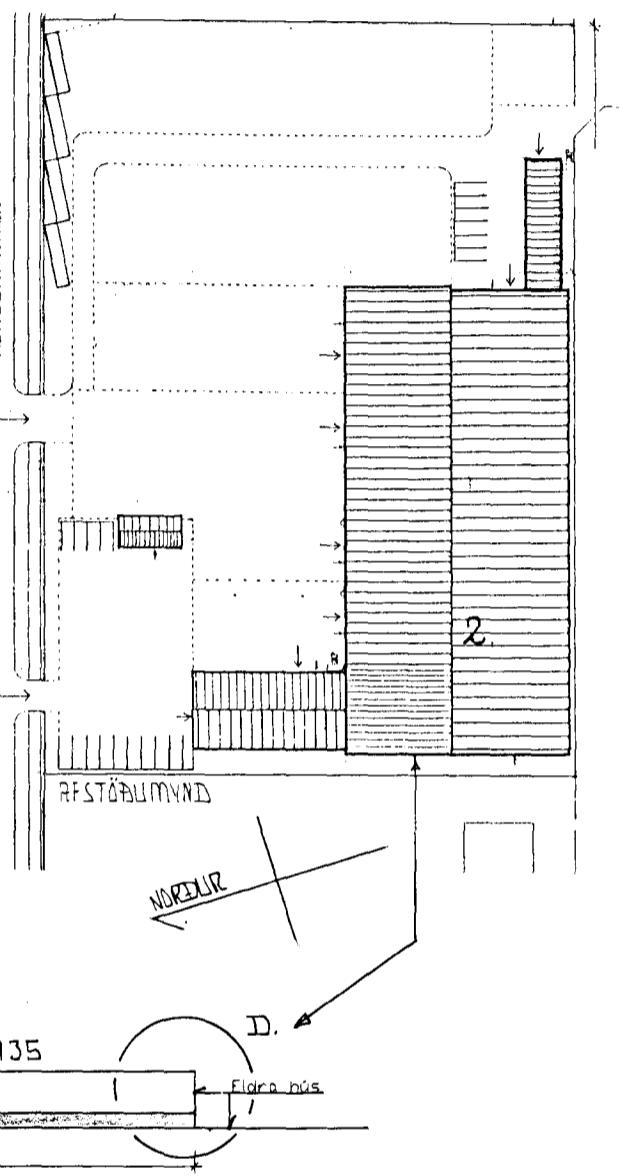


Skrýringar
Fjörlægð skal aitt liffrænt efnin og grafið náður á burðarhæfan botn. Þessi er ófengt óð eldri sökkul og ófengst ekki. Yfirlangsretni innan og utan sökkla skal vera frostfritt efnin, bleytt og þejpað í mest 300 m. Þógun með vöravatnara.

Steinsteyri er S-250. Steypustyrkforstöl er konbstöl 1540. Einangræð skoð 500 mm inn í sökkum og undir göflaplatu. Polystyren skal fáa 24-26 kg/m³. Æður enfyllt er óð sökkum skal hoggva eða silta mótatengi 20 mm inn í sökkulvegg. Holar skal fyllo með Thorite eða sambærilegu efnin. Útan í sökkum sem fara í járð skal berda óð ótanverdu með Thoroseal Foundation Casting eða sambærilegt efnininnest 0.9 kg/m³ í einni unferð. Æður en efnum ótanverduinn skal hreinsa flötun af ófrennum og mótaðum, ef hún hefur verið notuð. Farið skal eftir gildandi reglugerðum og stöðum. Mesta ólag frá sökkum er 0.1 MPa (1 kp/cm²)

MALSETNINGAR ENDURSKODÍST Á STRANDNUM DÝPT SÖKKLA ÁKVÆRÐIST Á STRANDNUM

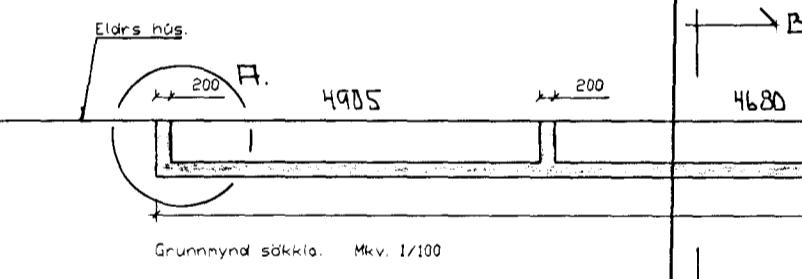

Byggingsafntrúi Hafnarfjarðar
Afgreift þann
23 NOV. 1997
Sigurbjartur Helgðórsson
Sigurbjartur Helgðórsson

896-8505

Íslands
Hannibær, 892-3105

s. 565-4616.

HJALLAHRAUN 2. SÖKKLAR SNIÐMYNDIR

ÞRÓJA HÆÐIN, ARKITEKTAR - SVEINN KARLSSON TEKNIR.



STRANDGÖTU 2B 220 HAFNARFÐI
SÍMI: 896 40 05 FAX: 565 48 31
NETFANG: KT:131247-2069

HANNAD. - SK TEKNAD. SKL - DAGS 15.11.1997 MKV: 1:100 - 1:30

BREYTT: DAGS: LÝSING: STÆKKUN Á SKEMMU MHLDY