

#### SKÝRINGAR:



Breddur flötur 85 m2, þar af endurlögð eldr bræðsla frá fyrra ófanga um 50 m2.  
Viðbótarbræðsla er þó um 35 m2 og er reiknað með að bakrennsli hitaveitu frá 3. ófanga  
nægi og ekki reiknað með viðbótar vatni frá hitaveitu.

Snjóbræðsluslóngur skulu vera ø25mm hitabolin rör.  
Skulu þau þola a.m.k. 60°C hita við 0,45 MPa þrysting 1 50 ár.  
Snjóbræðslukerfið skal þrystreyna með koldu vatni óður en fylt er yfir það.

Nýverandi snjóbræðsla frá 2. ófanga er tengd dreifkistu í geymsluherbergi.  
Snjóbræðsluslóngur skulu lagðar inn 1 loftrestiherbergi og þaðan 1 ø25mm  
stöðrum inn að dreifkistu sem er 1 næsta herbergi.  
Aftengja skal slöngur snjóbræðslu sem aflaggt og tengja slaufu nr 1 þar,  
þar að auki skal setja tvö nýja stúta að dreifkistuna fyrir slaufu nr. 2.

Slaufulengdir:  
Slaufa 1: 185 m  
Slaufa 2: 195 m

SNÍÐ 1:10

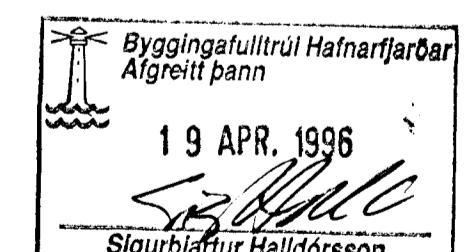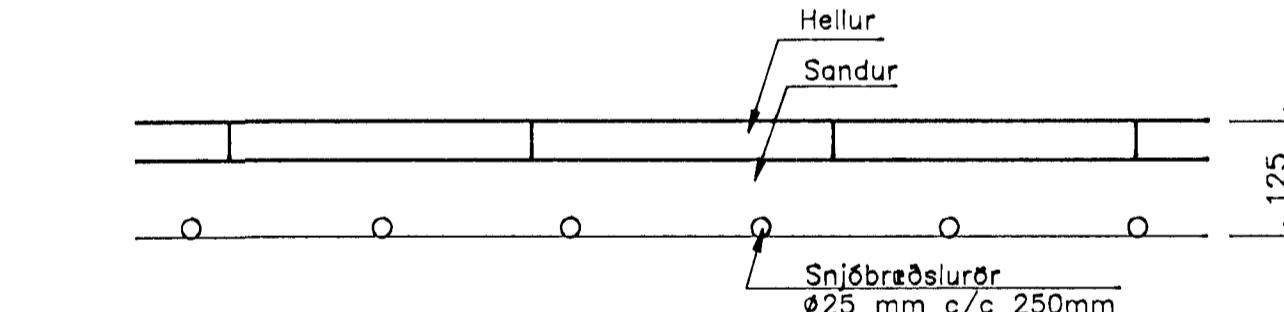

SETBERGSSKÓLI 3. ÁFANGI  
HÍÐARBÆRGI  
HAFNARFIRDI

VERKFREÐISTOFA  
STEFÁNS & BJÖRN'S  
BJARHRAUNI 20 • 220 HAFNARFJÖRDUR  
SÍMI 565-1340 • FAX 565-1341  
Netfang: vsb@centrum.is, At: 610168-1419

SNJÓBRÆDSLÀ  
GRUNNMYND, SNÍÐ

Hannð: SV Telknð: SV Yrðið:

Mál: 1:100 Samþykkt: *Björn*  
Dag: 06.02.96 Nr: 9551-LO6-A