

**ALMENNAR SKYRINGAR**

Ónefnd mál eru í millimetrum.  
Kótar eru í metrum.

**Fráveitulagnir í jörðu**

Inni í grunnni : Plaströr (PVC) og pottrör (J)  
Utan við grunn : Steinrör (ST)

Sjá ennfræmur ákvæði verklýsinga.

Heimæðar fyrir heitt og kalt vatn

Sjá teikningar af 1. áfangi.

**Fráveitulagnir innanhúss**

Lagnaefni skal vera polypropylen (PP).  
Lagnir skal einangra vandlega með 40 mm steinull sem síðan skal vefja vandlega með plastbandi.  
Efni og frágangur skal vera í samræmi við IST-68.  
Sjá ennfræmur ákvæði verklýsinga

**Vatnslagnir**

Almennt : Bak við lagnir í útveggjum skal setja 20 mm plasteinangrun.

Við öll tæki skulu vera stoppkranar.  
Efni og frágangur skal vera í samræmi við IST-67 svo or reglugerð Vatnsveitu Hafnarfjarðar.

**Kaldavatnslögn:** Lagnaefni skal vera galvaniserað stál.  
Leiðslur skal vefja vandlega með sisalpappa en síðan skal einangra alla lögnina með þar til gerðum 20 mm þykkum stífum viðurkenndum einangrunarhólkum.  
Einangrunarhólkana skal síðan vefja vandlega með plastbandi og öll samskeyti með límbandi.

**Heitavatnslögn:** Lagnaefni skal vera galvaniserað stál.  
Leiðslur skal einangra með þar til gerðum 20 mm þykkum stífum einangrunarhólkum og vefja þá síðan með plastbandi.

**Hitalagnir**



Lagnaefni skal vera svart stál.  
Leiðslur skal einangra með þar til gerðum 20 mm þykkum stífum viðurkenndum einangrunarhólkum og vefja þá síðan með plastbandi.  
Við alla ofna skal setja stillitú.  
Bak við leiðslur í útveggjum skal setja 20 mm þykka plasteinangrun.  
Efni og frágangur lagna skal vera í samræmi við reglugerð Hitaveitu Hafnarfjarðar.

**Skammstafanir**

GN : Gólfniðurfall  
SV : Skolvaskur  
HL : Handlaug  
PN : Þakniðurfall  
TM : Tenginguleiki  
L : 30 cm loftpúði

SIÁ TEIKN.NR. - 2 - 103

**YFIRLITSMYND M 1:500**

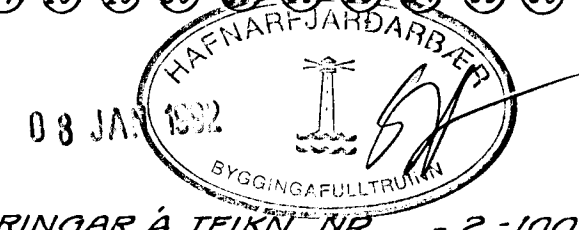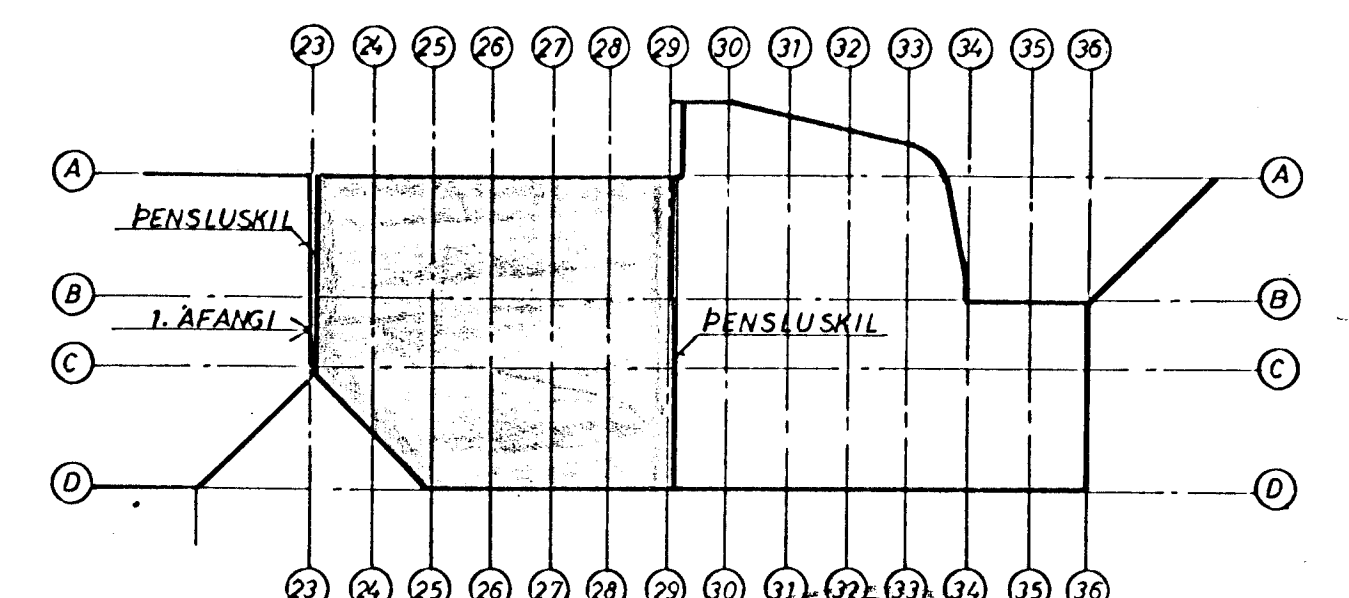

SIÁ SKÝRINGAR Á TEIKN.NR. - 2 - 100

**VERKFRÆÐISTOFAN FERILL HF.**  
SUURLANDSBRÁUT 4 REYKJAVÍK SÍMI 608570

**SEIBERGSSKÓLI - 2. ÁFANGI**  
FRÁVEITULAGNIR Í JÖRÐU INNI Í GRUNNI  
ALMENNAR SKÝRINGAR

DAGS	HANNAÐ	SAMÞYKKT
4. Október 1991	Hannad	
MKV	TEIKNAD	
1:50	S.T.H.	nr. 326   2   102   B

B	6. des. 91	F1 frágangur skilna 18.50 og 28.00	
F1	3. des. 91	Lagnir breyttar vandlega	
BR	DAGS		HANNAÐ SAMÞYKKT