

STEINSTEYPA

Brotbolsflokkur:

S 200 framkv. flokkur B innisteypa
Sementsmagn í 1 M³ steypu 250 kg/m³
Steypustyrkleiki S 200

S 250 framkv. flokkur B útisteypa
Sementsmagn í 1 M³ steypu 300 kg/m³
Steypustyrkleiki S 250

Vatnssementstala v/s 0,45 - 0,50
Loftinnihald sé 5 - 6 % við niðurlögn

Sigmál 6 - 10 cm

Loftblendi 5 - 6 %

Steypuvinna samkvæmt IST 10


Stærsta kornastærð 19 mm í járnbentum veggjum
32 mm í járnbentum plötum

Steypuhula á járnbindingu

Undirstöður 5 cm
Ótfletir 3 cm
Innfletir 2 cm

Skýringar

Steypugæði S 200 samkvæmt Isl. stadi í plötur innan útveggja.
Steypugæði S 250 samkvæmt Isl. stadi í övanda útveggi og útiplötur.
Steypustyrktarstál ks 40 merkt -K
Í kringum öll múrop koma 2 K 12 nema annars sé getid og
nái lárétt járn minnst 70 cm út fyrir opin eða samfeld
yfir fleiri op.
Járn uppmed múropum skulu ná frá gólfi og 60 cm upp fyrir
plötu eða uppmed sperrum.
Í járnbenta bita og súlur þar sem járn ná ekki nógu langt
út fyrir opin komi vinklar K 12 mm L=70+70 cm fyrir hvert
járn.
Efst í vegg þakspíssa koma 2 K 12 heil fyrir horn,
eða nái 70 cm fyrir horn þar sem við verður komið.

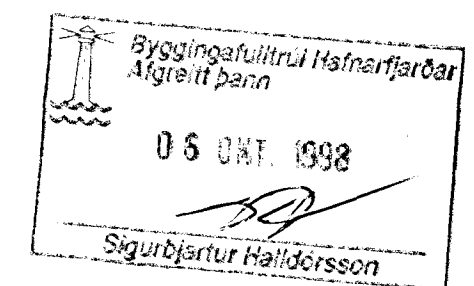

HERMANN ISEBARN MTFI TEIKNISTOFA SUDURLANDSBRAUT 4B s 5887544 kt 050244-4319	
HÓLABRAUT NR. 19	
Mál	
Dags.	okt. 1998
Blað	16
Breytt	
<i>Hermann Iseborn</i>	