
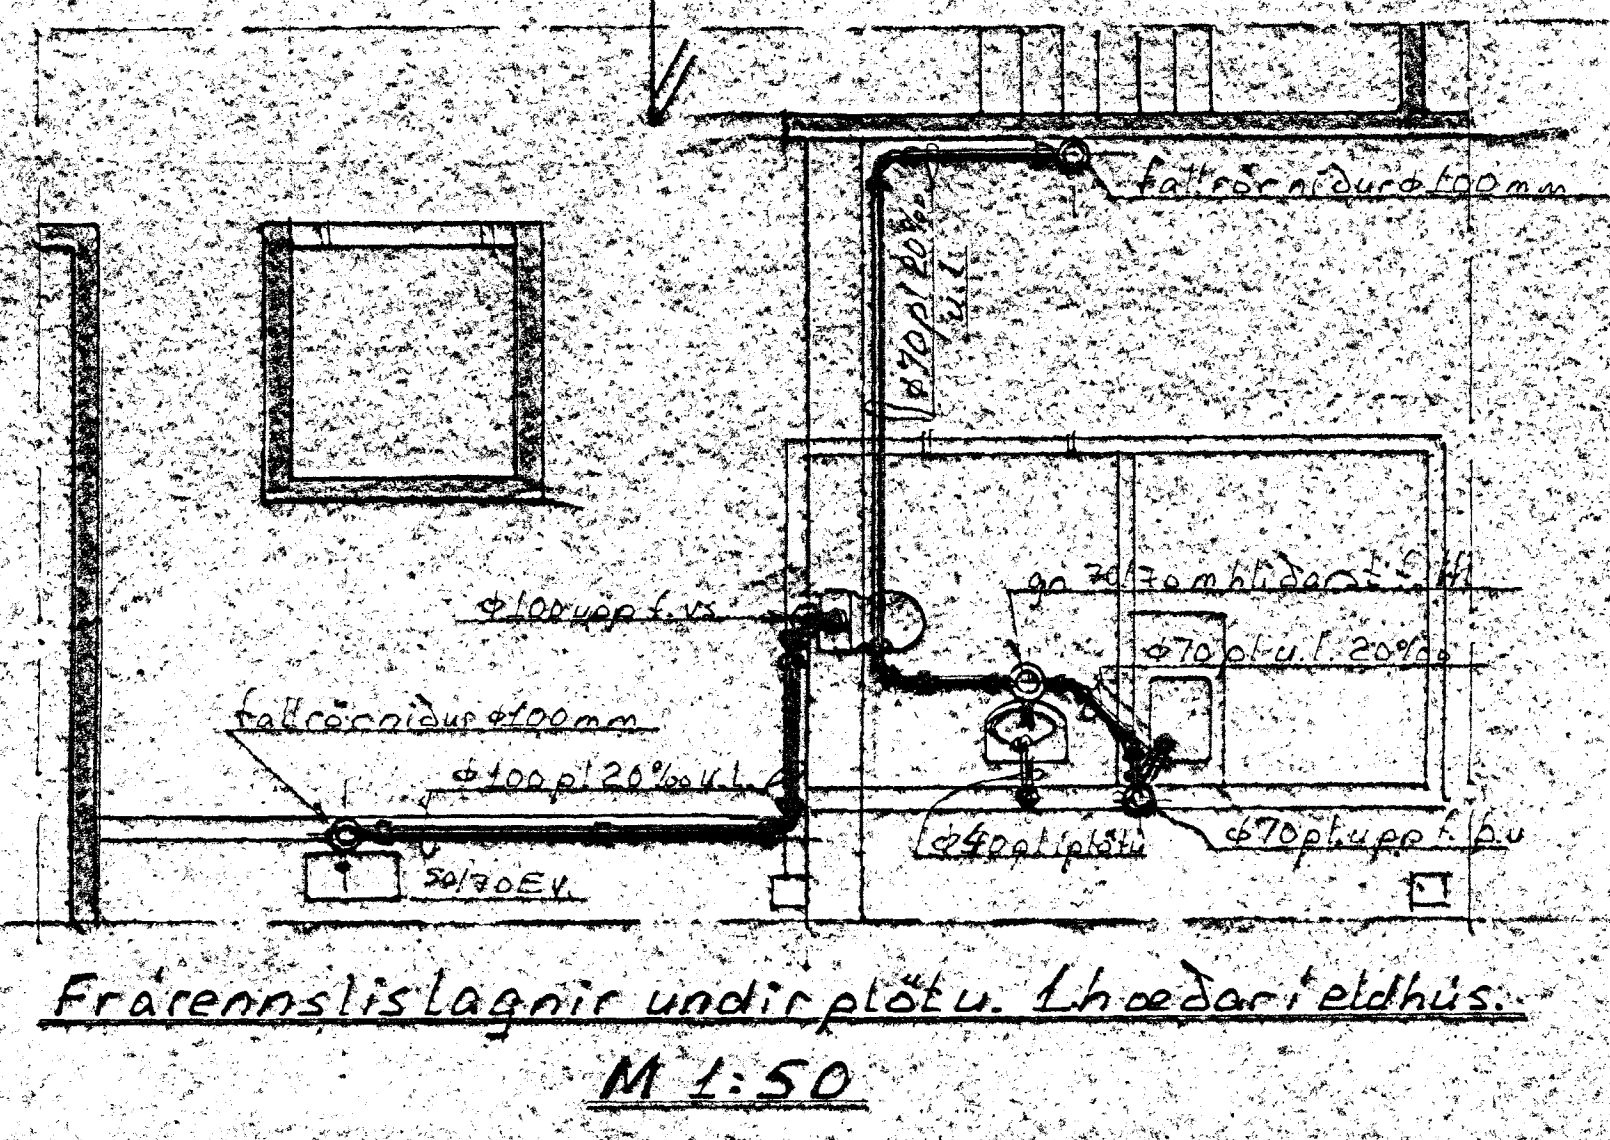


Frænnstis- og neyrluvaltslagningar á lihöð og sérmyndir af frænnstislagnum undir lofti Grunmynd M 1:50;

**Skýringar**  
 Sjá skýringar á bláum og VVS-áskil. 2 og 3.  
 Frænnstislagningar inn og hús skulu vera þrjú í þrjú og þrjú í þrjú. P-P með 20mm þéttum og 10mm.  
 Næst á fallþrjú skal setja breiðstýgla þar sem þrjú verður við skammt.  
 Þrjú skal einnig með 25mm stein ull og skal hafa fest á þrjú með virvellingu.  
 Þrjú og upphenging skal vera samkv. fyrir mælingu þrjú.

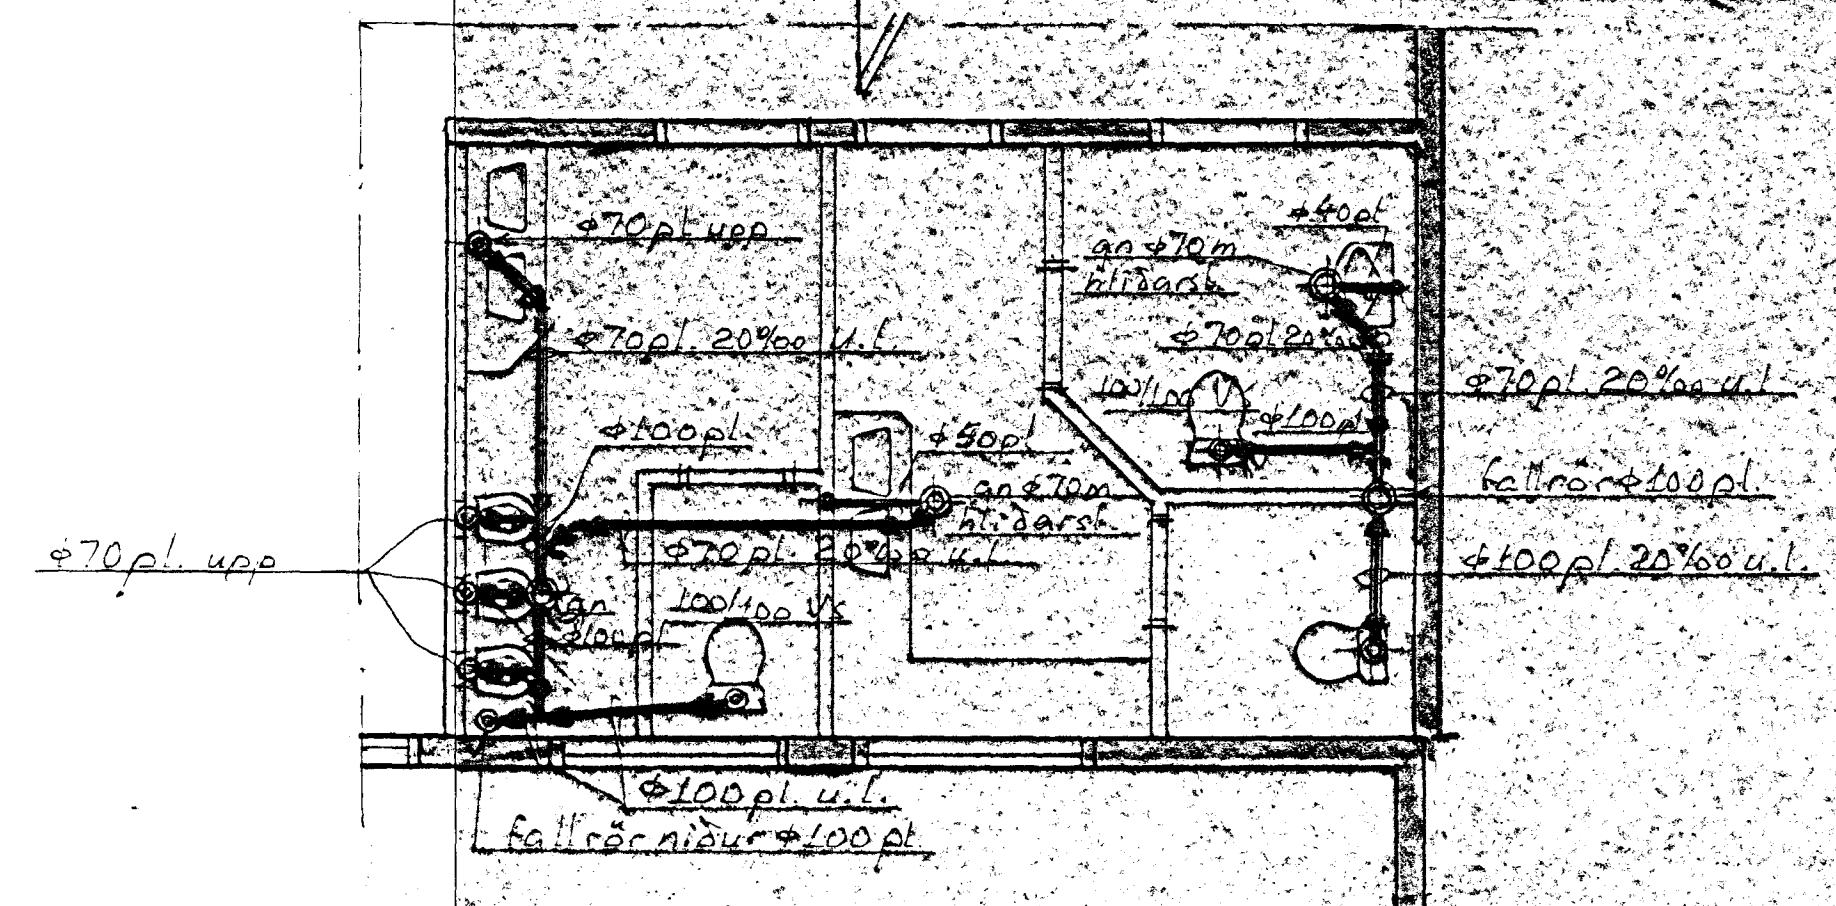

Hólshraun 3 Hafnarfirði  
 Frænnstis- og neyrluvaltslagningar á lihöð o.fl.  
 Blað nr. VVS-9204 M 1:50  
 Þrjú MVEI Aki maí 1992