


SKÝRINGAR.
 Pipur og tengi skulu vera úr galvanizaruðu efni og tengikranar við öll tæki.
 Pipur fyrir heitt vatn skal einangra með 25m þykktum einangrunarhólkum úr glerull. Vefja skal plastduk utan um.
 Pipur fyrir kalt vatn skal vefja með sisalþappa.
 Frárennsliör skal hljóðeimangra með glerull.
 Efni og vinna skal vera skv. reglugerðum.

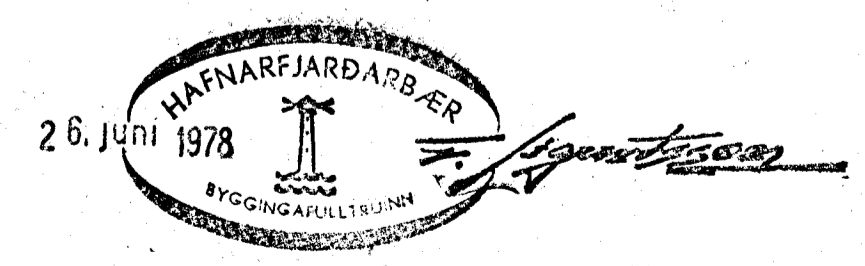

HRAUNBRÚN 33 HF
 Grunnmynd neðri og efri hæðar
 Neyðluvatn og frárennsli-slagningar.
 MKV 1:50
 Apr. 1978 Sig. Þr. Kárasen