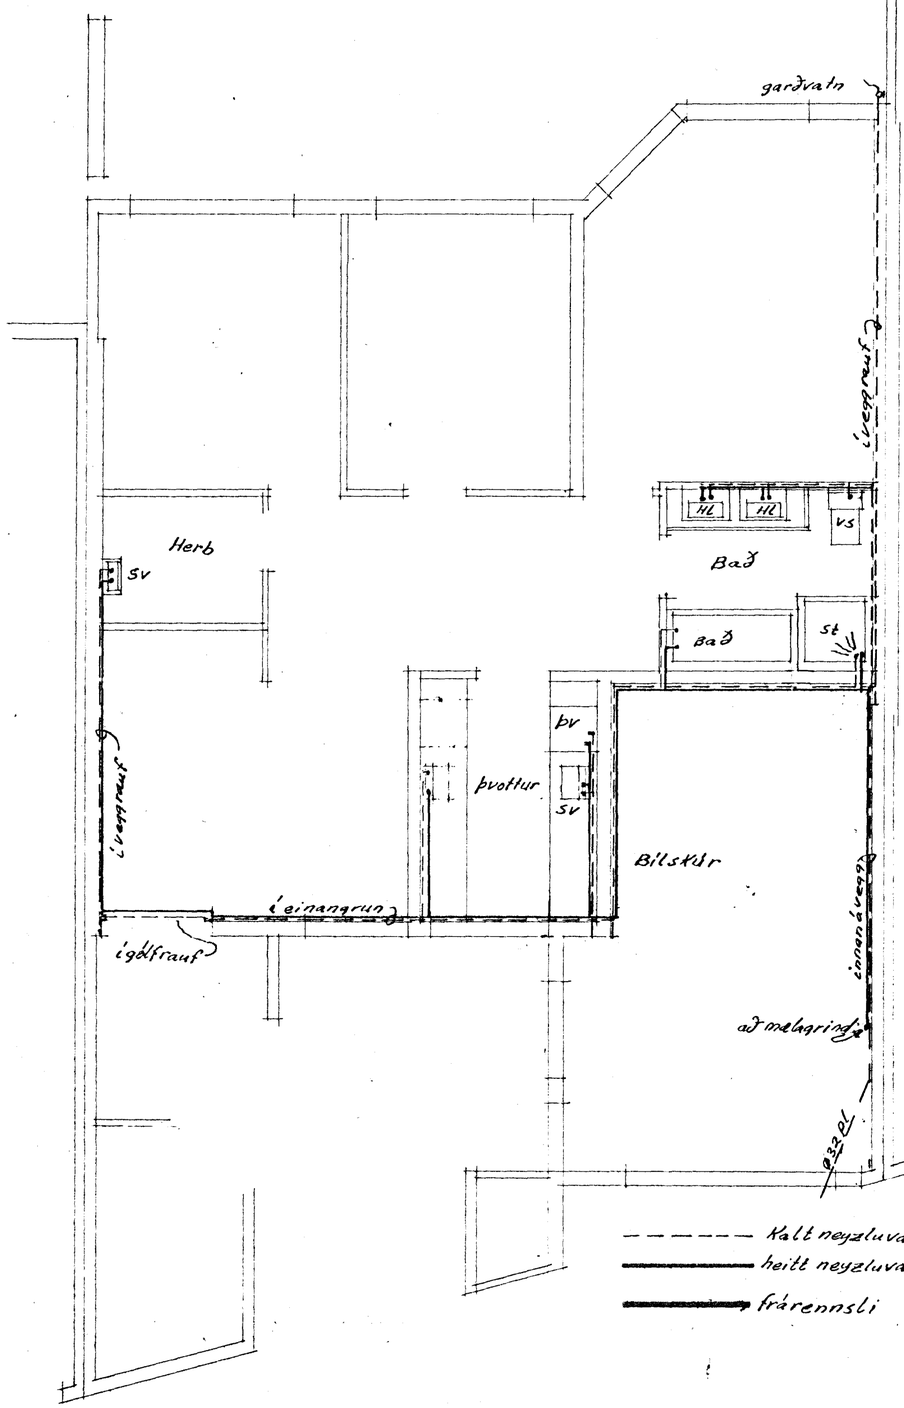

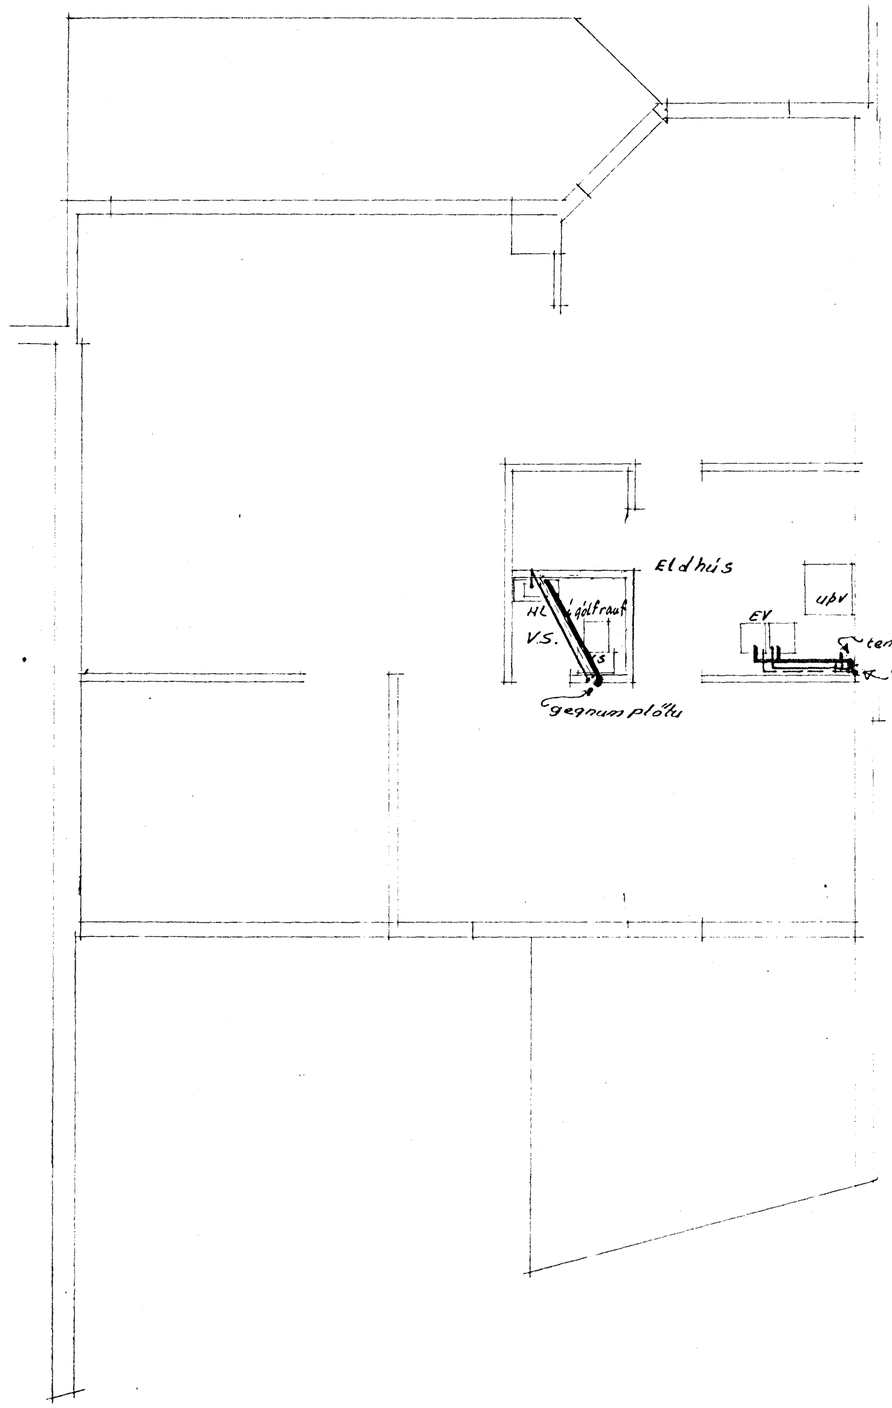

Skýringar:
Pípur og tengi skulu vera úr galvaniseruðu efni og tengikrana við áll.taki.
Pípur fyrir heitt vatn skal einangra með 2cm þykkum einangrunarhólkum úr glerull. Vefja skal plastdúk utanum.
Pípur fyrir kalt vatn skal vefja.

frárennslisrör skal hljóðeinangra með glerull.

Efni og vinna skal vera skv. reglugerðum.

HAFNARFJARÐAPB.-AR
21. sept. 1978
BYGGINGAFULLTRÚINN

HRAUNBRÚN 35-37 HF
Grunnmynd neðri og efri hæðar
Neyzluvatn og frárennslislagnir:
MKV 1:50
Apr. 1978 Sig. Þ. Kárason

Breytt ágúst 1978 SÞK