


F R Á R E N N S L I S L A G N I R

Frárennslislaðin í grunni, P V E R S N I D

M≈1:10

Gólf (botn) plata

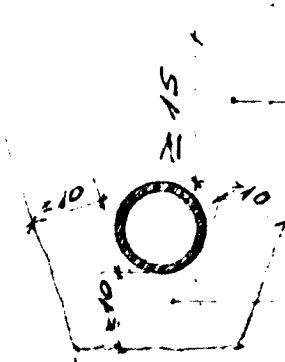

Brunafylling, þjappast
eftir aðsteðum —

— SJÁ SNIÐ I GRUNN —

Hliðar-og jöfnunarlað,
sandur, þjappast með
handarli í 25 cm. lögun.
(Jarðveg yfir pipum má
ekki völþappa)

Sérloega vandlag þjóppun.

Styrktarlag af með þarf.

Skýringar:

Frárennslislaðir utanhúss skulu vera úr steinsteyptum, gallalausum
pipum, þéttar með hampi og mür, eða til þess gerðum þumihraðum.

Setja skal 15 cm. sandila undir ój til hliðar með pipum, ó: 20 cm.
uppfyrir þer. Sandila ÍS undir og til hliðar með pipum, skal þjappast
og þess gett að pipur hvíli á beljum en ekki mūffum.

Lajnir skal leggja í beinum línum, með jöfum balla milli brotpunkta.

Frárennslislaðir í grunni skulu vera úr viðurlænum, gallalausum
plastpipum, samskv. I S T 65. P. o. fyr PEL, PEM eða stifu PVC plasti.

Plastpipur skulu settar saman með þar til gerðum þumihraðum.

Um frágang í hringum plastpipur, sjá snið. — Þess skal mynd, að pipur
hvíli á beljum en ekki samskeytum. Rörin skal leggja í beinum línum
milli brotpunkta.


Þess skal gett, að skeuma ekki yfirborð röranna, t. d. með því að
draga þau eftir hrjúfu yfirborði.

Undirlag má ekki vera frostið þegar rörin eru lögg. Sé nauðsynlegt
að leggja í frosti, skal aðeins upplýsinga frá framleiðanda röranna,
um meðhöndlun þeirra.

Efni og frágangur skal að öðru leyti vera í samræmi
við holræsareglugerð og I.S.T. 65.

S K A M M S T A F A N I R:

HL	: Handlaug	BK	: Backer
EV	: Eldhúsvaskur	ST	: Sturta
UDV	: Upppvottavél	GN	: Gólfniðurfall
ÞV	: Þvottavél	NF	: Niðurfall óti
SV	: Skolvaskur	SN	: Svalaniðurfall
SS	: Skolekál	KR	: Krani
VS	: Vatnssalerni	GKR	: Gard-krani
ÞS	: Þvagskál	P	: Dakrenna

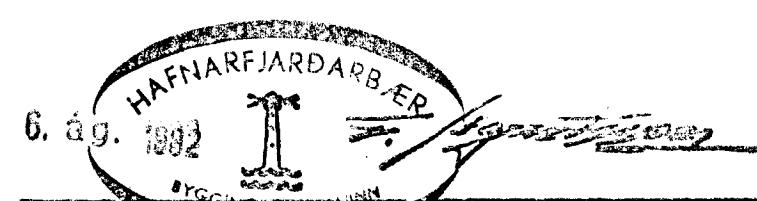

VERKEFNAÐISTOFA SUÐURLANDOSÍ
Heimahaga 11 Selfossi sinni 99-1776

BLAD 5

HRAUNTUNGA 10 HAFNARFIRÐI

KVARDI

FRÁRENNSLISLAGNIR: SKÝRINGAR

REIKN

TEKN

DAGS JUNI 82

AF SAMB *Ward Eduljónsson*

NR

NR	DAGS	BREYTING	AF	SAMP