

#### SKRÍNINGAR


Kaldavatnsheimæð skal vera úr plasti.

Allt lagnaefni innanhúss skal vera galvaniserað.

Innra þvermál pípna er gefið upp í mm á rénummynd.

Pípur skal einangra með 20 mm glerullarhólkum og sivefja með plasti.

Efni, frágangur og úttekt sé í samræmi við viðeigandi reglugerðir.

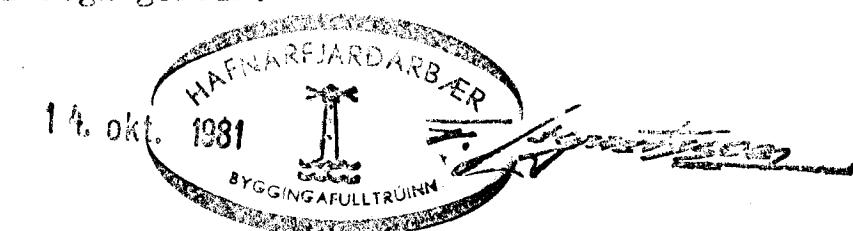

<b>VERKFRAÐISTOFA</b> BJÖRN GÚSTAFSSON VERKFRAÐINGUR FVF HVERFISGÓTU 18-101 REYKJAVÍK - SÍMI 12070		Hraunþinga 20, Hafnarfirði HREINLÆTIS- OG HITALÖGN. Rúnumynd vatnslagnar
		VERK <b>7181</b> BLAD <b>4.03</b>
HANNAD B.G.	TEKNAD B.G.	REYKJAVÍK 09.10.1981 <i>Björn Gústafsson</i>
KVARDI <b>1:50</b>		BREYTT