


Regnvatnslögn Ø 100 pvc 10 o/oo  
 AFALL HITAVEITU Ø50PEH  
 BR=14,45m  
 BRØ600 PEH  
 Skoþlögn Ø 160 pvc 20 o/oo  
 BS=13,82m  
 BRØ600 PEH  
 HITAVEITA  
 Ø63 PEH-KALT VATN  
 (Ø63 PEH og ídráttarrör 90 mm)

**Skýringar**  
 Kaldvatnsheimað skal leggja í hlífarkápu frá lóðarmörkum að húsvegg. Inntak skal vera úr asfaltbornum galvanhúðuðum rörum. Tengistöður heimaðar við veltukerfi er við hlöð skóþheimaðar. Allar lögnir í grunninnihússi skulu vera Ø100pl eða Ø150pl. Frérennislögnir innanhúss skulu ekki hafa minni halla en 20%. Setja skal gegnumstreymisúrfall á bað og í þvottahús (tengt við handlaug eða skolvask). Inntakshemlaug fyrir kalt vatn skal vera Ø50pl. Setja skal Ø150pl skóþrör utan um spindil upp úr jörð með laki. Kaldvatnsheimtaug skal leggja á froalfrú áþi (1,2m) og í fóburrári Ø50pl. Leggja skal ídráttarrör fyrir rafmagn og síma inn í hús (sjá raflagateikningar). Við drenlagir skal nota mál nr. 1. Setja skal hreinsibrunn Ø600pl þar sem skóþlögn kemur út úr húsi.

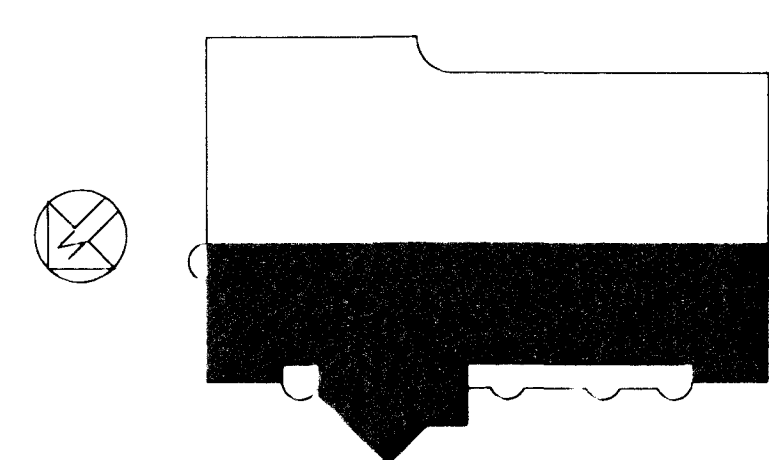

Byggingaútlit Húsnámsráðgjafi  
 Algrett þann  
 06 OKT. 1999  
 Sigurbjartur Halldórsson

Ragnars G Gunnarssonar ehf.  
 27.08.99

Breytingar		
Nr.	Dags.	Nafn

Hringbraut 2bHafnarfirði		Nkv. 1:50
Tæknipjónusta Ragnars G Gunnarssonar ehf.		Nr. 2-L
Smíðjuveg 11 s. 544 5350 fax: 544 5351		Dags. 17.08.'99
Grunnmynd lagna í jörð		kl.:110947-2839
Norðurhluti		