


Grunnmynd af palli. Mkv. 1:50

Dregarar undir húsi og palli eru 2x50x200.
K24, timbur skal fúaverja.
Sjá teikningar arkitekts.

BREYTT: _____ DAGS: _____ LÝSING: _____

Sjá teikningar arkitekts.
Sjá teikningar B-1

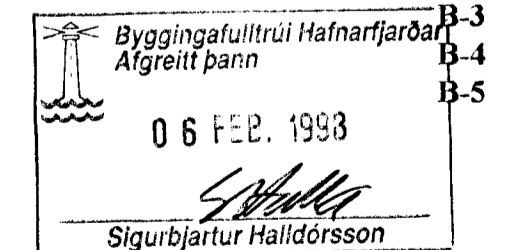

B-2
B-3
B-4
B-5

Skotæfingarsvæði í Kapelluhrauni

20. Október 1997

Dregarar, gólfbitar undir húsi og palli.

Mkv. 1:50

Tækniþjónusta Sveins Karlssonar FTFÍ
Strandgötu 28 220 Hafnarfirði
vs. 896 4005

Teikning B-3

Sveinn Karlsson