
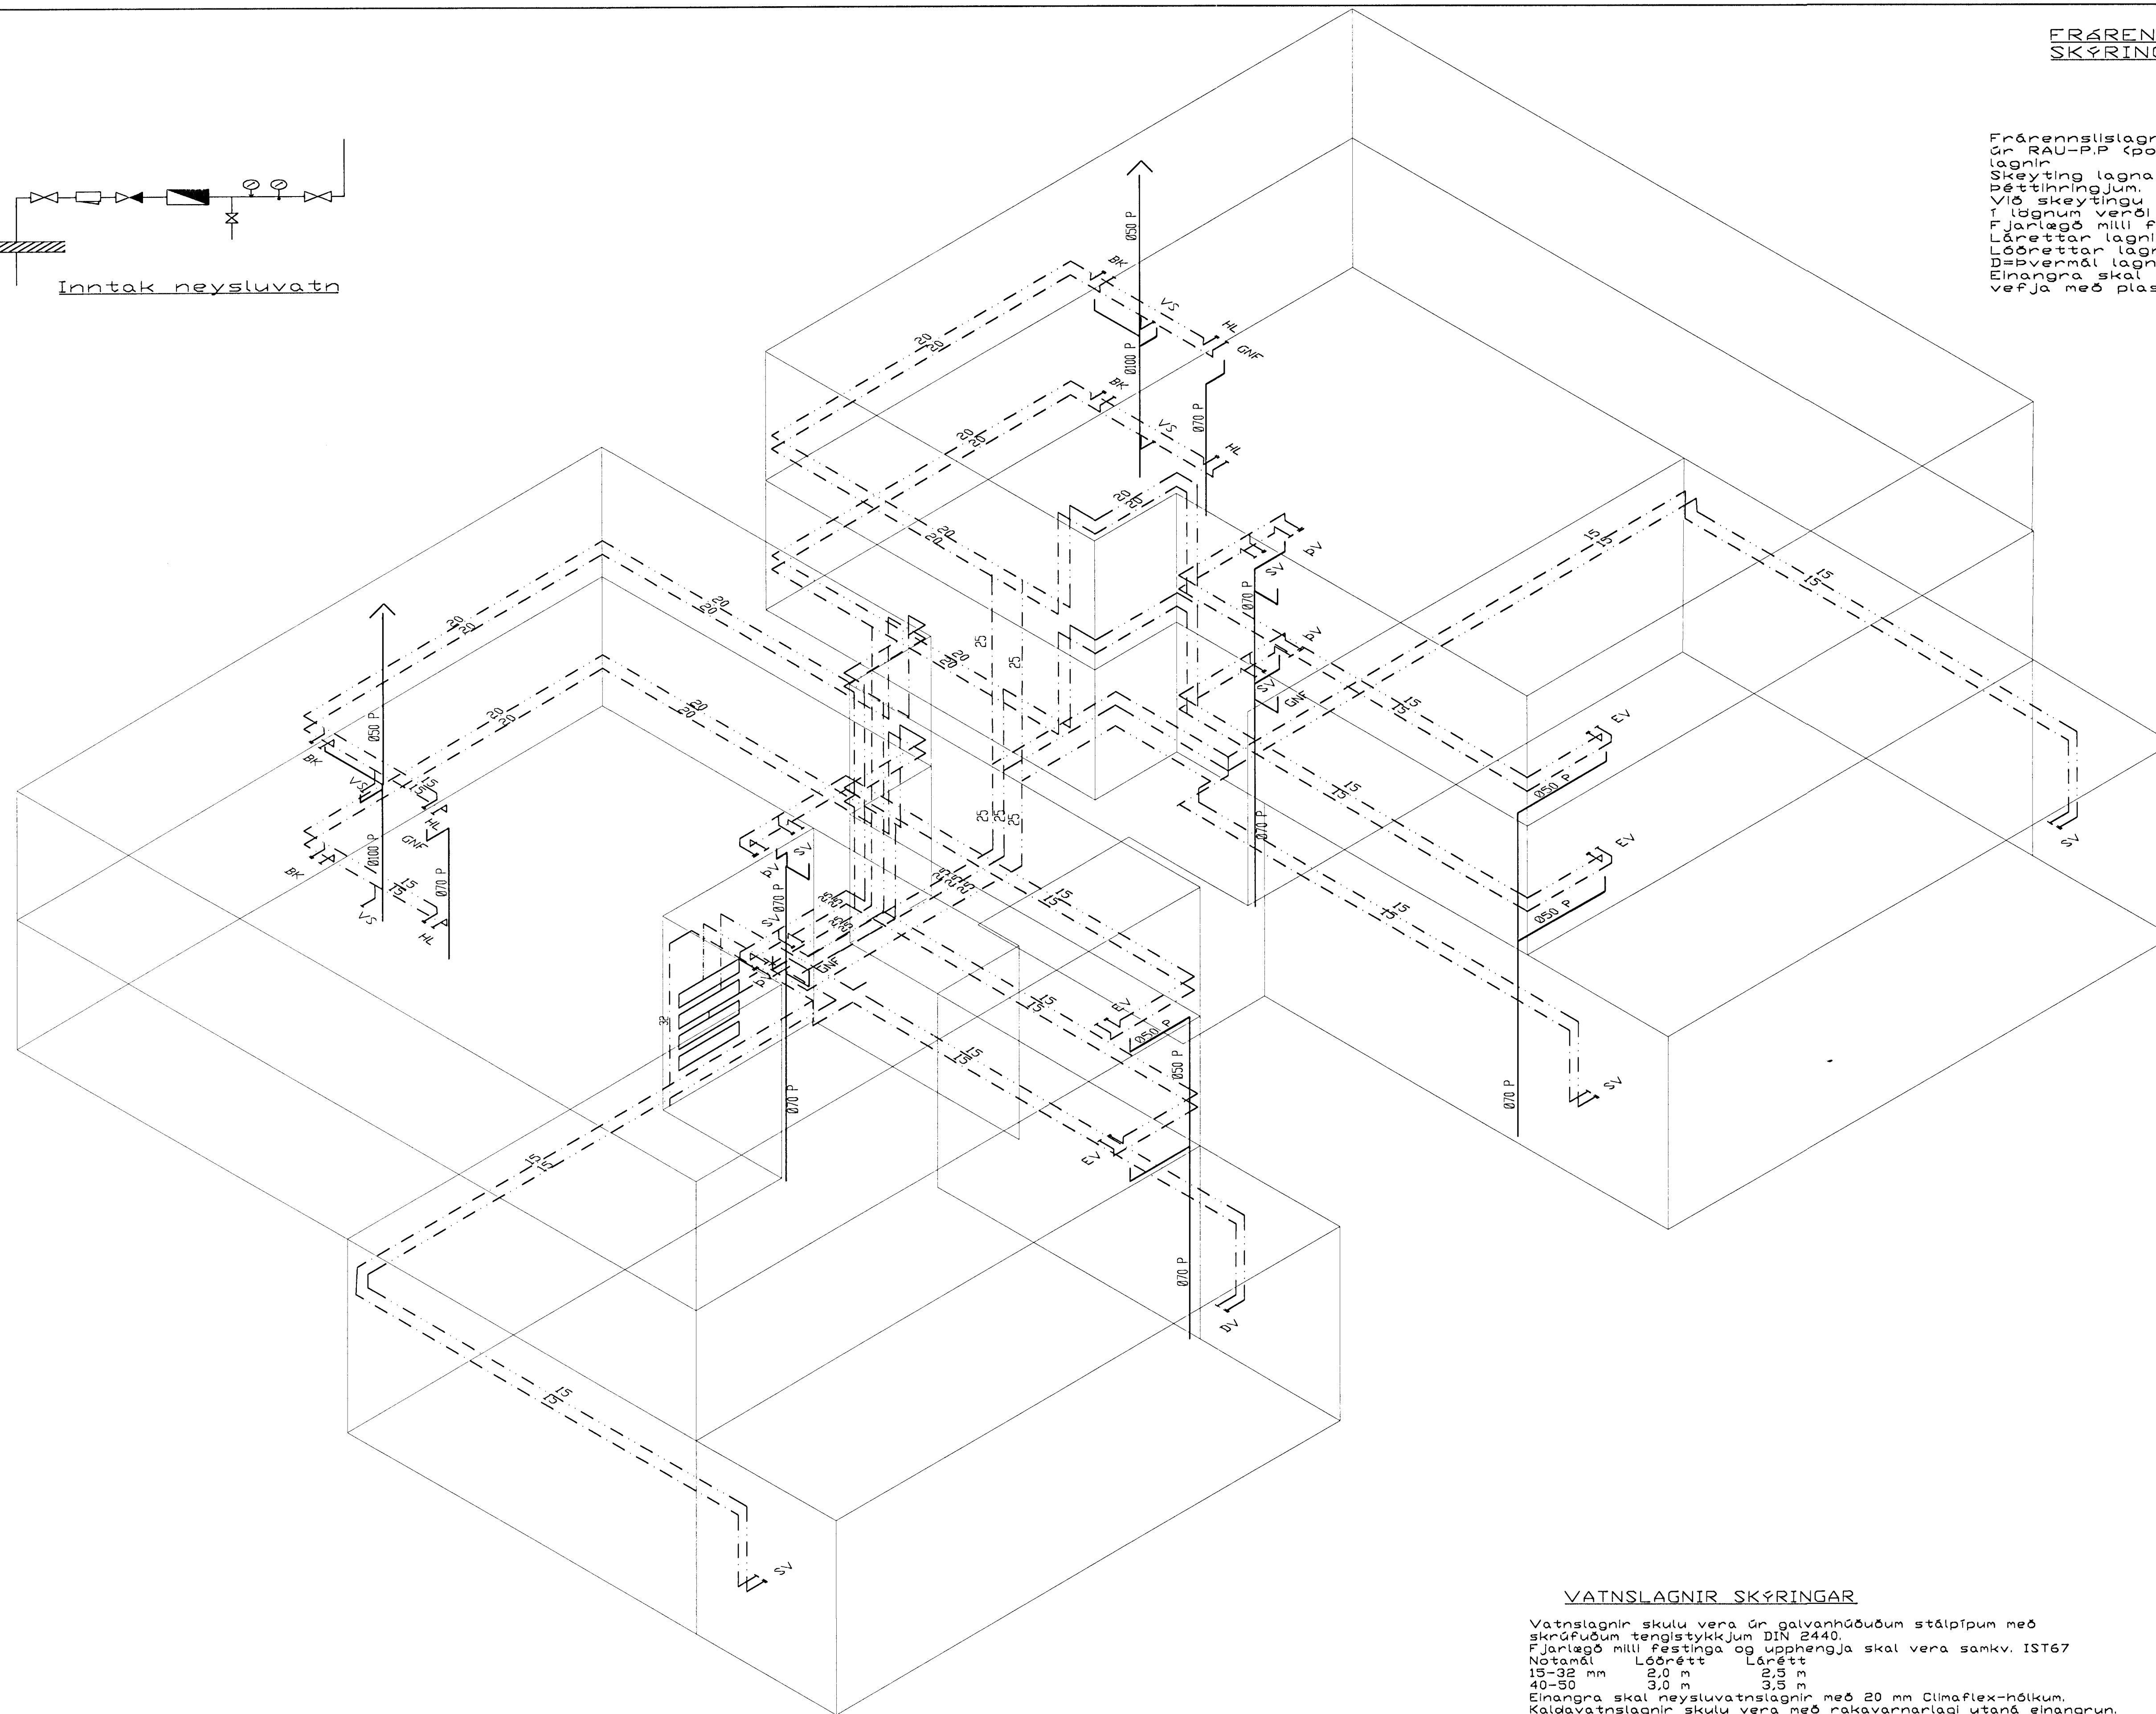


FRÆRENNISLAGNIR
SKÝRINGAR

Frærennislagningar ofan botnplötu skulu vera úr RAU-P.P (polypropylen), hljóðeinangrandi lagningar.
Skeyting lagna skal vera á múffum með þéttihringjum.
Við skeytingu lagna skal þess gætt að þensla í lögnum verði í múffustykkjum.
Fjarlægð milli festinga skal ekki vera meiri en Lóðrettar lagningar 10xD
Lóðrettar lagningar 20xD
D=þvermál lagna
Einangra skal fallpípur með 30 mm steinull og vefja með plastfólíu

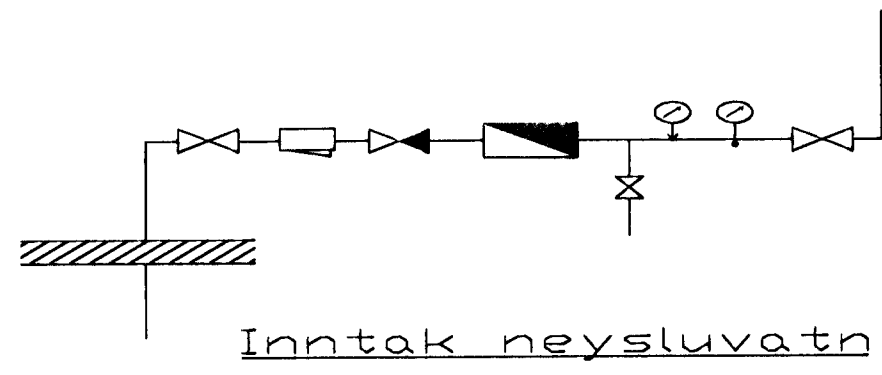

Vatnslagnir, rúmynd, 1:50

VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

Vatnslagnir skulu vera úr galvanhúðuðum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440.
Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67
Notamál Lóðrett Lárétt
15-32 mm 2,0 m 2,5 m
40-50 3,0 m 3,5 m
Einangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Climaflex-hólkum.
Kaldavatnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utaná einangrun.
Vatnslagnir í milliveggjum skal vefja með sísalpappa og einangra með ádreignum einangrunarhólkum.
Vatnslagnir skal þrýstiprófa við 10 bör, og skal þrýstingur standa ank. B tíma á þess að falla.
Lagnir í jörð.
Hélt neysluvatn 32x2,9 PEX, einangrun 20mm polyurethan
Hlífönnur 75mm PEH
Kalt neysluvatn 32x2,9 PEH.

BR	DAGS	EDLI BREITINGA	SIGN
Klettberg 36Hafnarfirði			
Vatnslagnir, Rúmynd			
DAGS	Október 99		
VERK NR.	9915		
TEIKN NR.	2-06		
HANNAÐ	Sveinbjörn Hinriksson		
TEIKNAD	Sveinbjörn Hinriksson		
YFIRFARIÐ			
TÆKNIBJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			