GRUNNMYND, 1:50

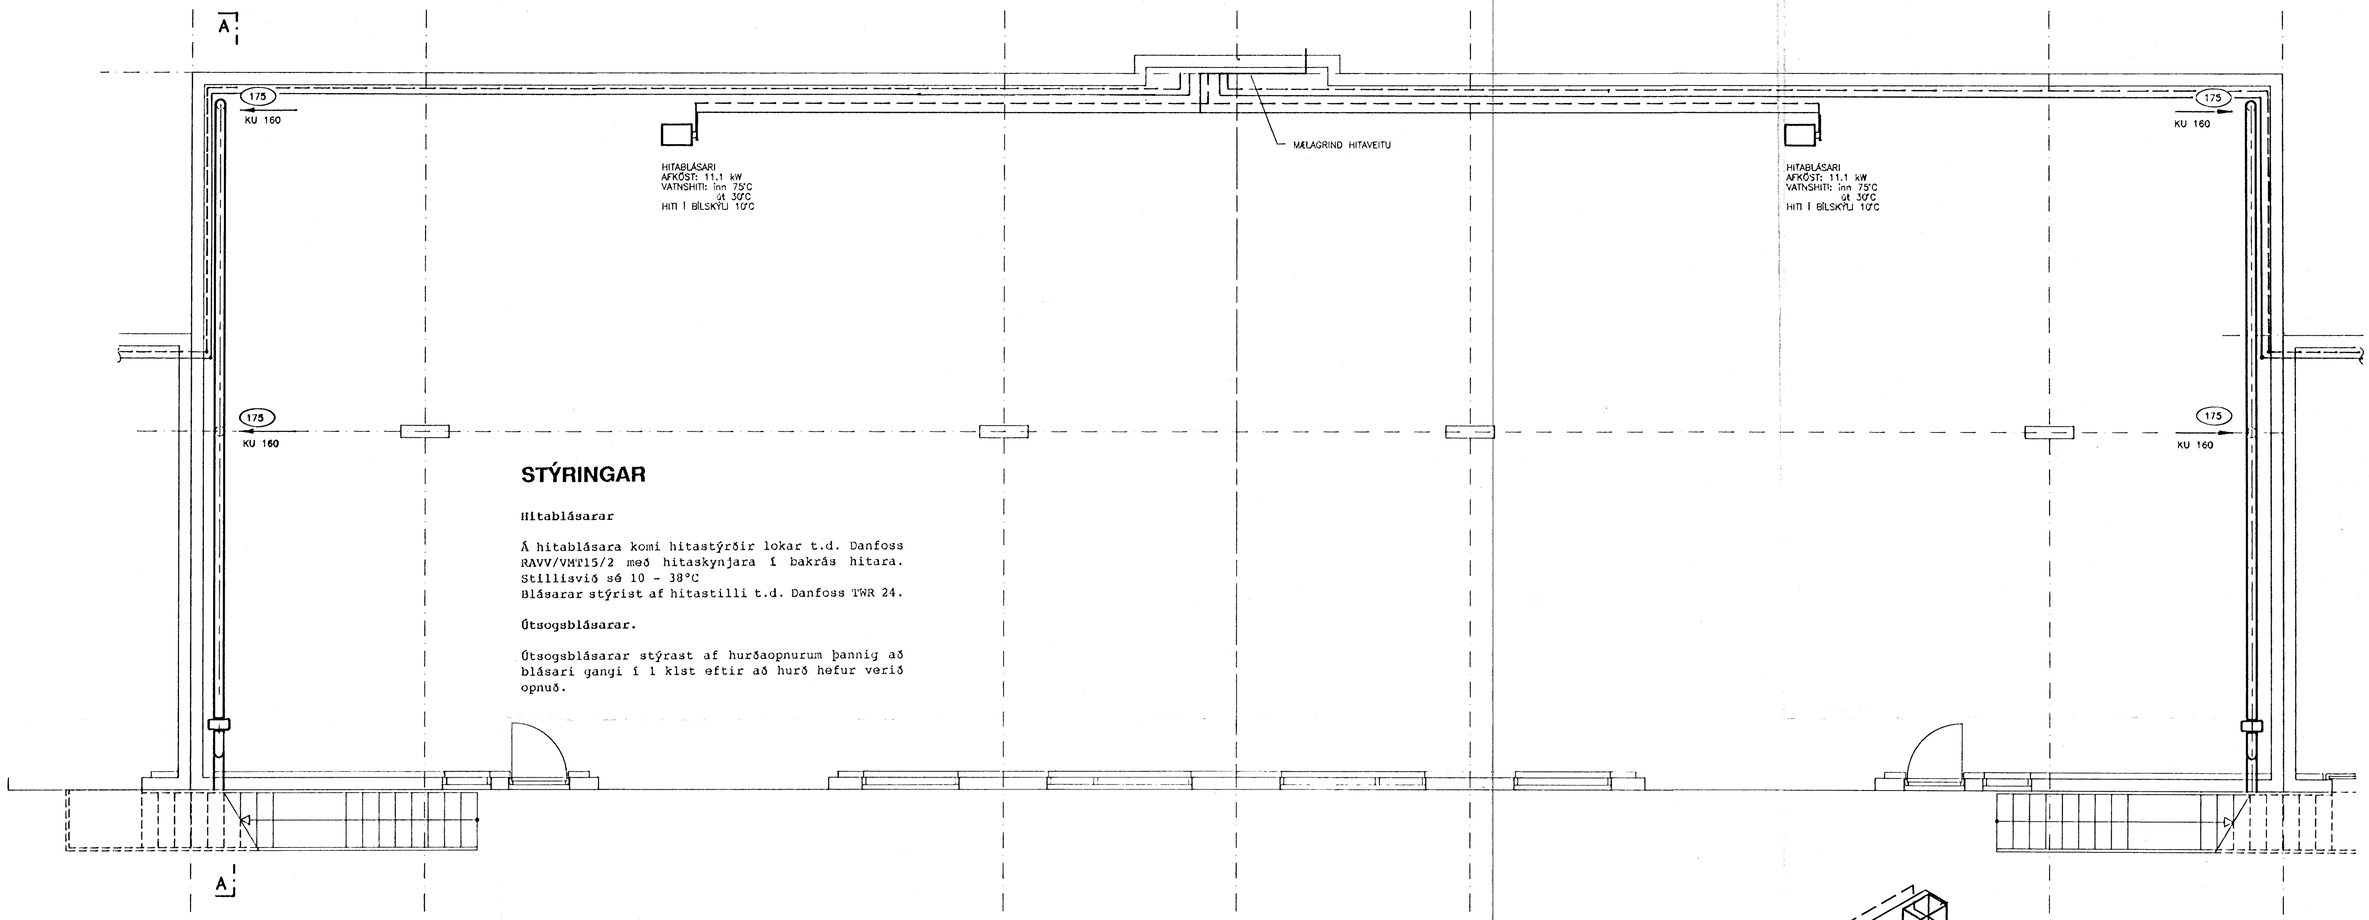

STÝRINGAR

Hitablásarar

Á hitablásara komi hitastýrðir lokar t.d. Danfoss RAVV/VMT15/2 með hitaskynjara í bakrás hitara. Stillisvið sé 10 - 38°C
Blásarar stýrist af hitastilli t.d. Danfoss TWR 24.

Útsogsblásarar.

Útsogsblásarar stýrast af hurðaopnurum þannig að blásari gangi í 1 klst eftir að hurð hefur verið opnuð.

SNIÐ A–A, 1:50

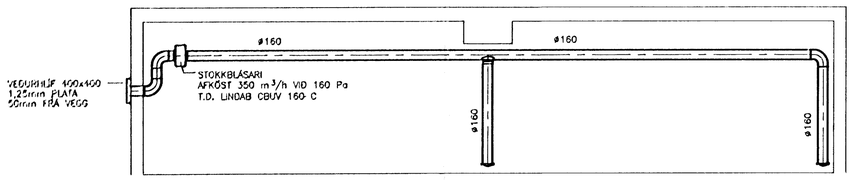

VEÐURHLÍF, SÉRMYND

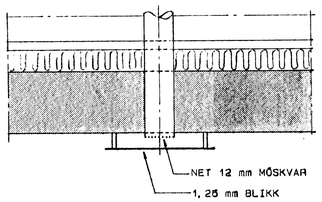

TENGIMYND, 1:50

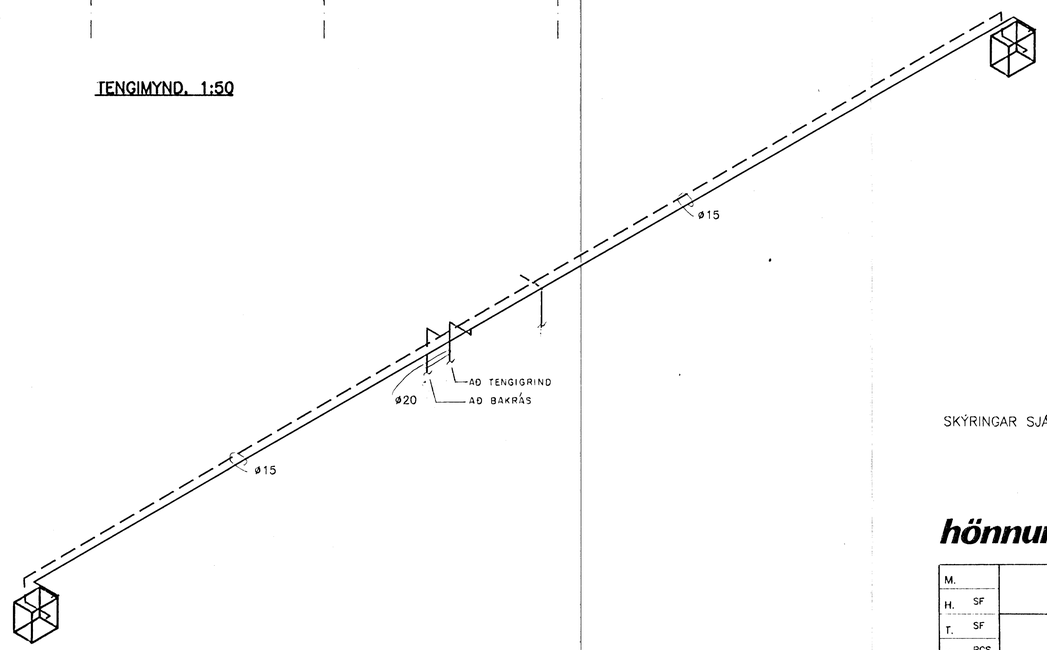

SKÝRINGAR SJÁ TEIKN. NR. –401E

26 AUG 1992

HAFNARFJARÐARBÆR BYGGINGAFULLTRÚINN

Arkitekt eldri teikn ógild.

hönnun hf

Ráðgjafarverkfræðingar FRV · Síðumúla 1 · 108 Reykjavík
Sími (91)84311 · Útibú: Reyðarfjörður · Hvolsvöllur

M.	KLUKKUBERG 11–41, HFJ. BÍLAGEYMSLA	E
H. SF		D
T. SF	HITAKERFI OG ÚTSOG: GRUNNMYND OG SNIÐ.	C
Y. RGS		B 18.8.'92/GGH
G./05-35		A 7.1.'92/GGH
DAGS 24.05.1991	SAMÞ MKV 1:50	90329–402E

402E.DWG\1=50\A1 (mm)