


- DV Þvottavél
- HL Handlaug
- EV Eldhúsvaskur
- BK Baðkar
- VS Vatnssalerni
- UK Ötikrani

Neysl vatnslögn.

Lagnir eru galvaniseroðar stálpípur
 Lagnir skal þrýstiprófa með 10 kg/cm² þrýstingi
 er skal standa í minnst 24 klst. áu þess að falla

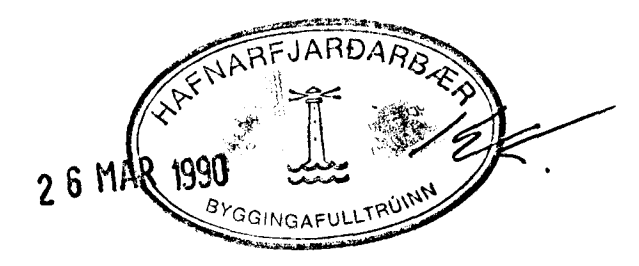

TÆKNI HÖNNUN--RÁÐGJÖF

KLUKKUBERG 12	Teikn.nr. 2.03 B	Mkv. 1 : 50
Vatnslögn, rúmmynd	Dags. Mars'90	Teiknað IV
DÖR GÍSLASON Byggingatækniráðgjafi FTPI		
Hjallabraut 37 Hf. s.652451		

Dör Gíslason