NEYSLUVATNSLAGNIR ERU PEX 15 x 2,5 EÐA ÁLRÖR 20/20 OG 25/20
EINGÖNGU SKAL NOTA LAGNAEFNI VIÐURKENNT AF RANNSÓKNARSTOFNUN BYGGINGARIÐNAÐARINS
LAGNIR, TENGIDÓSIR OG DEILIGRINDUR SKULU VERA FRÁ SAMA FRAMLEIÐANDA OG PASSA SAMAN
SETJA SKAL FESTINGA Á LAGNIR C/C 150 SM VIÐ BEYGJUR SKAL SETJA ÞRJÁR FESTINGAR.
BEYGJURADÍUS SKAL ÁVALLT VERA STÆRRI EN 5* YTRA ÞVERMÁL PÍPNA

ÞRÝSTIPRÓFUN Á PLASTLÖGNUM SKIPTIST Í TVÆR LOTUR
FYRRI LOTA ER FRAMKVÆMD Í EINA KLUKKUSTUND OG ER ÞRÝSINGUR 15 BAR FYRIR NEYSLUVATN
SEINNI LOTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LOTU OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTAÐUR SEINNI LOTA SKAL STANDA Í TVO TÍMA
FYLLA SKAL ÚT PRÓFUNARBLAÐ SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR PRÓFUNAR

Pressure Test Diagram

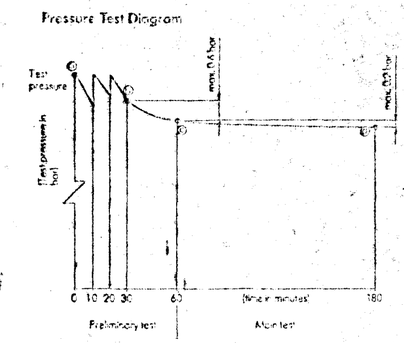


According to DIN 1988 TPA1 — Test pressure
For an operating pressure of 10 bar, a testing pressure of 15 bar should be used
$P_{test} = 1.5 \times P_{max}$

| BR | DAGS. | EÐLI BR. | SIGN. |
|---|---|---|---|

# KLUKKUBERG 5
# HAFNARFIRÐI

## RÚMMYND - VATNSLAGNIR

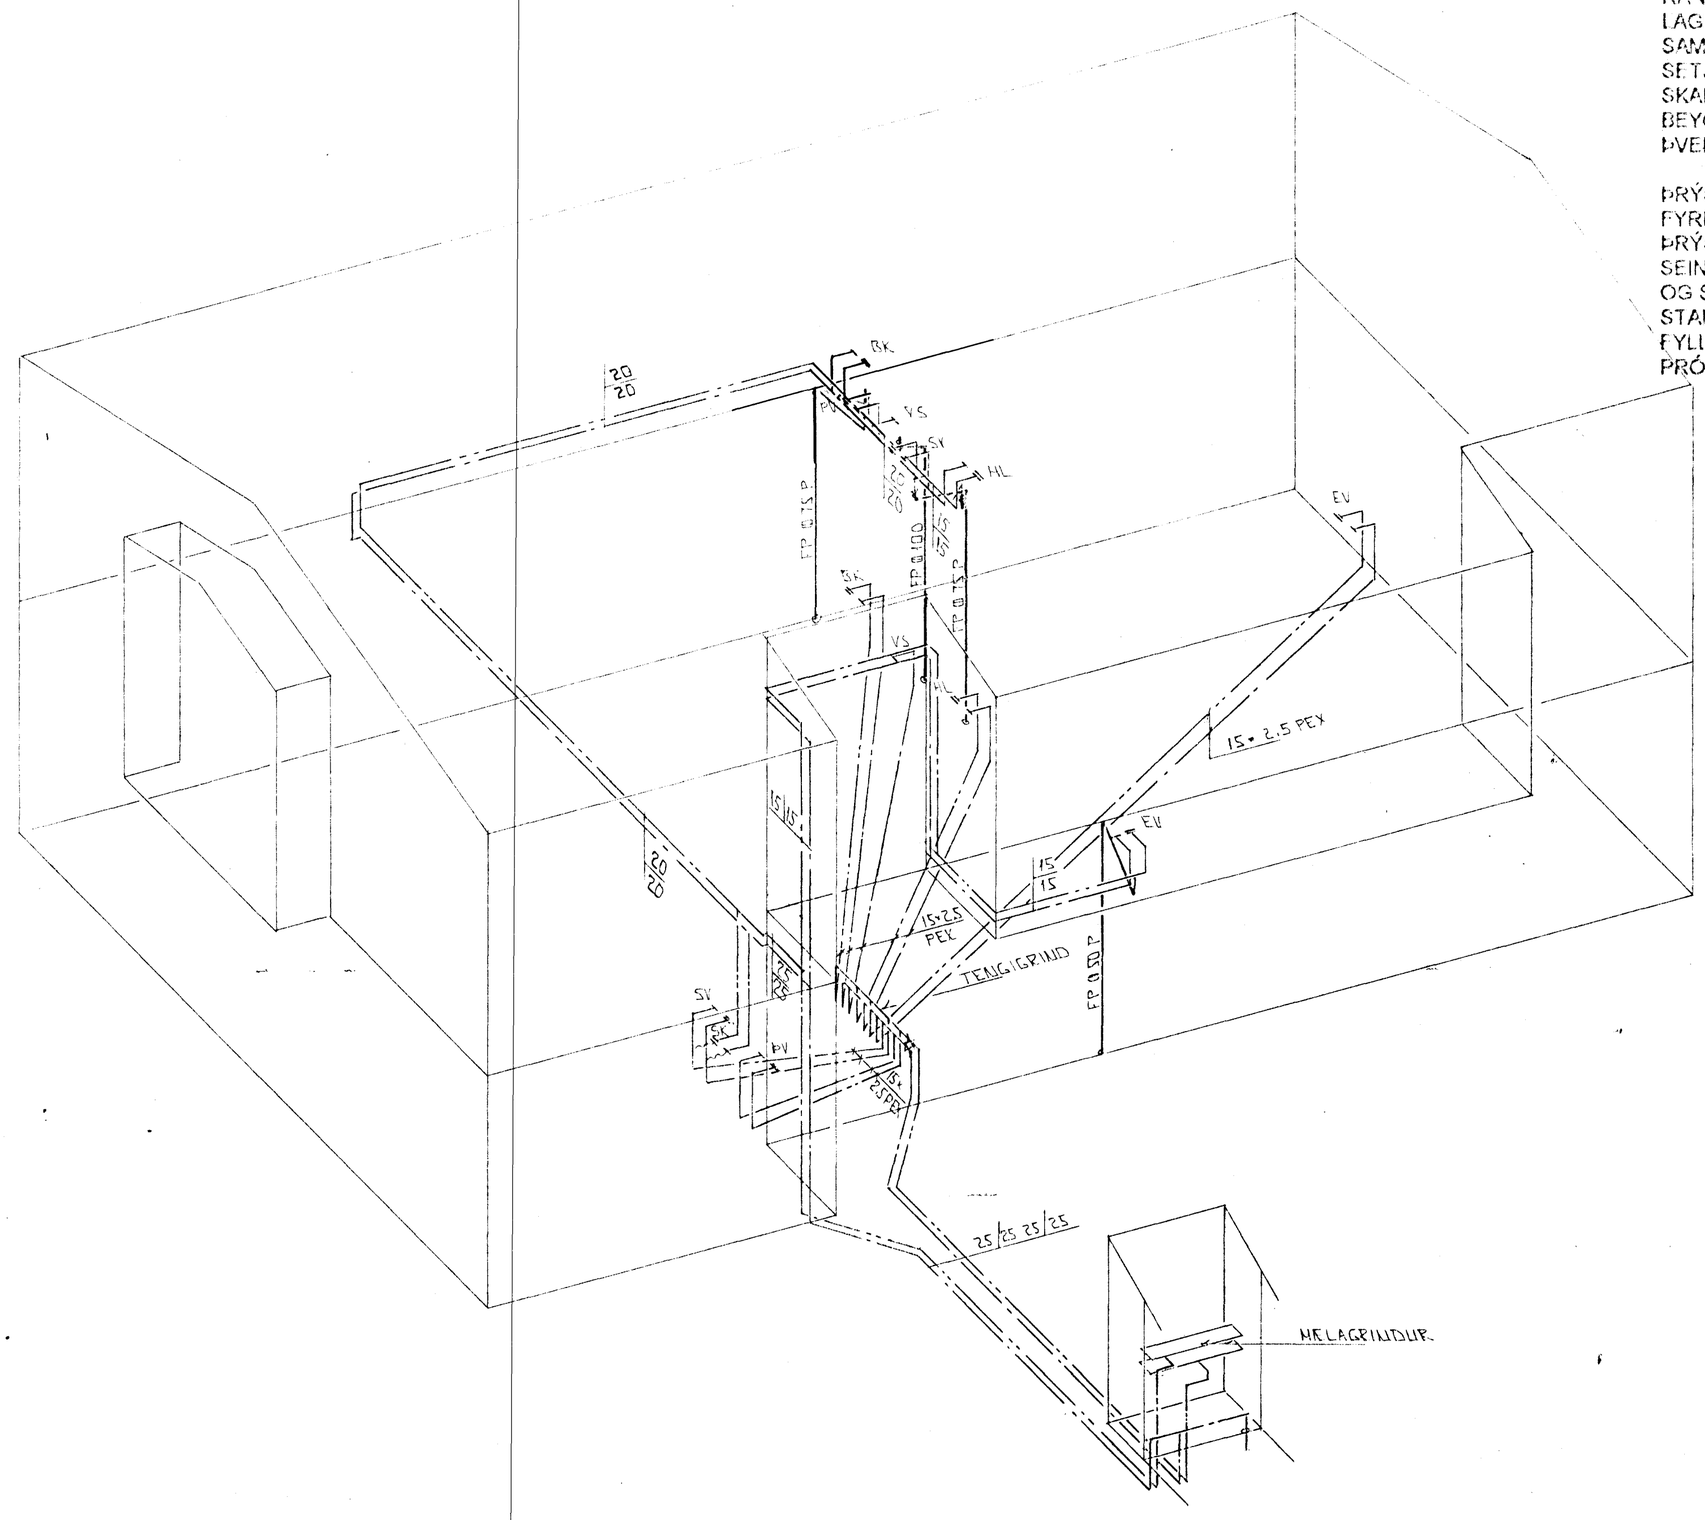


RÚMMYND - VATNSLAGNIR 1 : 50

| | |
|---|---|
| MKV. | 1 : 50 |
| DAGS. | SEPT. '97 |
| VERK NR. | 9727 |
| TEIKN NR. | 2 - 07 |
| HANNAÐ | |
| TEIKNAÐ | GH |
| YFIRFARIÐ | |

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
03 OKT. 1997
Sigurbjartur Halldórsson


TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf
STRANDGÖTU 11 - 220 HAFNARFJÖRÐUR - SÍMI 555 4235 - FAX 565 2875