



Möttakas 13.04.2012 BRC

RAFVIRKNI
611200-2340

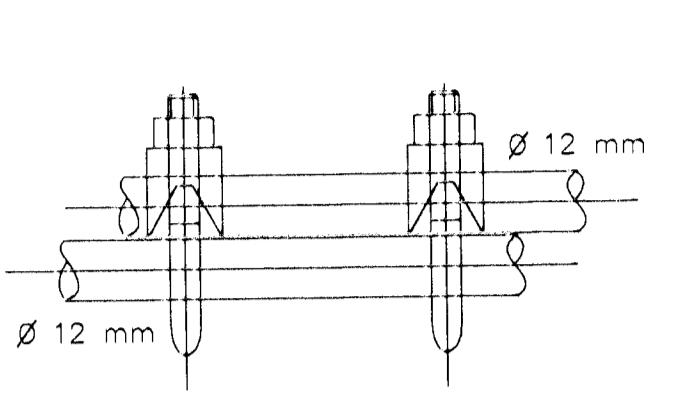


VIRALÁSAR
Samtenging steyputeina, setja skal tvo viralásar á hver samskejti

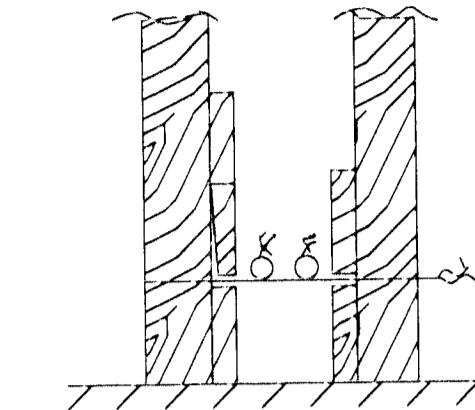

SNIÐ AF SÖKKULVEGG
Sínd eru tvö neðstu steyputyrktarjörnir í steypuumóti ofan á neðstu mótafrum.

TEIKNING ER EKKI Í MÆLIKVARDA

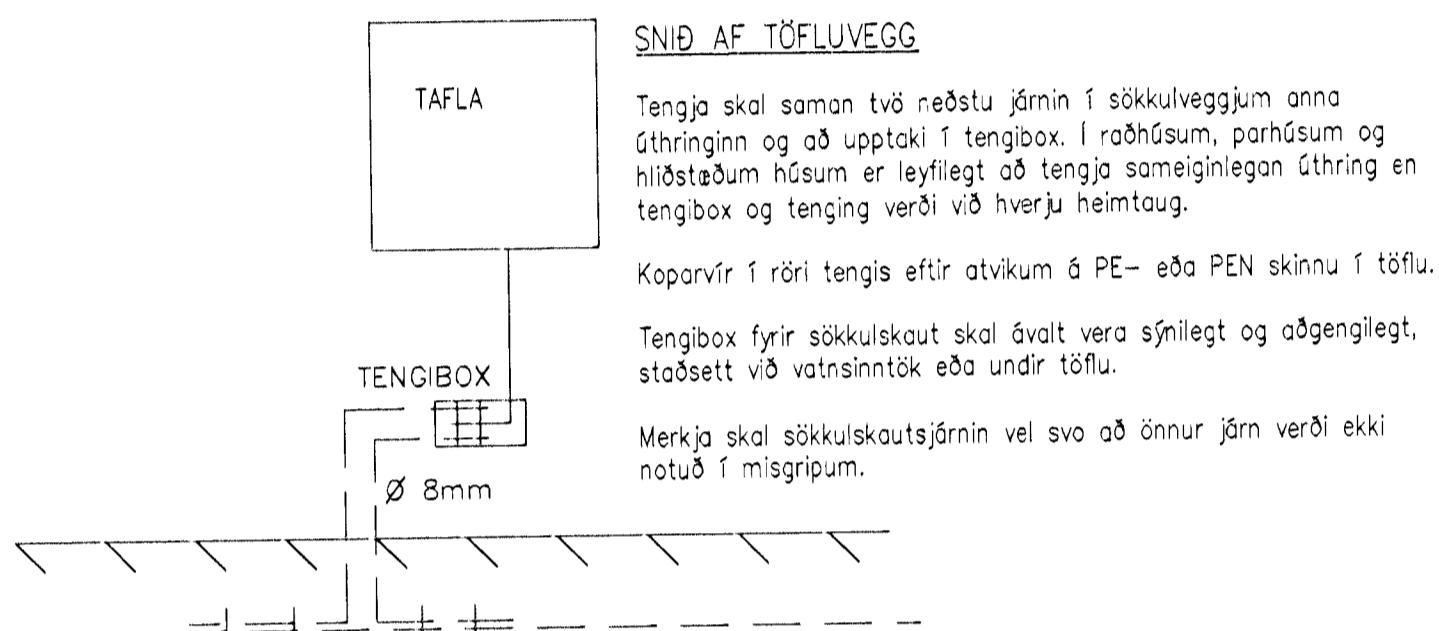

SNIÐ AF TÖFLUVEGG

Tengja skal saman tvö neðstu jörnir í sökkulveggjum anna úthringingu og að upptaki í tengibox. I röðhúsum, þarhúsum og hildstæðum húsum er leyfilegt að tengja sameiginlegan úthring en tengibox og tenging verði við hverju heimtaug.

Koparvir í röri tengis eftir atvikum ó PE- eða PEN skinnu í töflu. Tengibox fyrir sökkulskaut skal óvart vera sýnilegt og aðgengilegt, staðsett við vatnsinntök eða undir töflu.

Merkja skal sökkulskautsjörnin vel svo að önnur járn verði ekki notuð í misgrípu.


SKÝRINGAR

Sökkulskaut

Afstöðumynd 1:500

- Lagnir skulu hulðar í 16mm plastpípum með fíregnum 3x1,5q vir.
- Smáspennulagnir skulu hulðar í 20mm plastpípum.
- Gefinn mál eru í mm frá fullfrængnu gölli/vegg í miðja dós.
- Hæð rofa er 1100mm, tenglar við rofa skulu vera í sömu hæð og rofinn.
- Hæð tengla er 200mm, nema í eldhúsi, bábi, þvottahúsi og geymslu. Þar er hún 1100mm.
- Við staðsetningu dós og annara raftagna skal taka mið af aðsteðum og sérteikningum arkitekts.
- Allar útmelingar af veggjum skulu taka mið af samþykktum byggingarnefndarteikningum.
- Sjálfvör skulu hafa minnst 10KA rofgetu og hafa úteysikennilínu B.
- Varrofar fyrir framan meða skulu hafa minnst 10KA rofgetu og úteysikennilínu C.
- Víringar innan tafina skulu gerðar með fínþeltum vir og skal nota vírendaháika.
- Til snertispennuvarnar skal nota níulun og lekastraumsrofvrör.
- Málmhluta lagna, tekja, lampa og raftúnáðar skal jörðaða vandlega.

NEMA ANNAD SÉ TEKIB FRAM

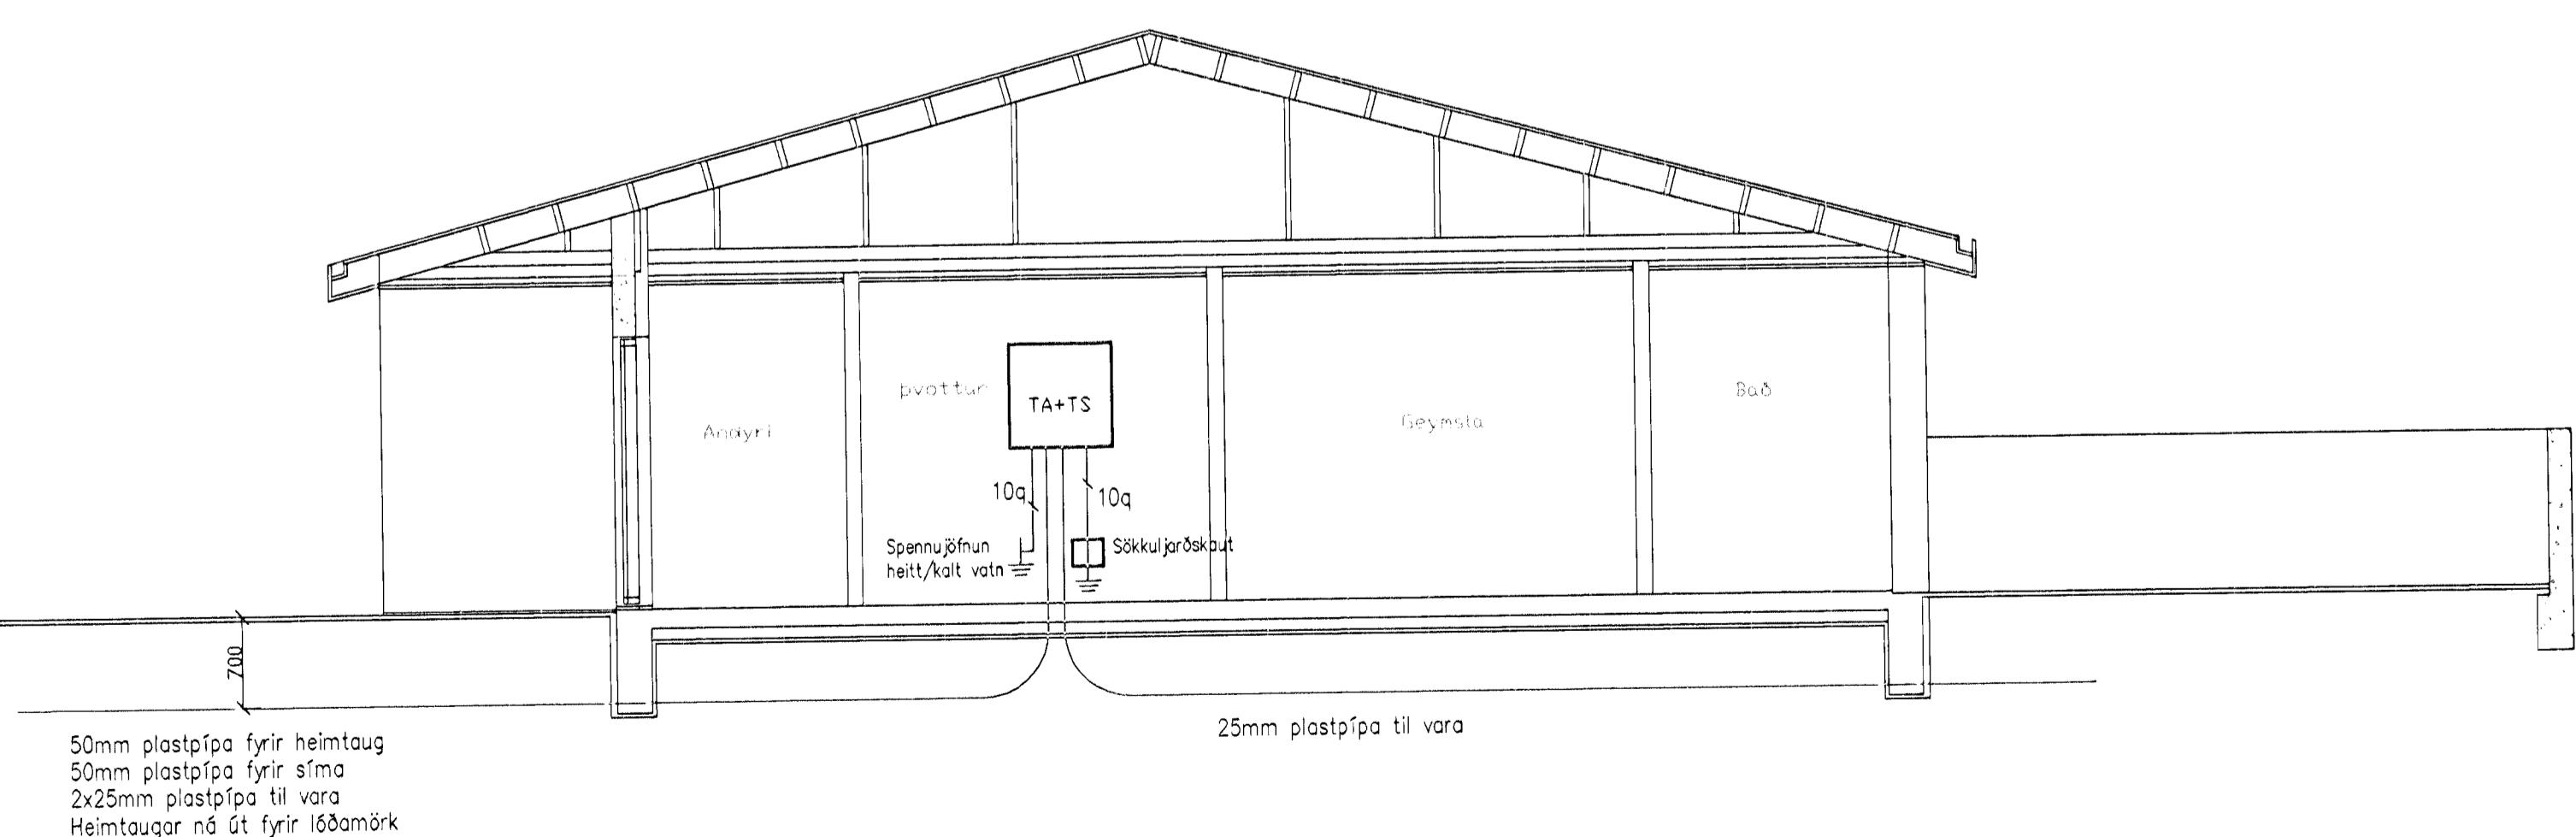

Snið 1:50

Hannum 18.04.
07.02.13 - 39109
Haukur Hauk.



Samkvæmt	Samkvæmt
Hafnarfjörður	Hitavita Suðurn.
MJM	GÖJ
02.04.2012	A1
Verkefnið	Teikningin
11 - 355d	2
	A