Áritun samræmingarhönnuðar:

A	27.11.00	KH		

Vinnuteikning

ÚTGÁFA	DAGSETNING	TEIKNAÐ	YFIRFARIÐ	SAMÞYKKT
EDLI BREYTINGAR				

LYKILMYND:

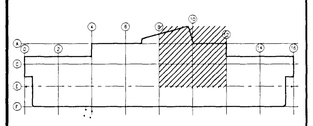

HANNAÐ:	GG	DAGS.:	14.11.00
TEIKNAÐ:	ES/CC	KVARÐI:	1:50
YFIRF.:	RR	VERK NR.:	5138
SKRÁ:	5138-301	TEIKN.NR.:	304

SAMÞ.:

FRUMSTÆRÐ BLAÐS A1 – BLAÐSTÆRÐ A3, MINNKUN 1:2

GRUNNSKÓLI Í ÁSLANDI
KRÍUÁS 1, HAFNARFIRÐI

Loftræsing 1.hæð
Hluti 4

FJARHITUN HF
VERKFRÆÐISTOFA
BORGARTÚNI 17 – 105 REYKJAVÍK
SÍMI 562 8955 – FAX 562 8950
KENNITALA: 700186-1649
NETFANG: fjarhitun@fjarhitun.is
VEFSÍÐA: www.fjarhitun.is

Sampykkt bann 06 DES 2000
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

9
10
8
11
12
kt: 86,120
kt: 86,260
kt: 86,400
SNEIÐING Í LOFT.
Rist 800x200
220 l/s
ø250
450x300
ø200
Útblástursrist
750x300
700 l/s
Vø125
25 l/s
Slotrist 4 Slot x 9,3m
660 l/s
ø160
dreifari
60 l/s
ø125
ø200
2xVø125
25 l/s hvor
ø160
dreifari
40 l/s
ø125
Vø160
35 l/s
600x300
400x250
GB 2
2xø250
dreifarar
125 l/s hvor
4stk ristar
400x200
120 l/s hver
4stk ø60 göt
27stk ristar
300x100
15 l/s hver
500x200
ø250
ø315
Vø100
20 l/s
3 stk innblástursristar
600x150 140 l/s hver
2 stk útsogsristar
600x150 160 l/s hver
700x400
700 l/s
550x450
600x300
2xø400
ø160
ø200
dreifari
130 l/s
ø200
dreifari
125 l/s
ø315
2xø150
400x250
5xVø125
25 l/s hver
ø200
Vø160
25 l/s
Vø100
15 l/s
5xVø125
25 l/s hver
Vø125
25 l/s
GL-ø250
2xø315