SKÝRINGAR

Í Stofna er leyfilegt að nota:

11. Þurrt
12. Fljótt þurrt „Gerbert"
13. Þrýstivatn „Rotrevin"

Allir sökklar eru úr steinsteypu, steypt eftir kröfum frá B.H.U. eftirlitsmönnum, og verða síðan með sílanhúðun, áður en þeim verður hlaðið í mót sílanhúðun, áður en þeir verða grafnir í mold.

Burð undir steinsteypu á stoðum, þá er þakklæðning á m. timburburði sem verða á gólfinu í „Gerbert".
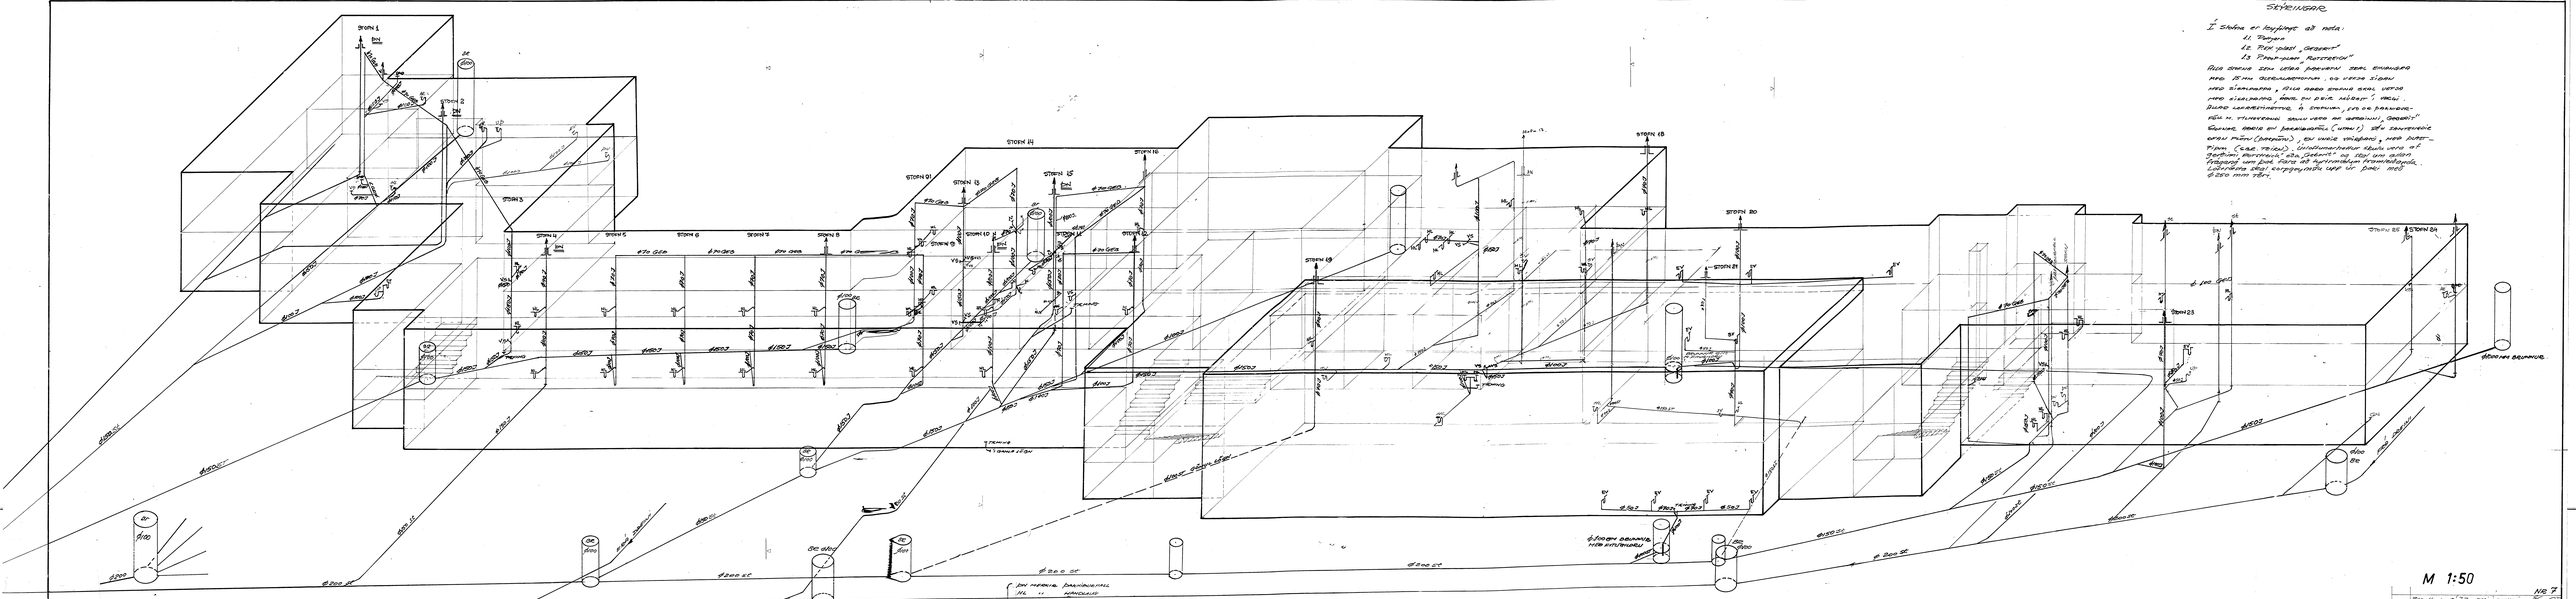
Einnig er burð undir þakklæðinga (utan á) úr steinsteypu eða múr (betonsu), en undir einangrun, úr burðarplötu (eða veggi). Einangrunarplötur skulu vera á „Gerbert" múrþurrk eða „Gerbert" og þar um undir múrþurrk um þak verði að hyrningum múrþurrkplötu, undirstöðu eða veggjum úr úr þaki með Ø200 mm röri.