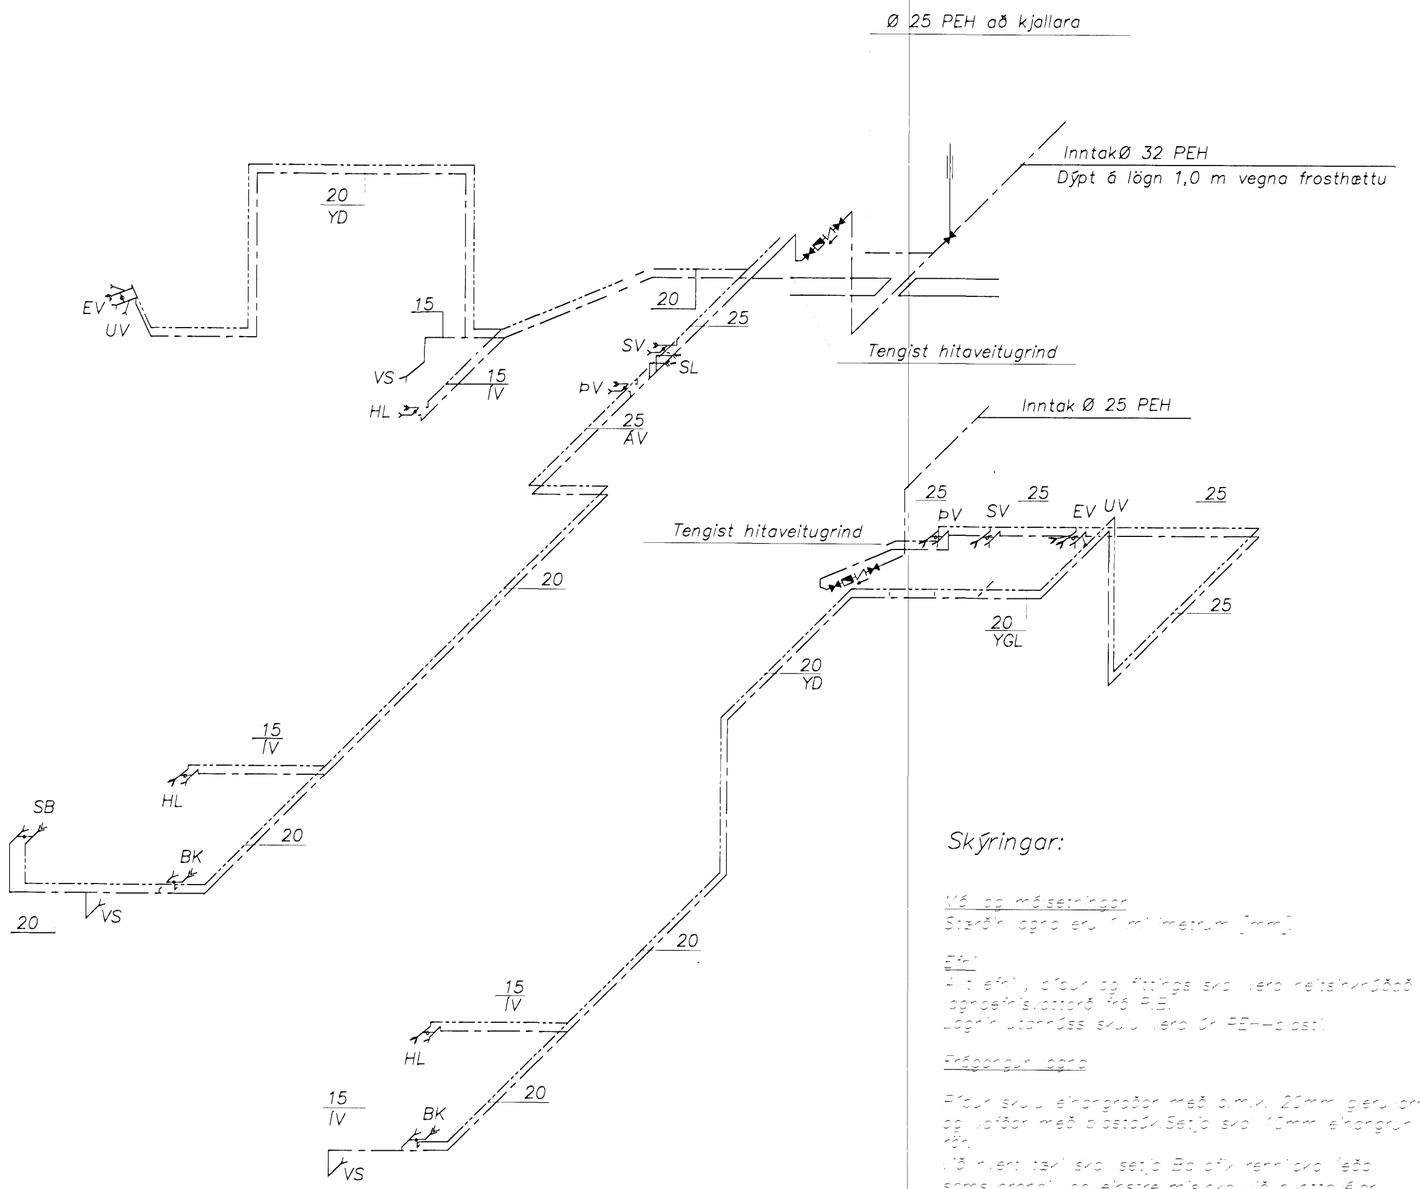

Skýringar:

Mál og málsetningar

Stærðir agna eru í millimetrum [mm].

Efni

Allt efni, pípur og fittings skulu vera reitshvörðað með lágmarksþykktarð frá R.E.

Lágmarksstærðir skulu vera úr PE-plasti.

Frágangur agna

Pípur skulu einangraðar með a.m.k. 20mm gerðarmottum og límbönd með plastpúði. Setja skal 10mm einangrun undir rör.

Á hverri tengi skal setja Ø 8 mm rennilokuð leðja samskeyti og einstreymismælir á á drottleiðar.

Lágmark skal leggja með halla þar sem þurfa á komið svo tæma megi lagna.

Frágangur lagna skal vera í samræmi við STÉT.

Prófanir

Verða skal prófað með 8 bar þrýstingi í 24 klst.

Skammstafanir:

VS	Vatnsstofn	VL	Lögn í vegg
HL	Heitavatnsrör á hornaloka	UV	Undir efri
HS	Heitavatnsrör á endalokar	EL	Lögn í vegg
SL	Heitavatnsrör á skoðunar	PE-	Plaströr (Polyetylen)
SB	Heitavatnsrör á sturtu		
BK	Blöndunartæki		
UB	Undirblöndunartæki		
SV	Stöðugvarnar		
L	Loftaðall		

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
21 12 1998
Sigurbjartur Halldórsson

dags.	breyting	tafn
des.	breyting	tafn

Strendingur ehf.
arkitekt ehf.
Reykjavíkurvegur 68 - 220 Hafnarfjörður
sími 565 5640, fax: 565 5641

teikn. KS des.1998
tekn. LÁ des.1998
samþykkt 14.12.1998
Hammer Sigríður

Lækjarberg 6, Hafnarfirði

Vatnslögn rúmmynd
efri og neðri hæð

dagsetning: des.1998
teikn. nr.: LÁ06-205
mælikvarði: 1:50, 1:500
A2