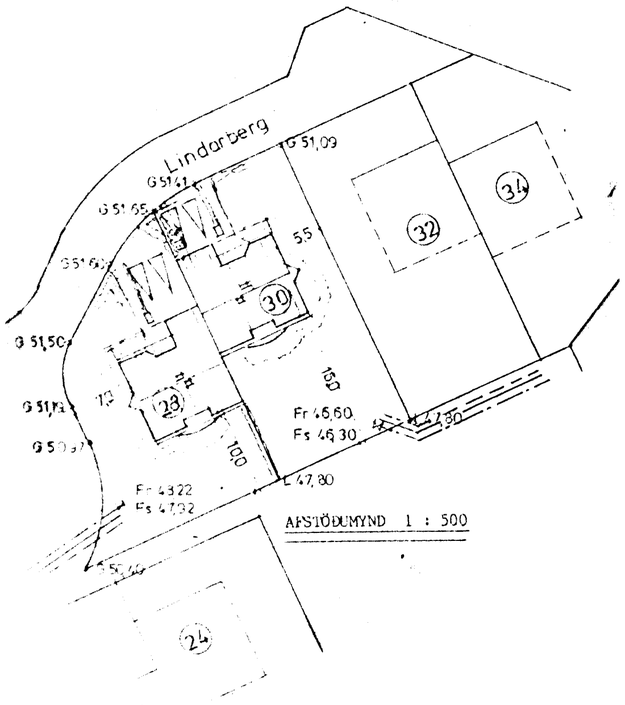

APSTÖÐUMYND 1 : 500

INNTÖK HEITT OG KALT VATN. SVO OG FRÁRENNSLI HITAVEITU Í BÍLGEYMSLU

INNTAK VATNSVEITU Ø32 PEH
FRÁRENNSLI HITAVEITU Ø32 PEH
TENGIST Í HEIMÆÐARSTÚT (STEINI)

Ø100 PL 10 ‰

PN

FP 1 . K : 49.1

195

HV1

55

60

130

FP 5 . K : 49.0

BK. K : 49.10

460

180

NF HL . K : 49.10

40

NF . K : 49.10

BK K : 48.90

SB. K : 48.90

290

270

70

FP 2 . K : 49.0

Z70

53

50

50

FP 3 . K : 49.0

HL . K : 48.30

BR : Ø600 PL . BK : 48.50

52

Ø100 PL 50 ‰

51

FP 4 . K : 49.10

VS. K 49.10

Ø100 PL ~ 50 ‰

Ø100 PL 10 ‰

BR Ø600 . BK : 42.40

FR : 46.22
FS : 47.92

Steypugöt (stokkar)

S1 : 30 x 30 cm
K : 49,1 í miðjan stokk
S2 : 30 x 30 cm
K : 48,60 í miðjan stokk
S3 : 30 x 30 cm
K : 48,7 í miðjan stokk

HV1 : 40 x 40

SKÝRINGAR :

MERKINGAR Í SAMRÆMI VIÐ ÍST 64

BK : Baðkar
SB : Sturtubotn
EV : Eldhúsvaskur
NF : Niðurfall
HL : Handlaug
VS : Vatnssalerni
PN : Þakniðurfall

FP 1 : Fallpípa v/ NF í bílgeymslu
FP 2 : " v/ HL "
FP 3 : " v/ HL
FP 4 : " v/ VS
FP 5 : " v/ EV

——— Frárennsli
------ Regnvatn
BR : Brunnur

Hæðarkótar eru í metrum
Málsetning er í sentímetrum
Framkvæmdir skulu vera í fullu samræmi við gildandi staðla og Byggingarreglugerð

HAFNARFJARÐARBÆR
02 APR 1991
BYGGINGAFULLTRÚINN

BREYTT Í MARS '91

	LINDARBERG 28	
	FRÁRENNSLI	
ÞÓR GÍSLASON BYGGINGATÆKNIFRÆÐINGUR Hjallahrauni 37, 220 Hf. s.652651	2.01	ÁGÚST 1990
	1:50	Þór Gíslason