

STEINSTEYPA

Brotþolsflokkur:

S 200 framkv. flokkur B útisteypa
Sementsmagn í 1 M³ steypu 250 kg/m³
Steypustyrkleiki S 200

S 250 framkv. flokkur B útisteypa
Sementsmagn í 1 M³ steypu 300 kg/m³
Steypustyrkleiki S 250

Vatnssementstala v/s 0,45 - 0,50
Loftinnihald sé 5 - 6 % við niðurlögn

Sigmál 6 - 10 cm

Loftblendi 5 - 6 %

Steypuvinna samkvæmt ÍST 10


Stærsta kornastærð 19 mm í járnbentum veggjum
32 mm í járnbentum plötum

Steypuhula á járnbandingu

Undirstöður 5 cm
Útfletir 3 cm
Innfletir 2 cm

Skýringar

Steypugæði S 200 samkvæmt Ísl. stadli í plötur innan útveggja.
Steypugæði S 250 samkvæmt Ísl. stadli í övurda útveggi og útiplötur.
Steypustyrktarstál ks 40 merkt -K
Í kringum öll múrop koma 2 K 12 nema annars sé getid og
ná lærétt járn minnst 70 cm út fyrir opin eða samfeld
yfir fleiri op.
Járn uppmed múropum skulu ná frá gólfi og 60 cm uppfyrir
plötu eða uppmed sperrum.
Í járnbenta bita og súlur þar sem járn ná ekki nógu langt
út fyrir opin komi vinklar K 12 mm L=70+70 cm fyrir hvert
járn.
Efst í vegg eða efri hæðar koma 2 K 12 heil fyrir horn.

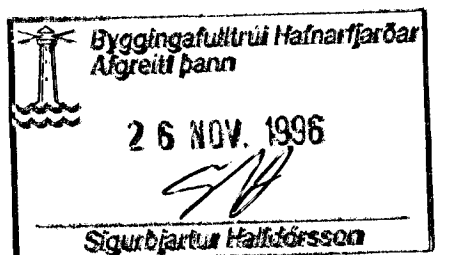

HERMANN ISEBARN MTFI TEIKNISTOFA SUDURLANDSBRAUT 48 s 5887544	
LINDARBERG NR.88	
Daga.	nóv. 1996
Blad	7
Breytt	
JÁRNBENT STEINSTEYPA SKÝRINGAR	
<i>Hermann Iseborn</i>	