


**SKYRINGAR NEYSLUVATN**

Nota skal galvaniseraðar stálpípur bæði fyrir kalt og heitt vatn. Allar pípur skal einangra og skal einangrun vera af viðurkenndri gerð. Að öllu leyti skal farið eftir íslenskum reglugerðum. Við mælagrind skal vera einstreymsluki með renniloka hvoru megin. Loftpúðar skulu vera 30 sm.

**SKYRINGAR FRARENNSLISLAGNIR**

Nota skal plast af viðurkenndri gerð. Allar lagnir sem ekki eru lóðréttar skulu hafa minnst 20 % halla. Að öllu skal farið eftir ísl. reglugerðum.

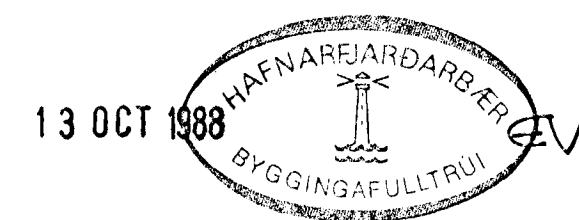

**Jón R Sigmundsson tæknifr.**

SÍMI 688440	LJÓSABERG 28 HF.	NR.
REYKJAVÍK		136-N-1
M: 1:50	NEYSLUVATN.	A.
HANNAÐ: JRJ.	GRUNNHYND	
TEIKNAD: JRJ.		
DAGS. 6.12.87	Jón R Sigmundsson	