



### skýringar

1. Hæð rofa sé 110 cm og veggjósa 165 cm
  2. Pípur séu 16mm, fdr. 3x1,5q vir
  3. Málstraumur rofa og tengla sé 10A
  4. Hæð tengla sé 20 cm nema í Eldhúsi, Geymslu  
Baði, WC, böttah. og Bílgeymslu sé 110 cm.
  5. Öll mál séu mæld frá fullfrágengnu gólfí 1 mlöja dós.
  6. L = Loftnet f. Sjónvarp, útv. H 20 S = síml H 20
  7. 12V kastaralýsing í anddyri
  8. Ath. Rofadósir fyrir lýsingu í stofu burfa að vera 10 vegna dimmera á ljósum
  9. Allar lagnir skulu vera samkvæmt reglugerð og fyrirmælum rafmagnsveitum.
- Nema annars  
sé getið

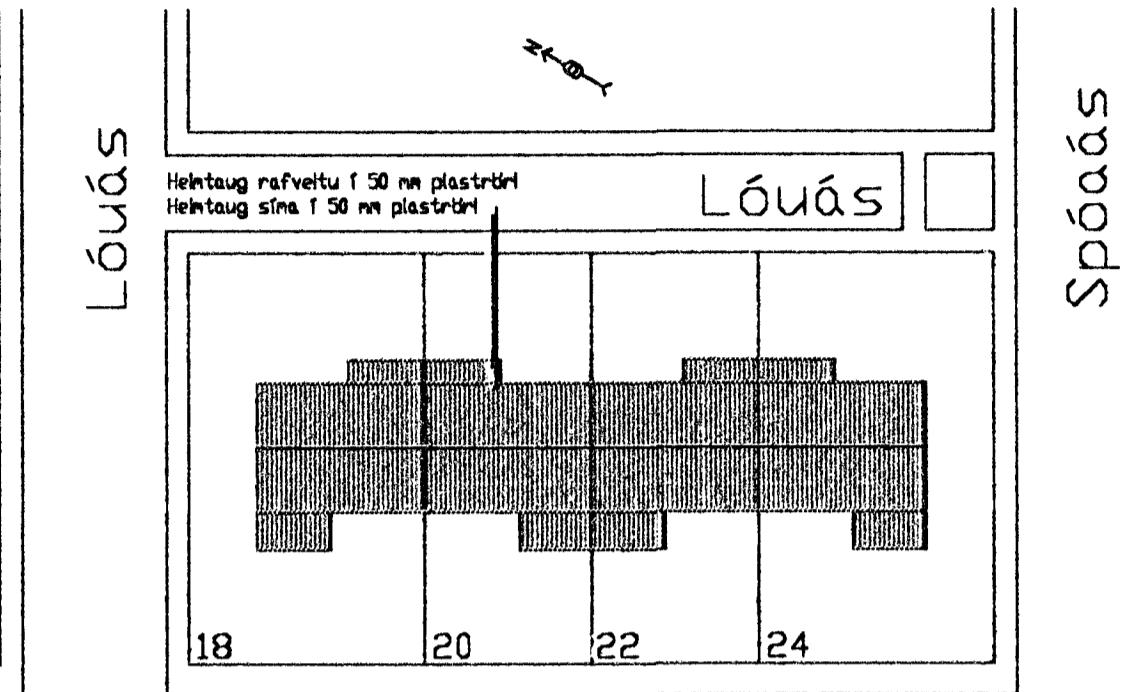

Álftaás

Afstöðumynd M:1:500

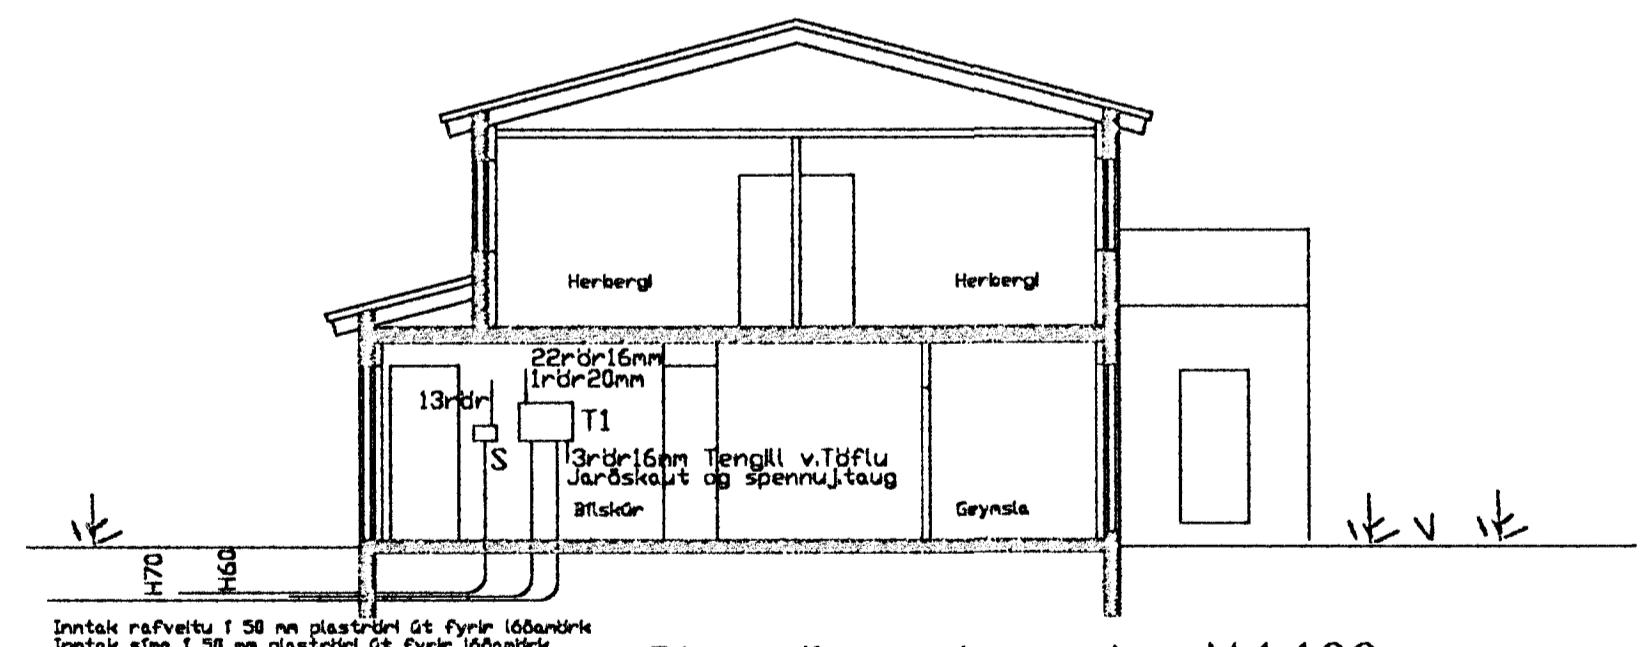

Lóuás 20 Hafnarfirði

Mkv: 1:50 1:100 1:500  
Blað 2 af 2

Ársell Danielsson lögg. raflagnahönnuður  
Höfðabraut 15 530 Hvammstanga s:451-2466

Dagsi maí 2000