


Á alla ofna skal setja loftsknúfu, stillitíð og sjálfvirka ofnloka.
 Pípur ofnalagna eru heildregin svört rör.
 Pípur neysluvatnslagna eru galvaniseruð.
 Pípur í ofna og neysluvatnslagnir skulu vera í gæðaflokkii samsvarandi
 DIN 2440. Frágangur lagna skal vera samkvæmt ÍST 67, ÍST 69.1 og
 gjaldandi reglugerða og staðla.
 Allar lagnir skal einangra með 20 mm glerullarhökum og sívefja með plasti.
 Ofnalagn skal brýstiprófa með 6 kg/cm².
 Neysluvatnslagnir skal prófa með 10 kg/cm². Brýstingi:
 Brýstingur á ofnalagn skal standa í 6 kist án þess að falla.
 Brýstingur á neysluvatnslagn skal standa í 10 kist án þess að falla.
 Lagnir skal leggja við innri brún einangrunar vegna frosthættu.
 Leggja skal neysluvatnslagnir þannig að ekki geti átt sér stað uppblöndun
 milli heita og kalðavatslagna með einstreymslökum eða með tækjum með
 innbyggðum lokum.
 Tengingur hitaveitu skal vera samkvæmt Fyrirmælum Hitaveitu Reykjavíkur.
 Afrennsli hitaveitu skal vera samkvæmt Fyrirmælum Hitaveitu Reykjavíkur.
 Frágangur og inntak á köldu vatni skal vera samkvæmt Fyrirmælum Þæjarveitu
 þar sem lagnir liggja innan einangrunar má nota ádrag á lagnir.

Ekki má hylja lagnir fyrr en eftir úttekt byggingarfulltrúa.

Skýringar á táknum.


- BK baðkar
- EV eldhúsvaskur
- GK garðkrani
- GN gálfniðurfall
- GNG gálfniðurfall með gegnumstreyni
- HL handlaug
- LP loftpúði
- LR loftrás
- NF niðurfall
- PN pípa fer niður
- PU pípa fer niður
- SF sandfang
- SV skólvaskur
- SB stúrtubotn
- UV uppþvottavél
- SN svalandiðurfall
- VS vatnssalerni
- pN þakniðurfall
- pU þunnkari
- pV þvottavél

dt. 40°C
 Túr ofnalagnar: _____
 Retúr ofnalagnar: _____
 Heitt neysluvatn: _____
 Kalt neysluvatn: _____

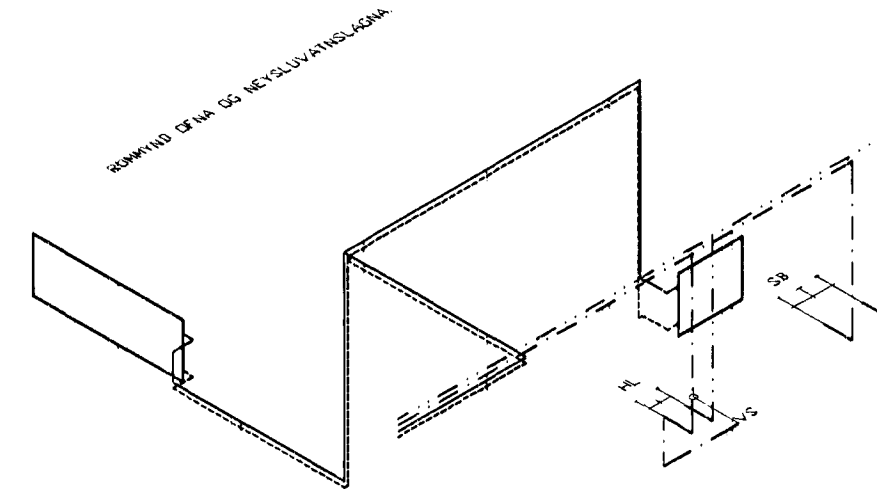

GRUNNMYND VIÐBYGGINGAR.

Mosabará 11.								
Ofnatafla, dt. 40° C.								
Endurskoðaða skal allar stærðir, tengingar og staðsetningu ofna á staðnum þó en ofnþöntun er staðfest.								
	Ofn.	Drkubærf.	Leyfileg lengd.	Leyfileg hæð.	Vald. lengd.	Vald. hæð.	Tenging.	Ofnategund.
	Númer.	Wött.	mm	mm	Wött.	mm		BARLÖ
HERBERGI	1.	1.365	1.300	600	1.529	1.300	520	A-B
BAD	2.	356	650	500	342	650	420	A-B
Santals:		1.721			1.871			

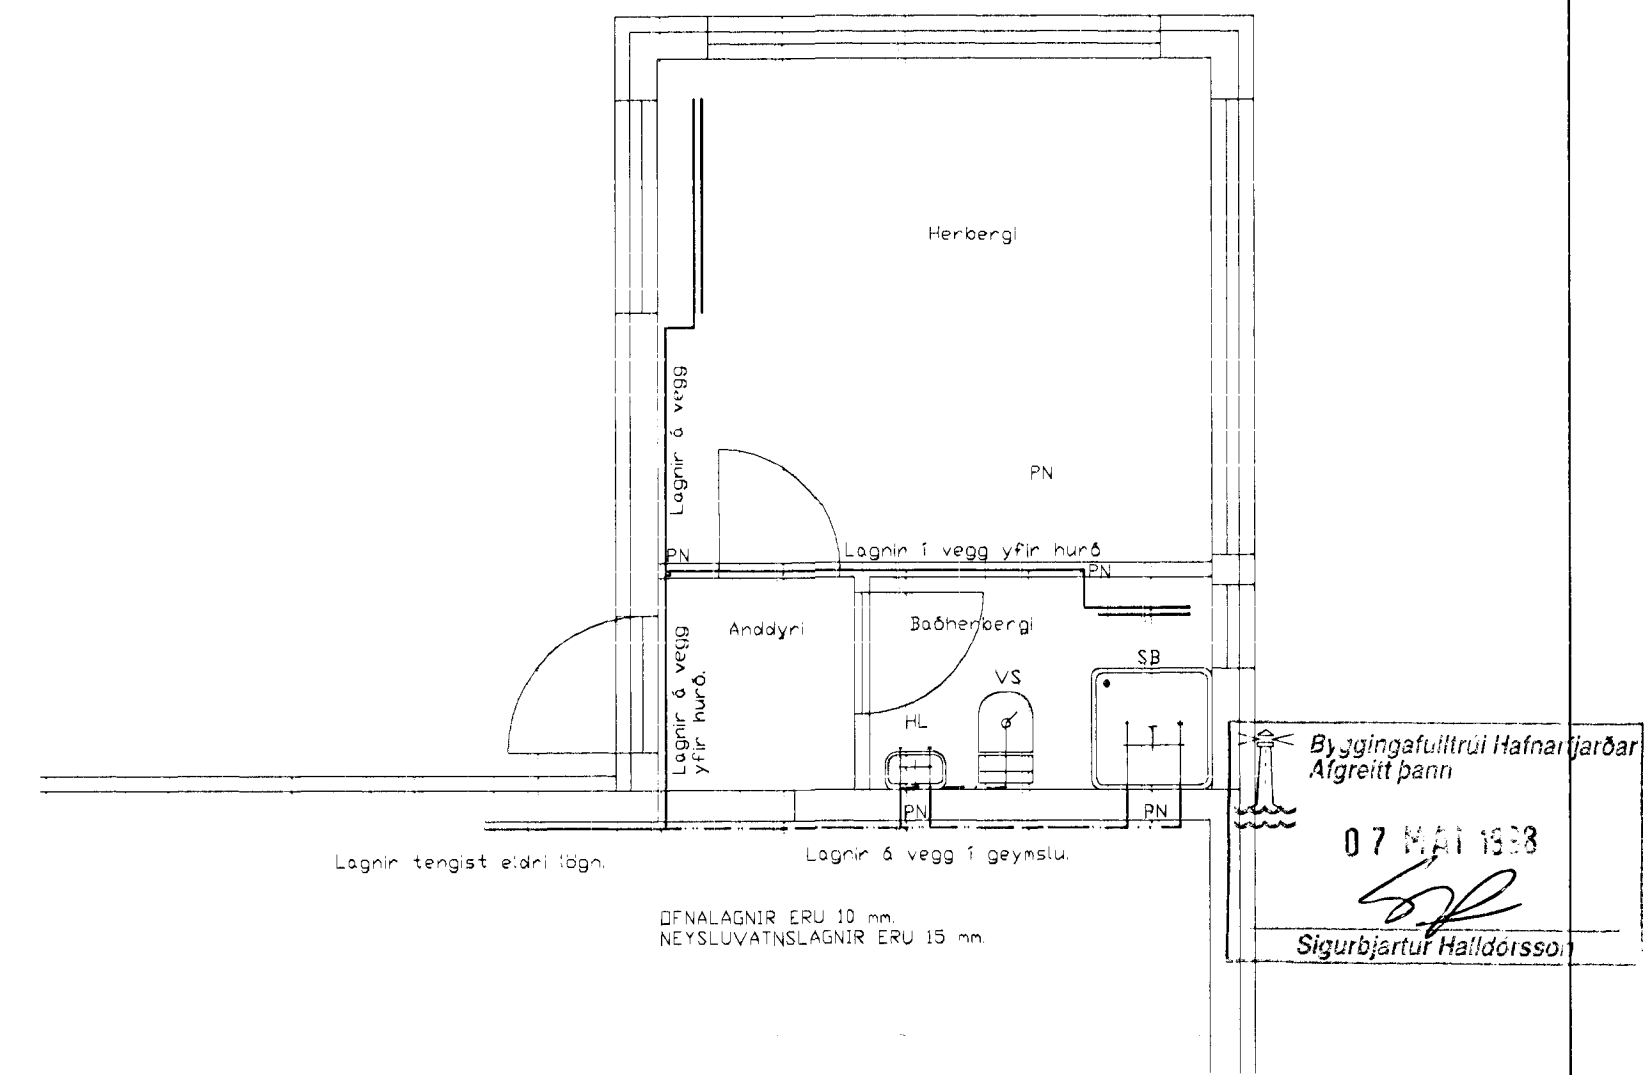

Mosabará 11. viðbygging. L-2.

BREYTT: _____
 DAGS: _____
 LÝSING: _____



ÞRÚJA HÆÐIN, TÆKNIFRÆÐINGAR - SVEINN KARLSSON FTFL.

Ofna/neysluvatn/skýringar.
 Grunnmynd/rúmmynd.

STRANDGÖTU 28 220 HAFNARFIRÐI
 Sími: 896 40 05 / Fax: 865 48 31
 Netfang: ftfl@reyknet.is
 Sími: 574 3122

HANNAÐ: sk TEIKNAD: sk DAGS: 28.04.1998 MKV: 1.56 VERKNR: _____