


Hæð
Kalt
Vandla
Lagnir

Brygja
AD MÆLAGRIND

SKÝRINGAR:

- — — — — Kalt neysluvatn
- — — — — Heitt neysluvatn

Eiv.
Lagnir eru galvaniseraðar stálpípur
Lagnir skal þrýstiprófa með 10 kg/cm² þrýstingi
er skal standa í minnst 24 klst. án þess að falla

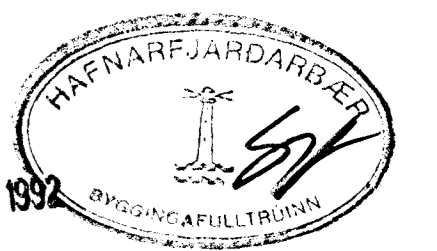

GESTUR EINARSSON - KT:1201413419			
TEKNIÞJÓNUSTAN SÆKAMBI S-611597			
NORÐURBRAUT 39, HAFNARFIRÐI			
Íbúð I, II og stúdíó			
Vatnslögn			
Grunnmynd 2.			
Dags	06.02.92	Mkv.	1:50
Hannað	G.E.	Teikn.	E.V.