


Allar pípur séu 5/8"  
 Mál á loftdósunum miðast við miðja dós og steypta  
 vegg á einangrunar og veggdósir við frágengin gólf  
 Hæðir skulu vera: Á tenglum 25sm, á rofum 110sm,  
 veggkjösnum 160sm, innanhússímum 130sm.  
 Á tenglum yfir eðhúsbordum, þvfb., og bílskúr 110sm.  
 F= Þejarsími  
 H= Innanhúss- og dyrasími  
 L= Sjónvarps- og útvarpsloftnet

Nema annars  
 sé getið

Samþykkt 22.10.1991  
 VEGHA FULLNADARFRÁGANGS  
*Alfred Guðmundsson*  
 L. Ráðgjafi Hafnarfiarðar

Inntök samþykkt 21.1.10.1991  
 L. R. RAFVEITU HAFNARFIARÐAR  
*Alfred Guðmundsson*

HÚSVEITA TENGIST Á FASA S.

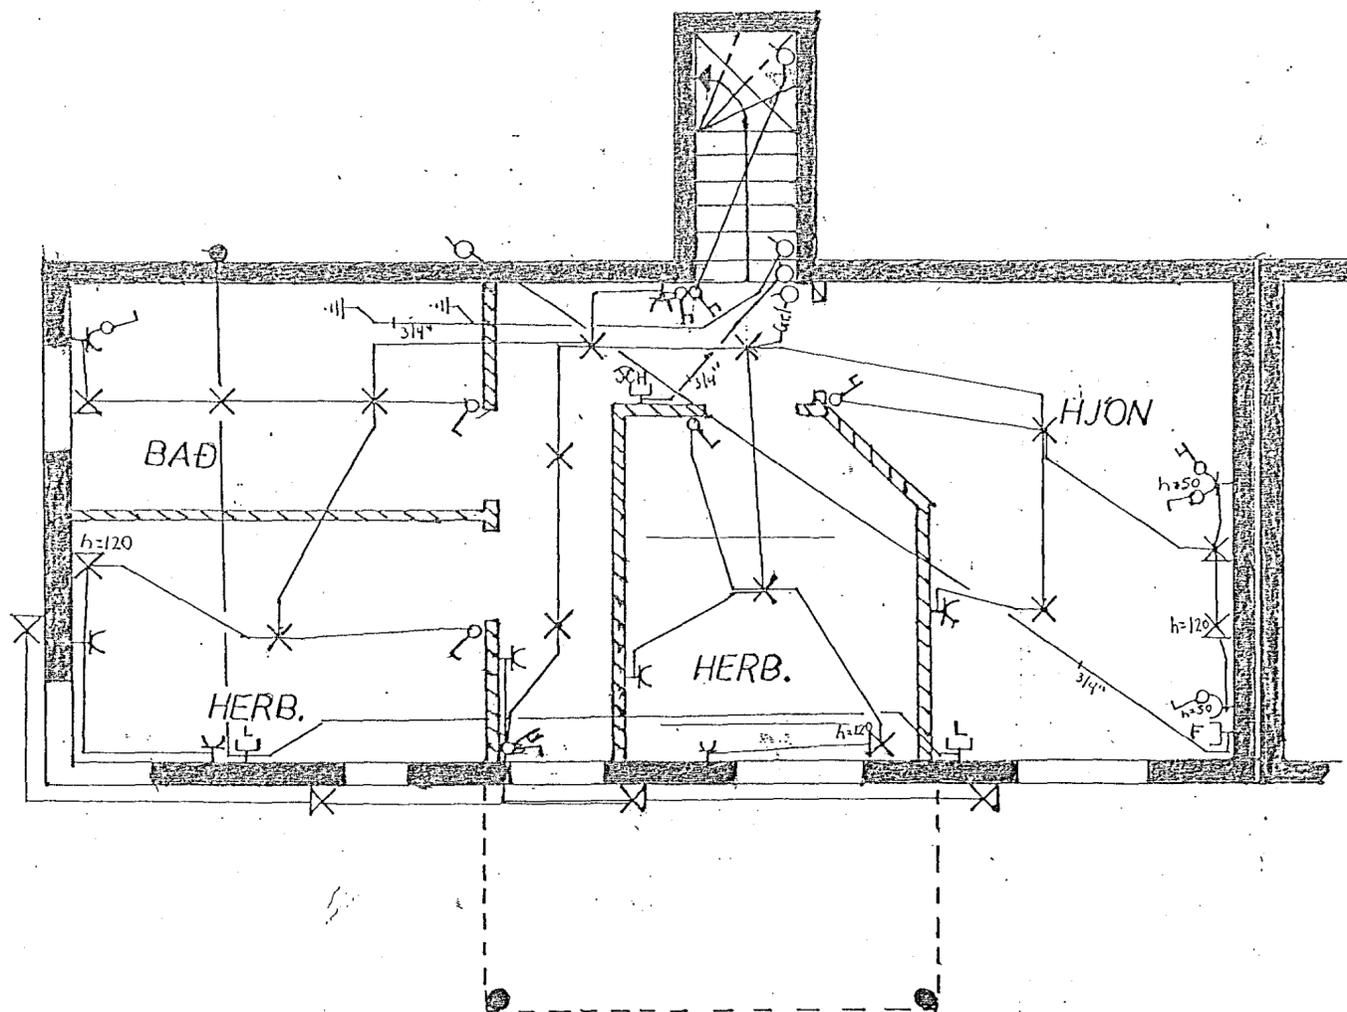

TEIKNING NR. 2972

RAFLÖGN	HAABERG 15 HAFNARFIARÐ	Mkv 1:50
BLAÐ 1 AF 3	<i>Guðmundur Þóris Einarsson</i>	Dags. Des. 90
		Samþ.