Heiðvangur 7 Hafnarfirði

Samþykkt sem frávik frá staðli ÍST 61, samkvæmt sérstöku samkomulagi við Rafmagnseftirlit ríkisins og Húsnæðismálastofnun ríkisins.
Sú kvöð er á, að allir tenglar séu jarðbundnir og að lögn sé að öllu öðru leyti í samræmi við reglugerð Rer frá 1.7.'72 og fyrirmæli R.H.

Gildir aðeins fyrir teikningar frá Húsnæðismálastofnun ríkisins.

Húsveita nr. 2269 Teikning nr. 1460
Samþykkt þ. 21.11 1973
f.h. RAFVEITU HAFNARFJARÐAR
Bjarni Jóhannesson
Eftirlitsmaður rallagna

Inntök samþykkt 12.III. 1973
f.h. RAFVEITU HAFNARFJARÐAR
[signature]

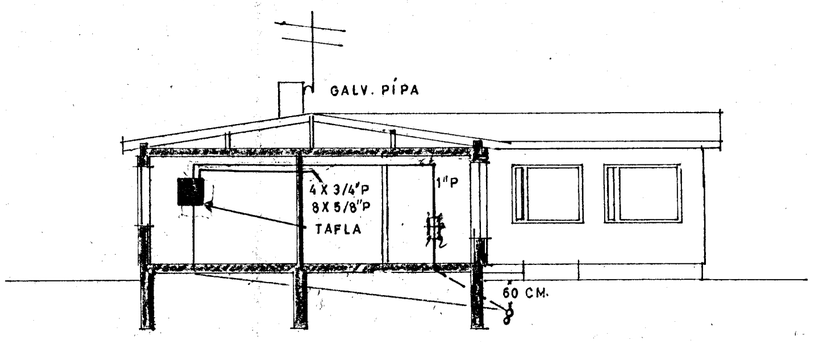

SNEIÐING M=1:100

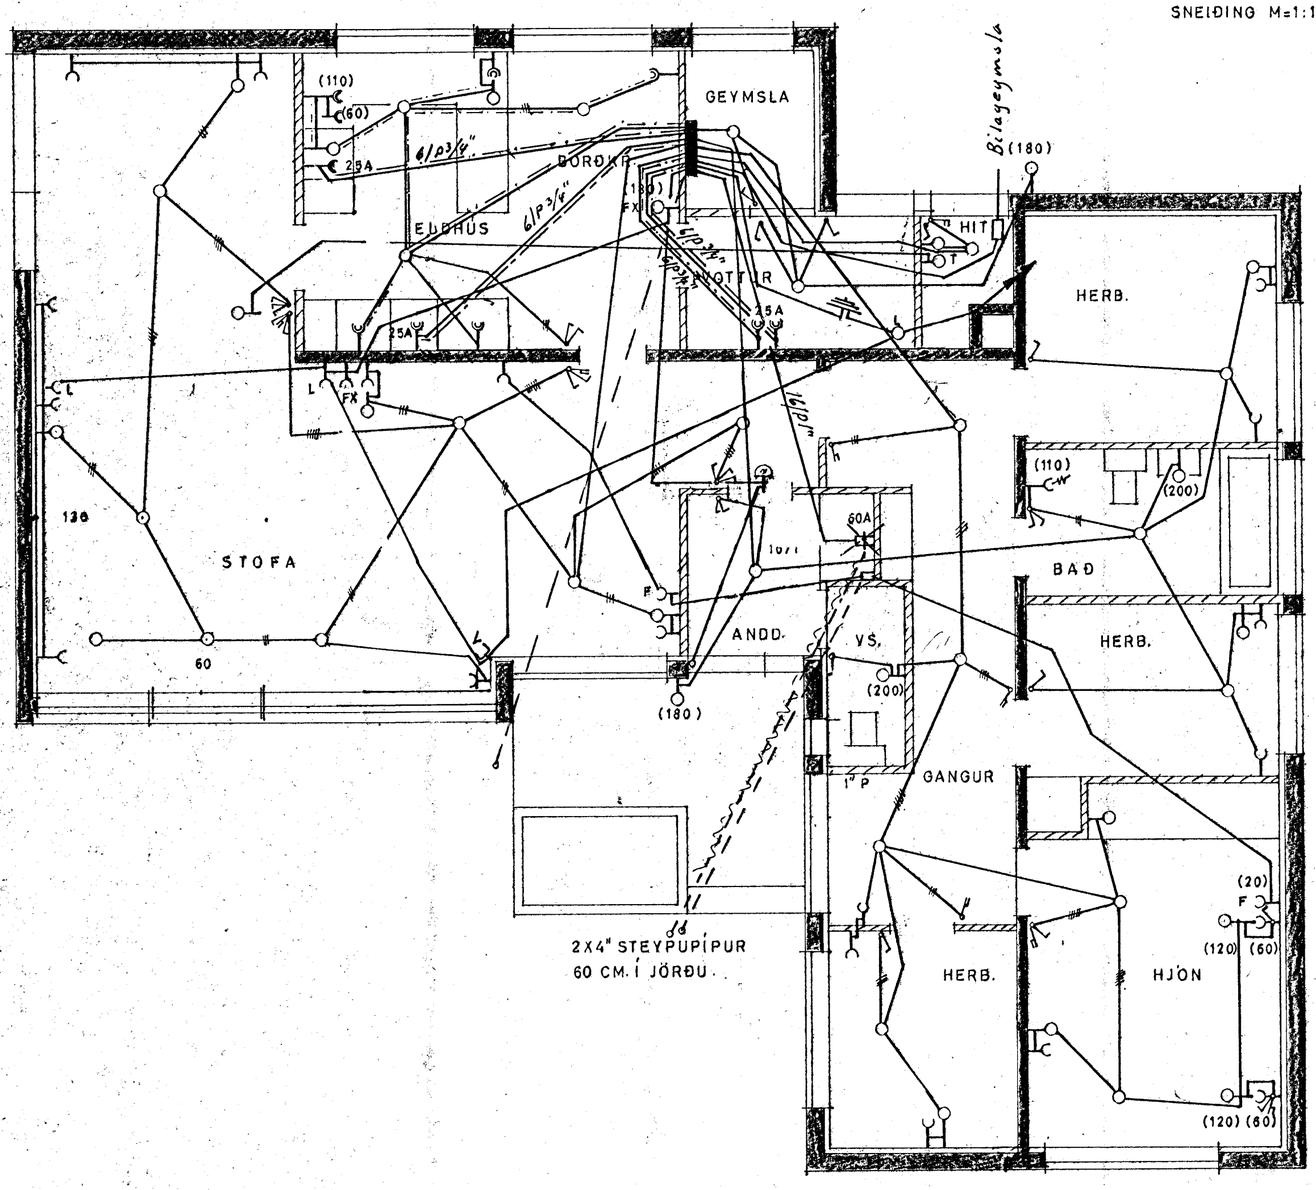

SKÝRINGAR:

1 ROFAR 110 CM. FRÁ GÓLFI.
2 TENGLAR 20 " " NEMA:
3 " 110 " " YFIR ELDHÚSBORÐI OG Í ÞVOTTI.
4 " 70 " " FYRIR HELLUR BAKAROFN UNDIR TÆKJUM. (SJÁ INNRETTINGA TEIKN.).
5 VEGGLJÓS 165 " " NEMA ANNAÐ SÉ SÝNT Í SVIGUM.
6 135 " " HITALIÐI: T.
7 20 " " LOFTNET: L, HÁTALARI: FX, SIMI: F.
8 110 " " RAKVÉLATENGILL: -CW
9 VARKASSI NR. 113 FRÁ J.B.P. EÐA SAMSVARANDI.
10 Sá annars ekki getið eru taugar mo 5/8", 3 1,5² og búnaður gerður fyri a.m.k 10A málstraum.

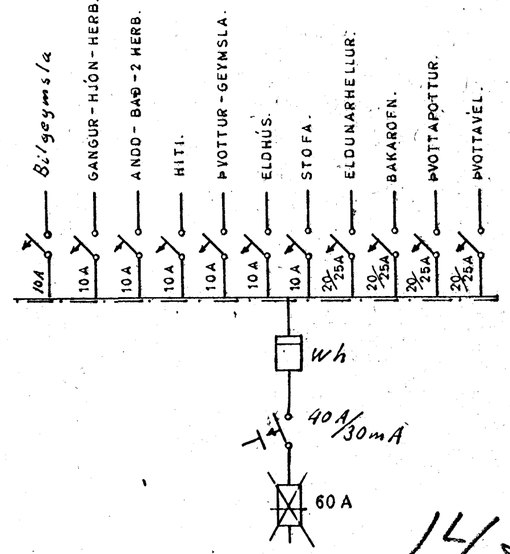

1450

Viðbót í ág. 73 bilgeymsla [signature]

ÓLAFUR TÓMASSON VERKFR.		
HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS.		
EINBÝLISHÚS.		VERK NR. 78
RAFLÖGN.	M=1:50.	BLAÐ 1 AF 2
DES. 1965	ÁM. [signature]	NR. 369/1