


Allar pipur einangrist með glerullarhólkum
og síðan vafðar með þrustvafi
Opnkranar séu sjálfvirkir reitir Danfoss FJVR
Efni og vinna sé í samræmi við reglugerðir
VH og HVA.

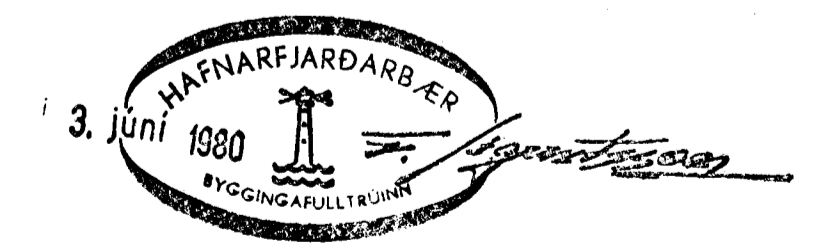

REYKJAVÍKURVEGUR 62	
hitalögn	verk 8001 no 4/4
kerfismynd	mál dags máí 80 hannað GBJ
GUDMUNDUR GEIR JONSSON mflf	