

Járnending

Bendistál merkt Ks er suðuheft kambstál með flötpennu 400 N/mm²

- ↖ Merkir að járn skuli leggjast fyrst í þessa stefnu.
- Merkir járn í neðri brún plötu eða flatar sem er fjer
- Merkir járn í efri brún plötu eða eða flatar sem er nær.
- Merkir að járn beygist skeytilengd inn í plötu eða vegg.

Beyging járnns og skeytilengd

Tafla yfir þvermál og skeytilengd járnns.

Þvermál járnns d	mm	8	10	12	16	20	25	32
Þvermál beygjuhrings D	mm	160	200	240	320	400	500	640
Skeytilengd	mm	320	400	480	640	800	1000	1280

Fjarlægð járna frá steypuþfirborði

Umhverfi	Byggingarhluti			
	Plötur	Veggir	Bitar	Súlur
Innan húss, lítill raki	20 mm	20 mm	20 mm	25 mm
Utanhúss og annars staðar þar sem raki er mikill	30 mm	30 mm	30 mm	35 mm
Hætta á sjóroki	40 mm	40 mm	50 mm	50 mm
Að jörð	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm

Veggir, plötur og sökklar

Í veggjum og plötum skal ekki skeyta meira en fjórða hvert járn í sama þversniði nema annað sé tekið fram.

Sé annað ekki tekið fram komi 2K16 upp með undir og yfir dyr og glugga sem nái að minsta kosti 700 mm út fyrir op. Sama gildir fyrir öll op stærri en 400 mm á kannt.

Í alla veggenda komi 2K16 sé ekki annað tekið fram.

Sé bil milli opa minna en 6 x veggþykkt/plötuþykkt skal lykkjubenda milli opa með sama millibili og járnastærð og í þversniði í kring.

Steinsteypa

Brotþölsflokkur

Byggingahlutar	Brotþölsflokkur
Plötur	S 300
Plötur	S 250
Útisteypa	S 300
Sökklar	S 250

Sigmál steypu skal vera 60 – 100 mm

Í alla steypu skal blanda loftblendi þannig að loftinnihald steypunnar verði 5 – 6 %.

Stærsta kornastærð malar skal vera:
Járnbitar veggir/bitar: 19 mm
Járnbitar plötur: 32 mm

Steypuvinna skal vera í samræmi við ÍST 10 í 7.

Um útisteypu skal ennfremur gilda eftirfarandi:
Sementsmagn í m³ skal vera meira en 300 kg/m³
Vatnssementstala v/s skal vera minni en 0.55

Álagsforsendur

Byggingahlutar	Notálag
Plötur	5.0 kN/m ²
Svalir	4 kN/m ²
Stigar og pallar	3.5 kN/m ²
Starfsmannarými	2.5 kN/m ²
Álag vegna léttra innv.	1 kN/m ²

Snjóálag	1.0 kN/m ²
Grunngildi vindálags	1.4 kN/m ²
Jarðskjálftaálag	Z=1.0, C=0.12

Mesta álag á grunn	0.96 MN/m ²
Í grunn skal fylla með ólífrænu frostfríu efni	

Tréverk

Burðarviðir eru í gæðaflokki K18

Límtré er í gæðaflokki L40.

Þar sem tré leggst að steypu skal leggja ásvalt pappa milli steins og trés.

Þar sem sperrur eða annað tré steypist inn eða leggst að steypu skal fúaverja tréð með C-tox eða sambærilegu efni þrjár umferðir.

Allir festihlutar úr járn skulu vera heitgalvanihúðaðir, nema annað sé skilgreint.

Undir allar boltarær sem herðast að tré skal setja skífur með kantlengd 3 x d og þykkt 0.3 x d, þar sem d er þvermál boltans.


K táknað kambsaumur.
N táknað venjulegur svartur saumur.

Stálvirki


Stál í stálvirki skal vera ST37.2

Allt stál sem ekki er fyrirskrifað galvanihúðað skal mála 1 umferð með zínkríkum grunni og síðan 2 umferðir með epoxymálinu.

Snið

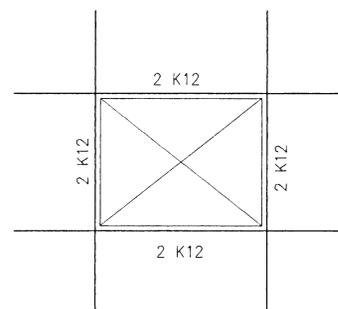

Sé annað ekki tekið fram komi 2 K12 upp með undir og yfir glugga sem nái að minsta kosti 500 mm út fyrir op.

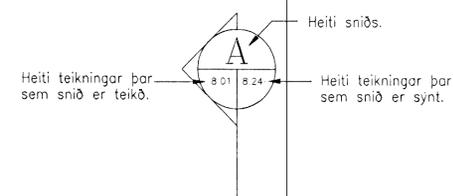

Almennt

Hæðir eru í metrum yfir sjóvarmáli.

! K. 2.3 Merkir hæðarkóti.

Merkir hæðarkóti í plani.

200 Merkir þykkt plötu/veggjar.

— Merkir steypuskil.

Öll mál eru í mm.

