

Álagsforsendur

Byggingahlutar	Nötölog
Píðtur	1.5 kN/m ²
Pökrymi	0.5 kN/m ²

Snjóölog	1.0 kN/m ²
Grunngildi vindölog	1.4 kN/m ²
Jordskjáftölog	Z=1.0, C=0.14

Tréverk

Burðarviðir eru í gæðaflokk K24
Límtré er í gæðaflokk L40.
Þar sem tré leggst að steypu skal leggja
osvalt þoppa milli steins og trés.
Þar sem sperrur eða annað tré steypist inn
eða leggst að steypu skal fáverja tréð með
C-tox eða samorilegu efnihrið umferðin.
Aillir festilnitar grjóni skulu vera heitgalvanihúðar,
nema annað sé skilgreint.
Undir allar boltarar sem herðast að tré skal setja
skífur með kontlengd $3 \times d$ og pykkt $0.3 \times d$, þar
sem d er þvermál boltans.
K táknor kombsaumur.
N táknor venjulegur svartur saumur.

Stálvirki

Stál í stálvirki skal vera ST37.2
Allt stál sem ekki er fyrirkritfæð gávanhúsðað
skal mæla 1 umferð með zinkrikum grunni og
síðan 2 umferðir með epoxymálningu.

Almennt

Hæðir eru í metrum yfir sjóvarmáli.





 Merkir hæðarkölti.

 Merkir hæðarkölti í plani.


 Merkir þykkt plötu/veggjar.

 Merkir steypuskilt.

Öll mál eru 1 mm.

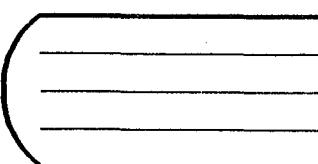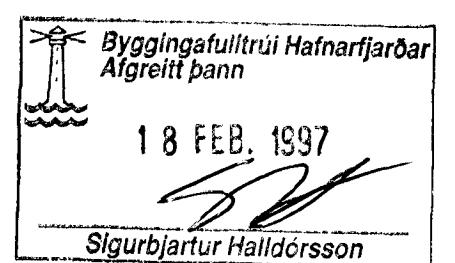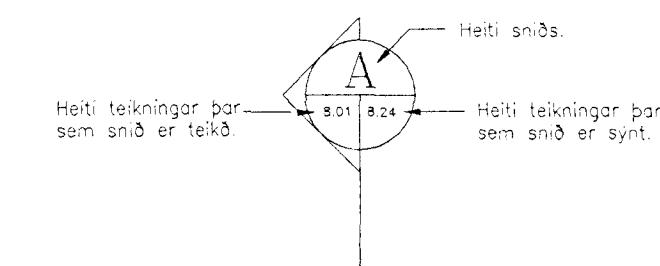

Verkfræðistofa Ólafssons
Laugavegi 168 105 Reykjavík
Sími/Fax 5616461, 985-35991
Ráðgefordni verkfræðþjónusta

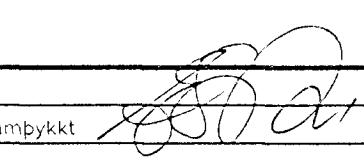Samþykkt 

Verk: Delta hf, Reykjavíkurv.78 H
Heiti: Almennar skýringar

H. E.S.B
T. E.S.B
M.
D. Feb ?97

BO. 