

- Hilakerfi framrás _____
- Hilakerfi bakrás - - - - -
- Heitt neysluvatn _____
- Kalt neysluvatn _____
- Frárennsli _____
- Ídráttarrör - - - - -
- Regnvatn _____
- Dren - - - - -

Skýringar:
Frárennslagnir skulu almennt vera í 20 prómill halla nema annað sé tekið fram á teikningum.
Frárennslagnir í jörðu skulu vera úr PVC nema annað sé tekið fram á teikningum.
Regnvatnslagnir skulu almennt vera í 10 prómill halla nema annað sé tekið fram á teikningum.
Drenlagnir skulu almennt vera í 10 prómill halla nema annað sé tekið fram á teikningum


BK merkir botnkóta og kótar eru raunkótar
Málsetningar eru í mm



Parhús
Malarskaró 12-14
221 Hafnarfjörður

Lagnir og loftræsing
Neysluvatn og frárennsli
Grunnmynd 1.hæð

TEKNIKNÚMUR	BLAÐSTAKIÐ	HANNAÐ	SJH
21-131	A1	TEKNAÐ	SJH
L_F_02_01		YFRIFARIR	BK
DAGS.	MÆLIKVAFIRI	ÚTGÁFA	
02.02.2022	1:50	A	

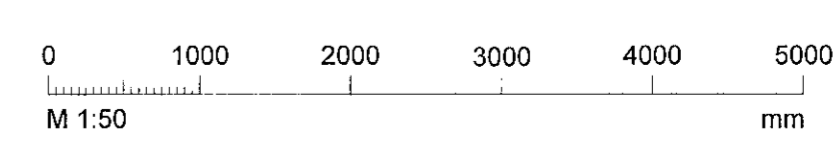

Dagsetning aðilaþjófanna:
Hannaður: Baldur Kárrason kt. 180979-5228
Höfundarstjóri: Robert Sveinsson
190387-4109