

- Hitakerfi framrás _____
- Hitakerfi bakrás _____
- Heitt neysluvatn _____
- Kalt neysluvatn _____
- Frærensli _____
- Ídráttarrör _____
- Regnvatn _____
- Dren _____


Skýringar.
Frærensliagnir skulu almennt vera í 20 prómill halla nema annað sé tekið fram á teikningum.
Frærensliagnir í jörðu skulu vera úr PVC nema annað sé tekið fram á teikningum.
Regnvatnsliagnir skulu almennt vera í 10 prómill halla nema annað sé tekið fram á teikningum.
Drenliagnir skulu almennt vera í 10 prómill halla nema annað sé tekið fram á teikningum.
BK merkir botnkóta og kótar eru raunkótar.
Málsetningar eru í mm



Parhús
Malarskarð 12-14
221 Hafnarfjörður

Lagnir og loftræsing
Lagnir í jörðu
Grunnmynd sókkjar

TEKNIKNÚMUR	BLAÐSTÆRD	HANNAÐ	SJH
21-131	A1	TEKNAÐ	SJH
L_F_-1_01		YFIRFARID	BK
DAGS	MELIUVARID	ÚTGÁFA	
02.02.2022	1:50	A	

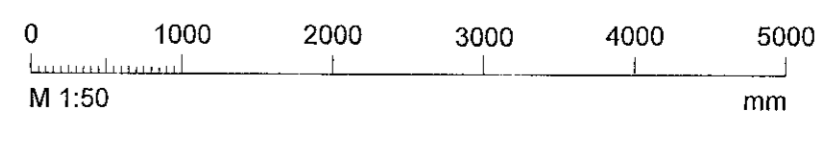

Disegnirning áskilpuddáttar.
Höfundur: Baldur Kárason M. 180979-5229
Hönnunarskipti: Robert Svararsson
190387-4109