


Útg.	Dags.	Skýring	Br. af:	Yfirf.
A				



Loftræsing skýringar

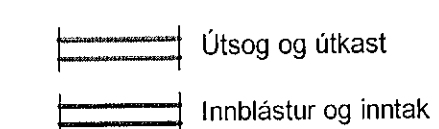

Nota skal stillilokur við þrýstibox til að fá innblástur og útsog eins og það er uppgjöf á teikningu.


ATH að loftræst rými þurfa innhurðir sem hleypa lofti í gegn, þ.e. ekki þrúskuldar eða felliprúskuldar. Að öðrum kosti skal selja hjóðdempaðar yfirfalsristar úr rýmnum.

- U1 KSO, Útsogsventill
- U2 Útsogsrist
- I1 Gólfrist
- I2 Veggrist / Innblástursventill
- SU Stokkur upp
- SN Stokkur niður
- SU/SN Stokkur upp/niður

Teknik
 verkfræðistofa
 www.teknik.is teknik@teknik.is

Einbýlishús
 Vóluskarð 26
 220 Hafnarfjörður
 Lagnir og loftræsing
 Loftræsing
 Grunnmynd 2.hæð

TEKNIKNÚMÉR	BLAÐSTJÓRN	HANNAÐ	JE
21-050	A1	TEKNAÐ	JE
L_L_02_01		YFRIFARÐ	BK
DAGS.	MÆLKVARIÐ	ÚTGAFA	
15.06.2021	1 : 50	A	

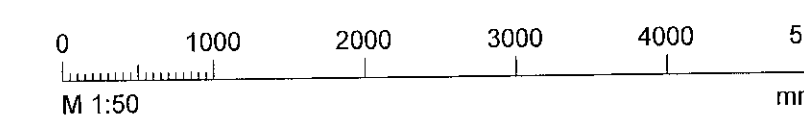

Útgáfunúmer og dagsetning aðalgarðsáttar:
 Hönnuður: Baldur Kárason kl. 180979-5229 BK
 Hönnunarsjött

28/6 '21
 Summa Welle kl. 261249-2949