GRUNNMYND JARÐLAGNA

Inntak HV Ø25 á frostfríu dýpi
Inntak KV Ø32 á frostfríu dýpi

DREN 29,36
PP SN(8) ø110 ~ 40‰
Fallpípa úr 32,40 í 29,30
32,40
32,41
PP (SN8) ø110 ~ 10‰
32,44
32,46
NF m. sandfangi 32,55
32,48
32,50
NF m. sandfangi 32,55
PP (SN8) ø110 ~ 10‰
32,54
NF m. sandfangi 32,55
29,16
29,17
29,15
29,14
PP (SN8) ø110 ~ 10‰
29,24
ÞN 29,30
DREN 29,36
ÞN 29,38
29,34
PVC ø110 ~ 5‰
29,31
29,32
ÞN 29,32
29,30
PVC ø110 ~ 10‰
29,12
29,11
29,10
29,29
DREN 29,36
ÞN 29,12
PVC ø110 ~ 10‰
PP (SN8) ø110 ~ 20‰
HL/ÞV/SV 29,78
VS 29,78
SB/GN 29,78
SV 29,78
*Tekið sneiðing úr vegg fyrir 70mm rör í 1.hæð
SV 29,83
Íðr.rör PEH ø75
Íðr.rör PEH ø75 Foreinangruð fyrir neysluvatns og hitaagnir
HNIT GN-HV
Neysluvatn: Hitaveita
K=29,91
K=30,13
K=30,13
RV/GNE 29,78
ÞV 29,78
NF m. sandfangi 29,73
29,72
ÞV 29,78
K=30,13
Stokkur fyrir íðr. rör frá Inntökum
FP3
RV/GNE 29,78
PVC ø110 ~ 25‰
BK 29,78
FP2
VS 29,78
HL/GNE 29,78
HL 29,78
FP4
K=30,13
SB/GN 29,78
K=30,13
EV 29,78
ÞN 29,73
29,63
29,22
29,27
ÞN 29,26
PVC ø110 ~ 10‰
Pökk gryfja (svelgur) fyrir niðurfóll bílastæði (staerð má ákvarða í samráði við Landslagsarkitekt)
29,21
29,03
ÞN 29,07
PP (SN8) ø110 ~ 200‰
Yfirfall yfir í regnvatnslögn
29,41
29,07
29,02
29,26
29,06
PVC ø110 ~ 50‰
29,01
EV 29,78
BK 29,78
PVC ø110 ~ 25‰ 29,66
ÞN 29,72
29,60
Affall HV PEH Ø32 í Fs. brunn
SB/GN 29,78
VS 29,78
FP1 29,78
HL 29,78
K=30,13
PVC ø110 ~ 25‰
PVC ø110 ~ 10‰
K=30,13
29,16
29,10
29,14
29,15
PVC ø110 ~ 10‰
29,09
29,19
PVC ø110 ~ 200‰
28,88
28,89
28,84
28,88
28,80
28,79
PVC ø110 ~ 10‰
PVC ø110 ~ 80‰
28,97
28,91
28,96
PVC ø110 ~ 10‰
28,92
SV 29,00
28,44
29,07
29,01
29,06
28,32
PVC ø110 ~ 10‰
29,05
SV 29,50
29,00
28,77
28,76
Ø600 28,007
29,86
28,71
Ø600 28,50
Fallbrunnur ø600,
Botnkvóti 28,50
Innrennsliskóti 29,86 og 28,71
Frárennsli tengist lögn við íðarmörk

*Eftir að setja hæðir á frárennsli

ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi veggi eða plötur skal koma brunaþétting.

ATH !
Stærð og nákvæm staðsetning á götum fyrir frárennslis-, neysluvatns- og hitalagnir skal ákvarða í samráði við eiganda og pípara.

Afstöðumynd 1:500

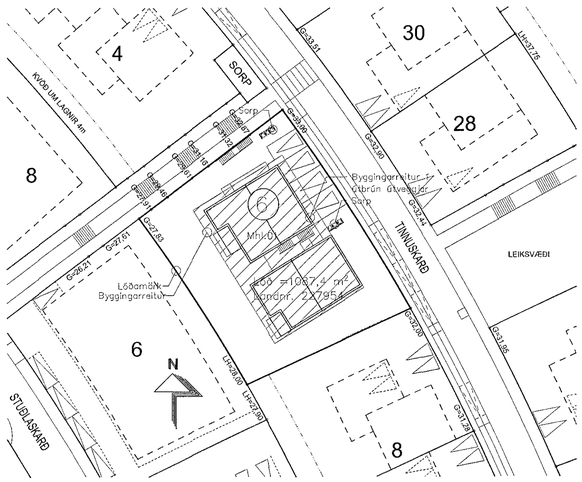

Sambykkt bann
12. JÚLÍ 2022
Byggingarfulltrúi í Hafnarfirði

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		

ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum sökkulveggi skulu vera 300x300 göt í kóta 100mm neðar en rennsliskóti

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumúla 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5363

Tinnuskarð 6, Hafnarfirði

Grunnlagnir
Grunnmynd og Afstöðumynd

Hannað	Teiknað	Teikn. nr.
EÞK/DFJ	DFJ	L-02
Dagsetning 30.06.2022	Mkv. 1:50/500	

Sigurður Hafsteinsson kt. 030859-7749
Byggingatæknifræðingur
Netfang: sigurdur@vektor.is

Samþykkt hönnuðar:

Samþykkt aðalhönnuðar / samræmingarhönnuðar:
Kt. 090982-3549

Blaðst. A1