




deili 1-lóðrétt snið í þakant
(frágangur á þakniðurföllum)

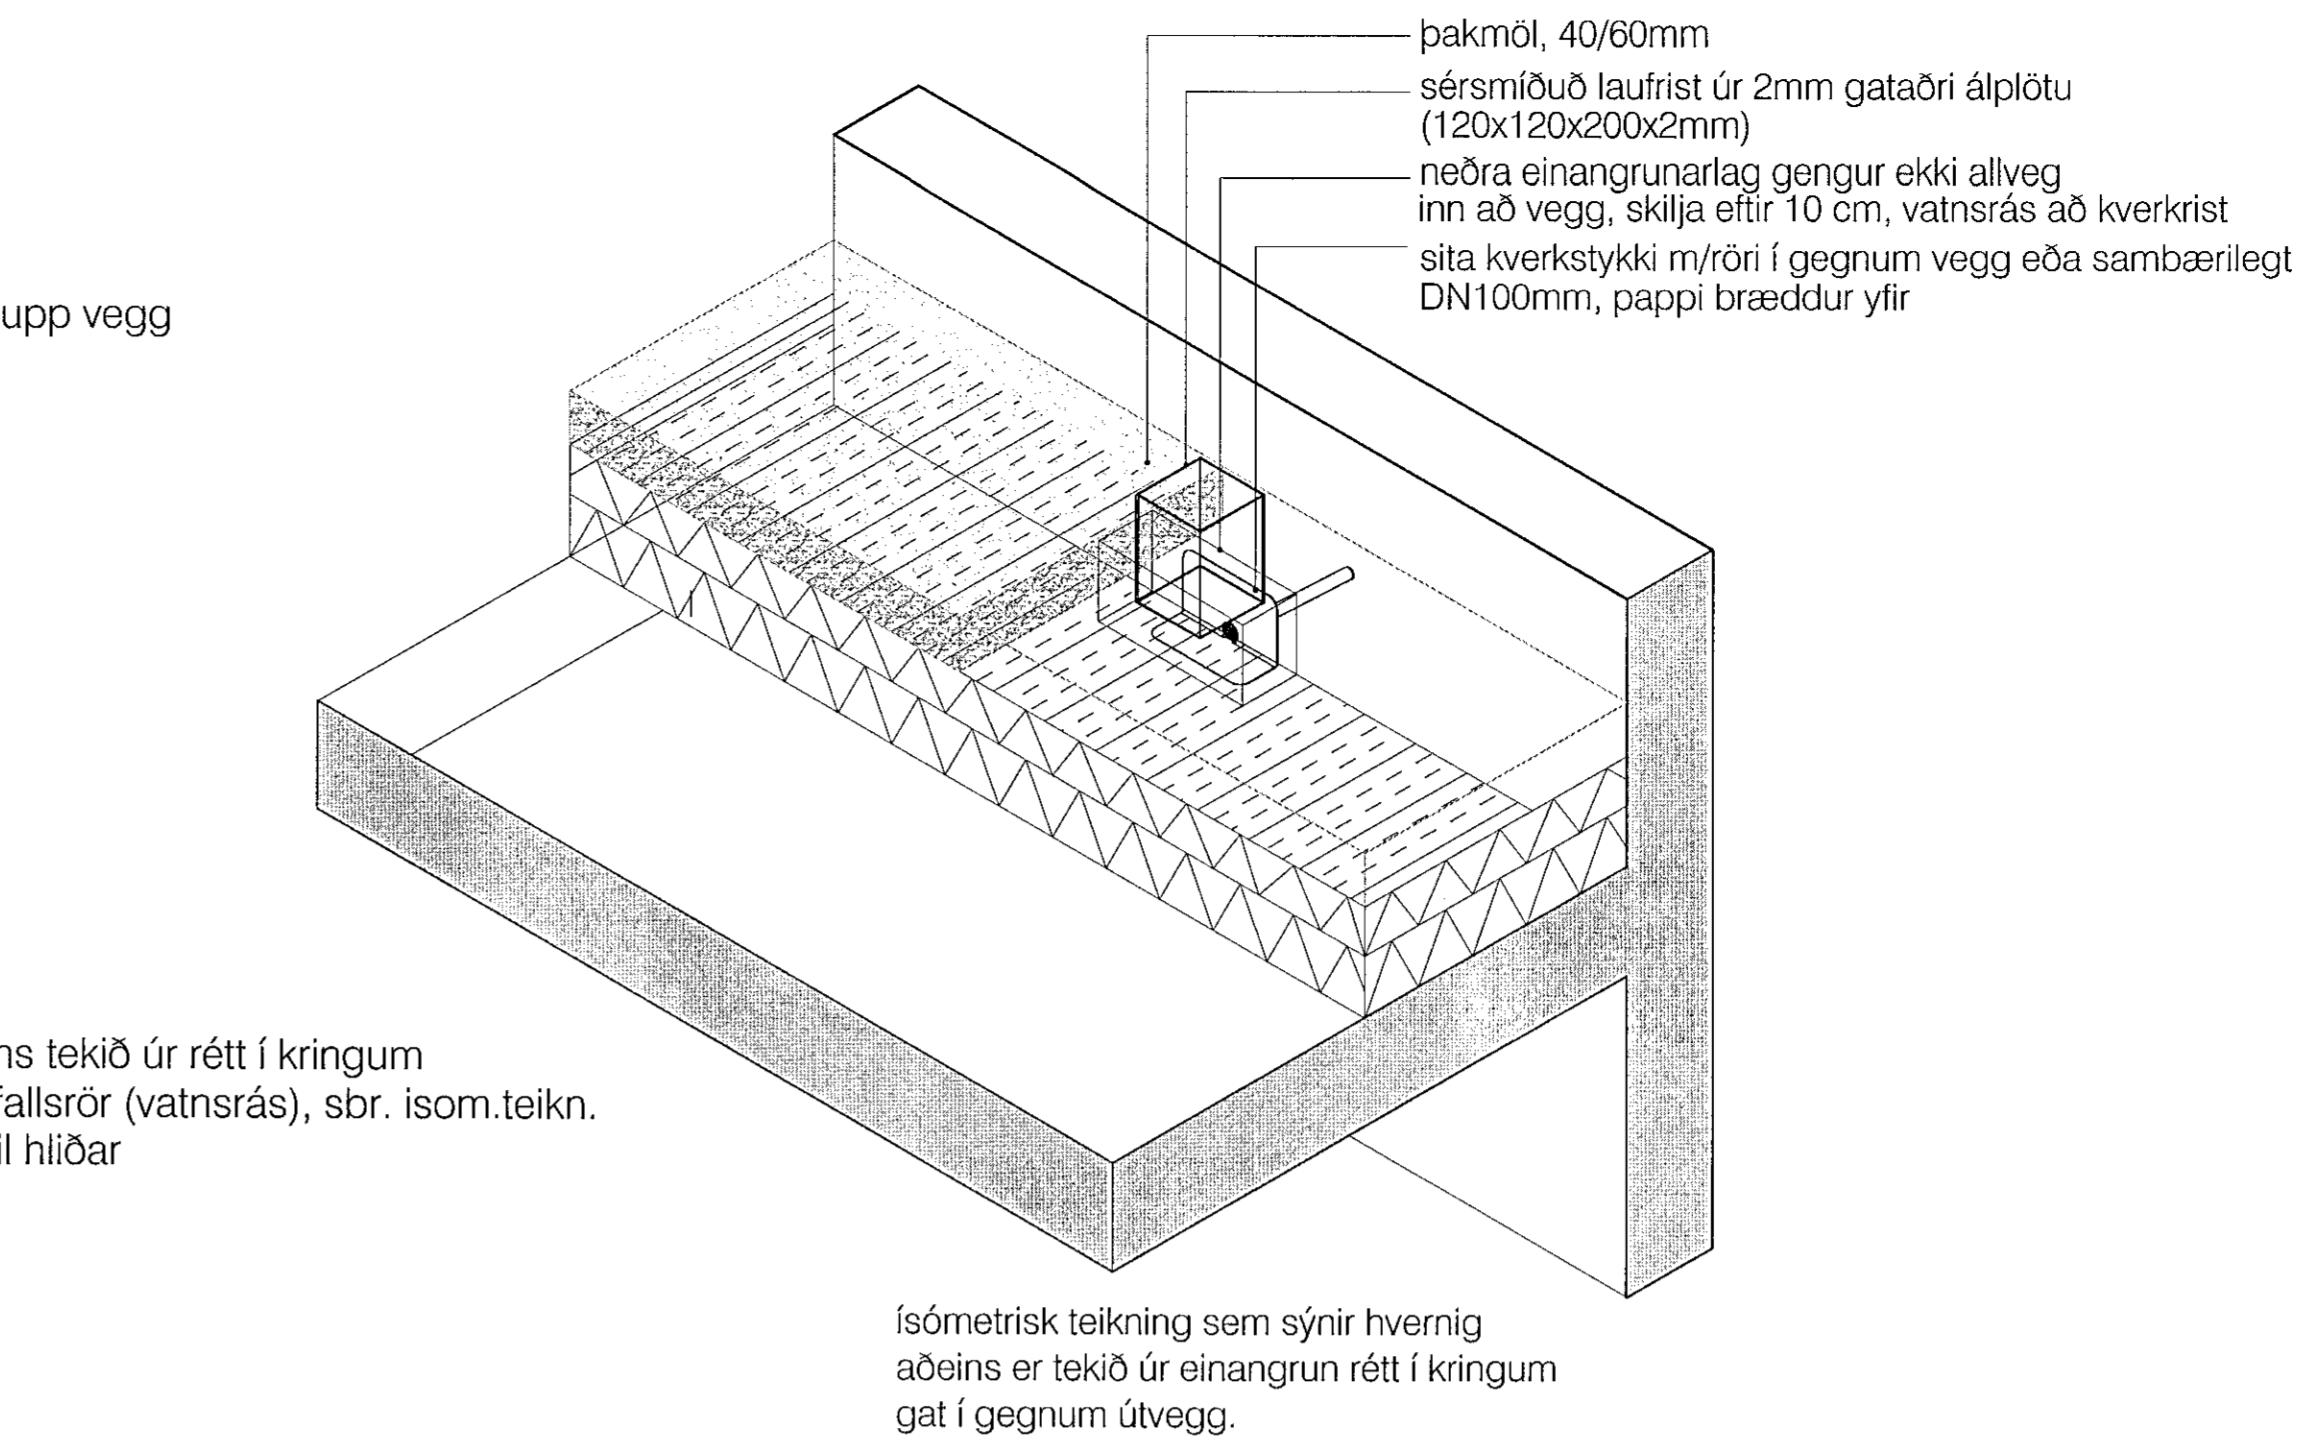


flasning að ofan (braeddur pappi upp á flasningu)
skal vera í lit klæðningar
gengur niður á leiðara sem fyrir er
leiðari að ofan notaður sem afrétt
og festing fyrir flasningu að ofan

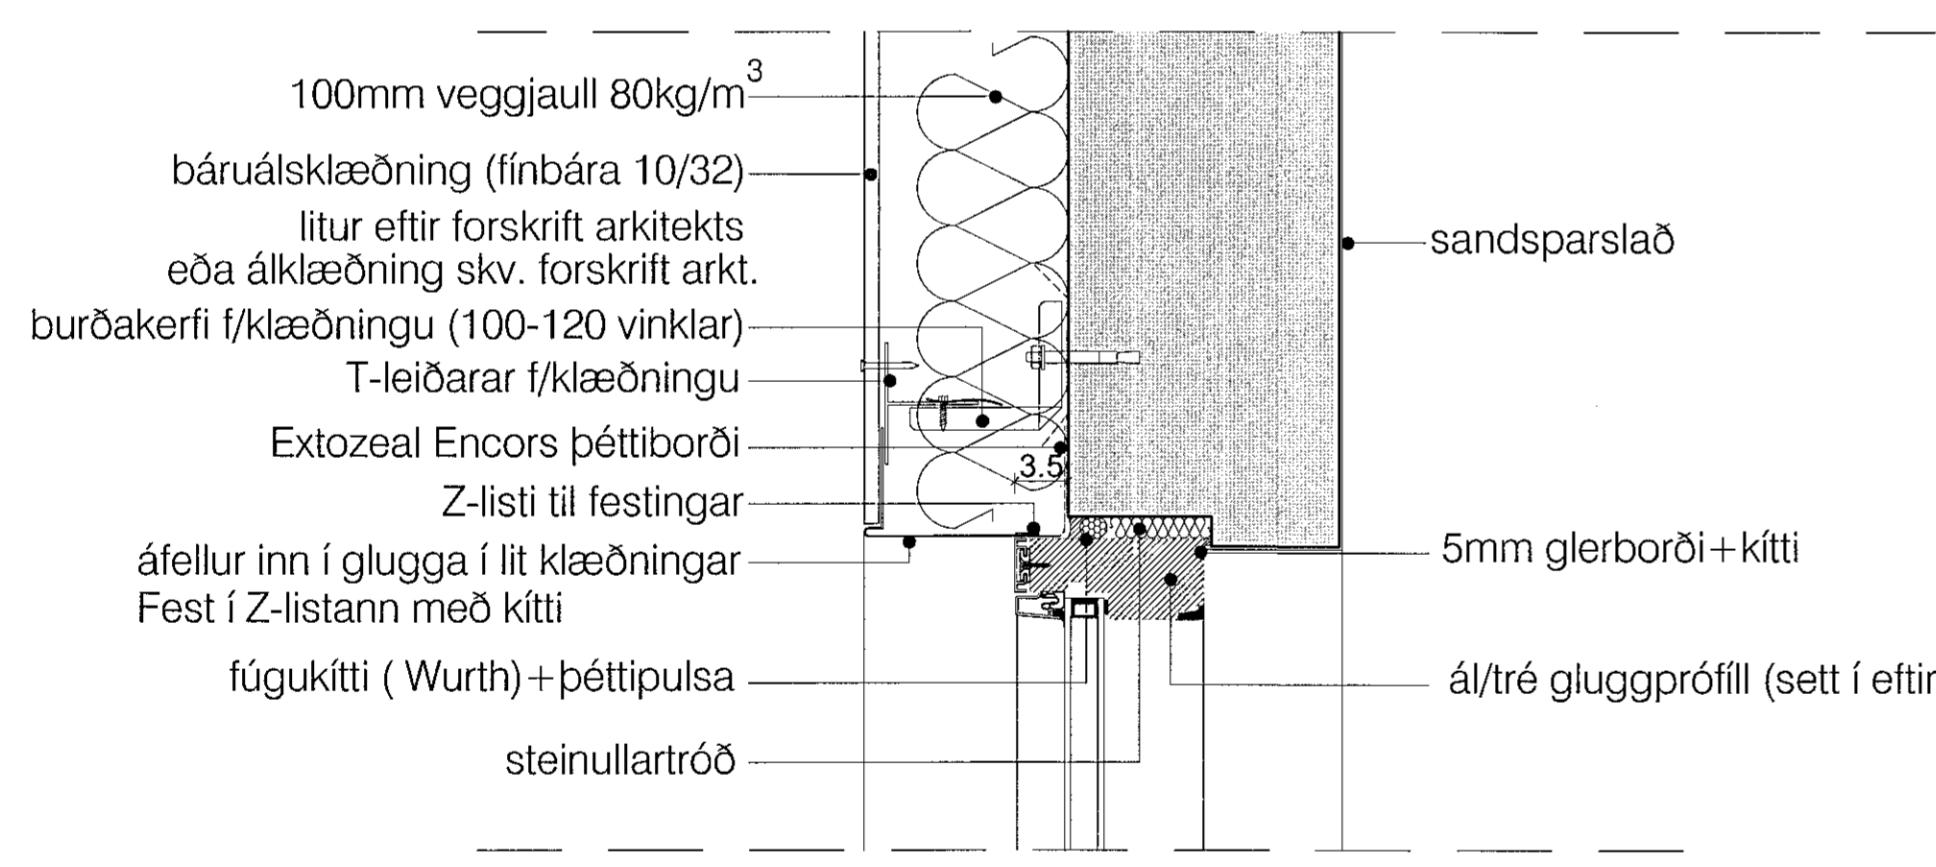


deili 2-lóðrétt snið í glugga

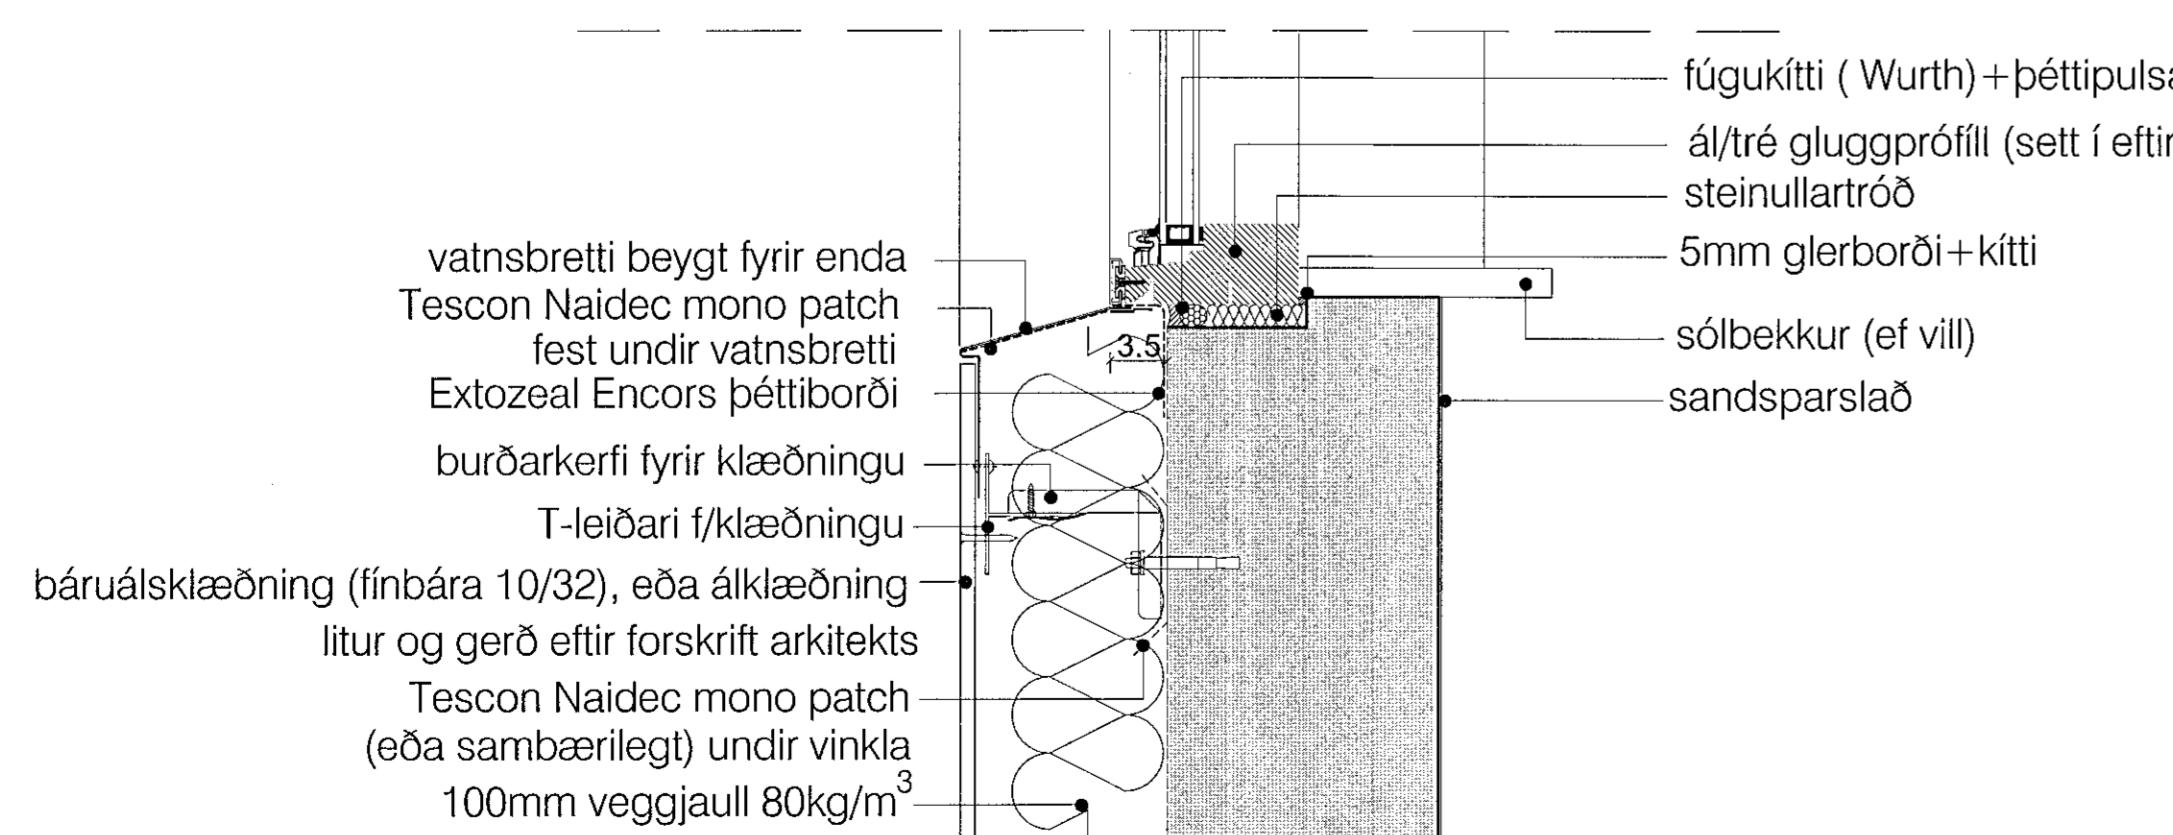

deili 3-lóðrétt snið í glugga/vatnsbretti
gluggi hjóla- og vagnageymsla

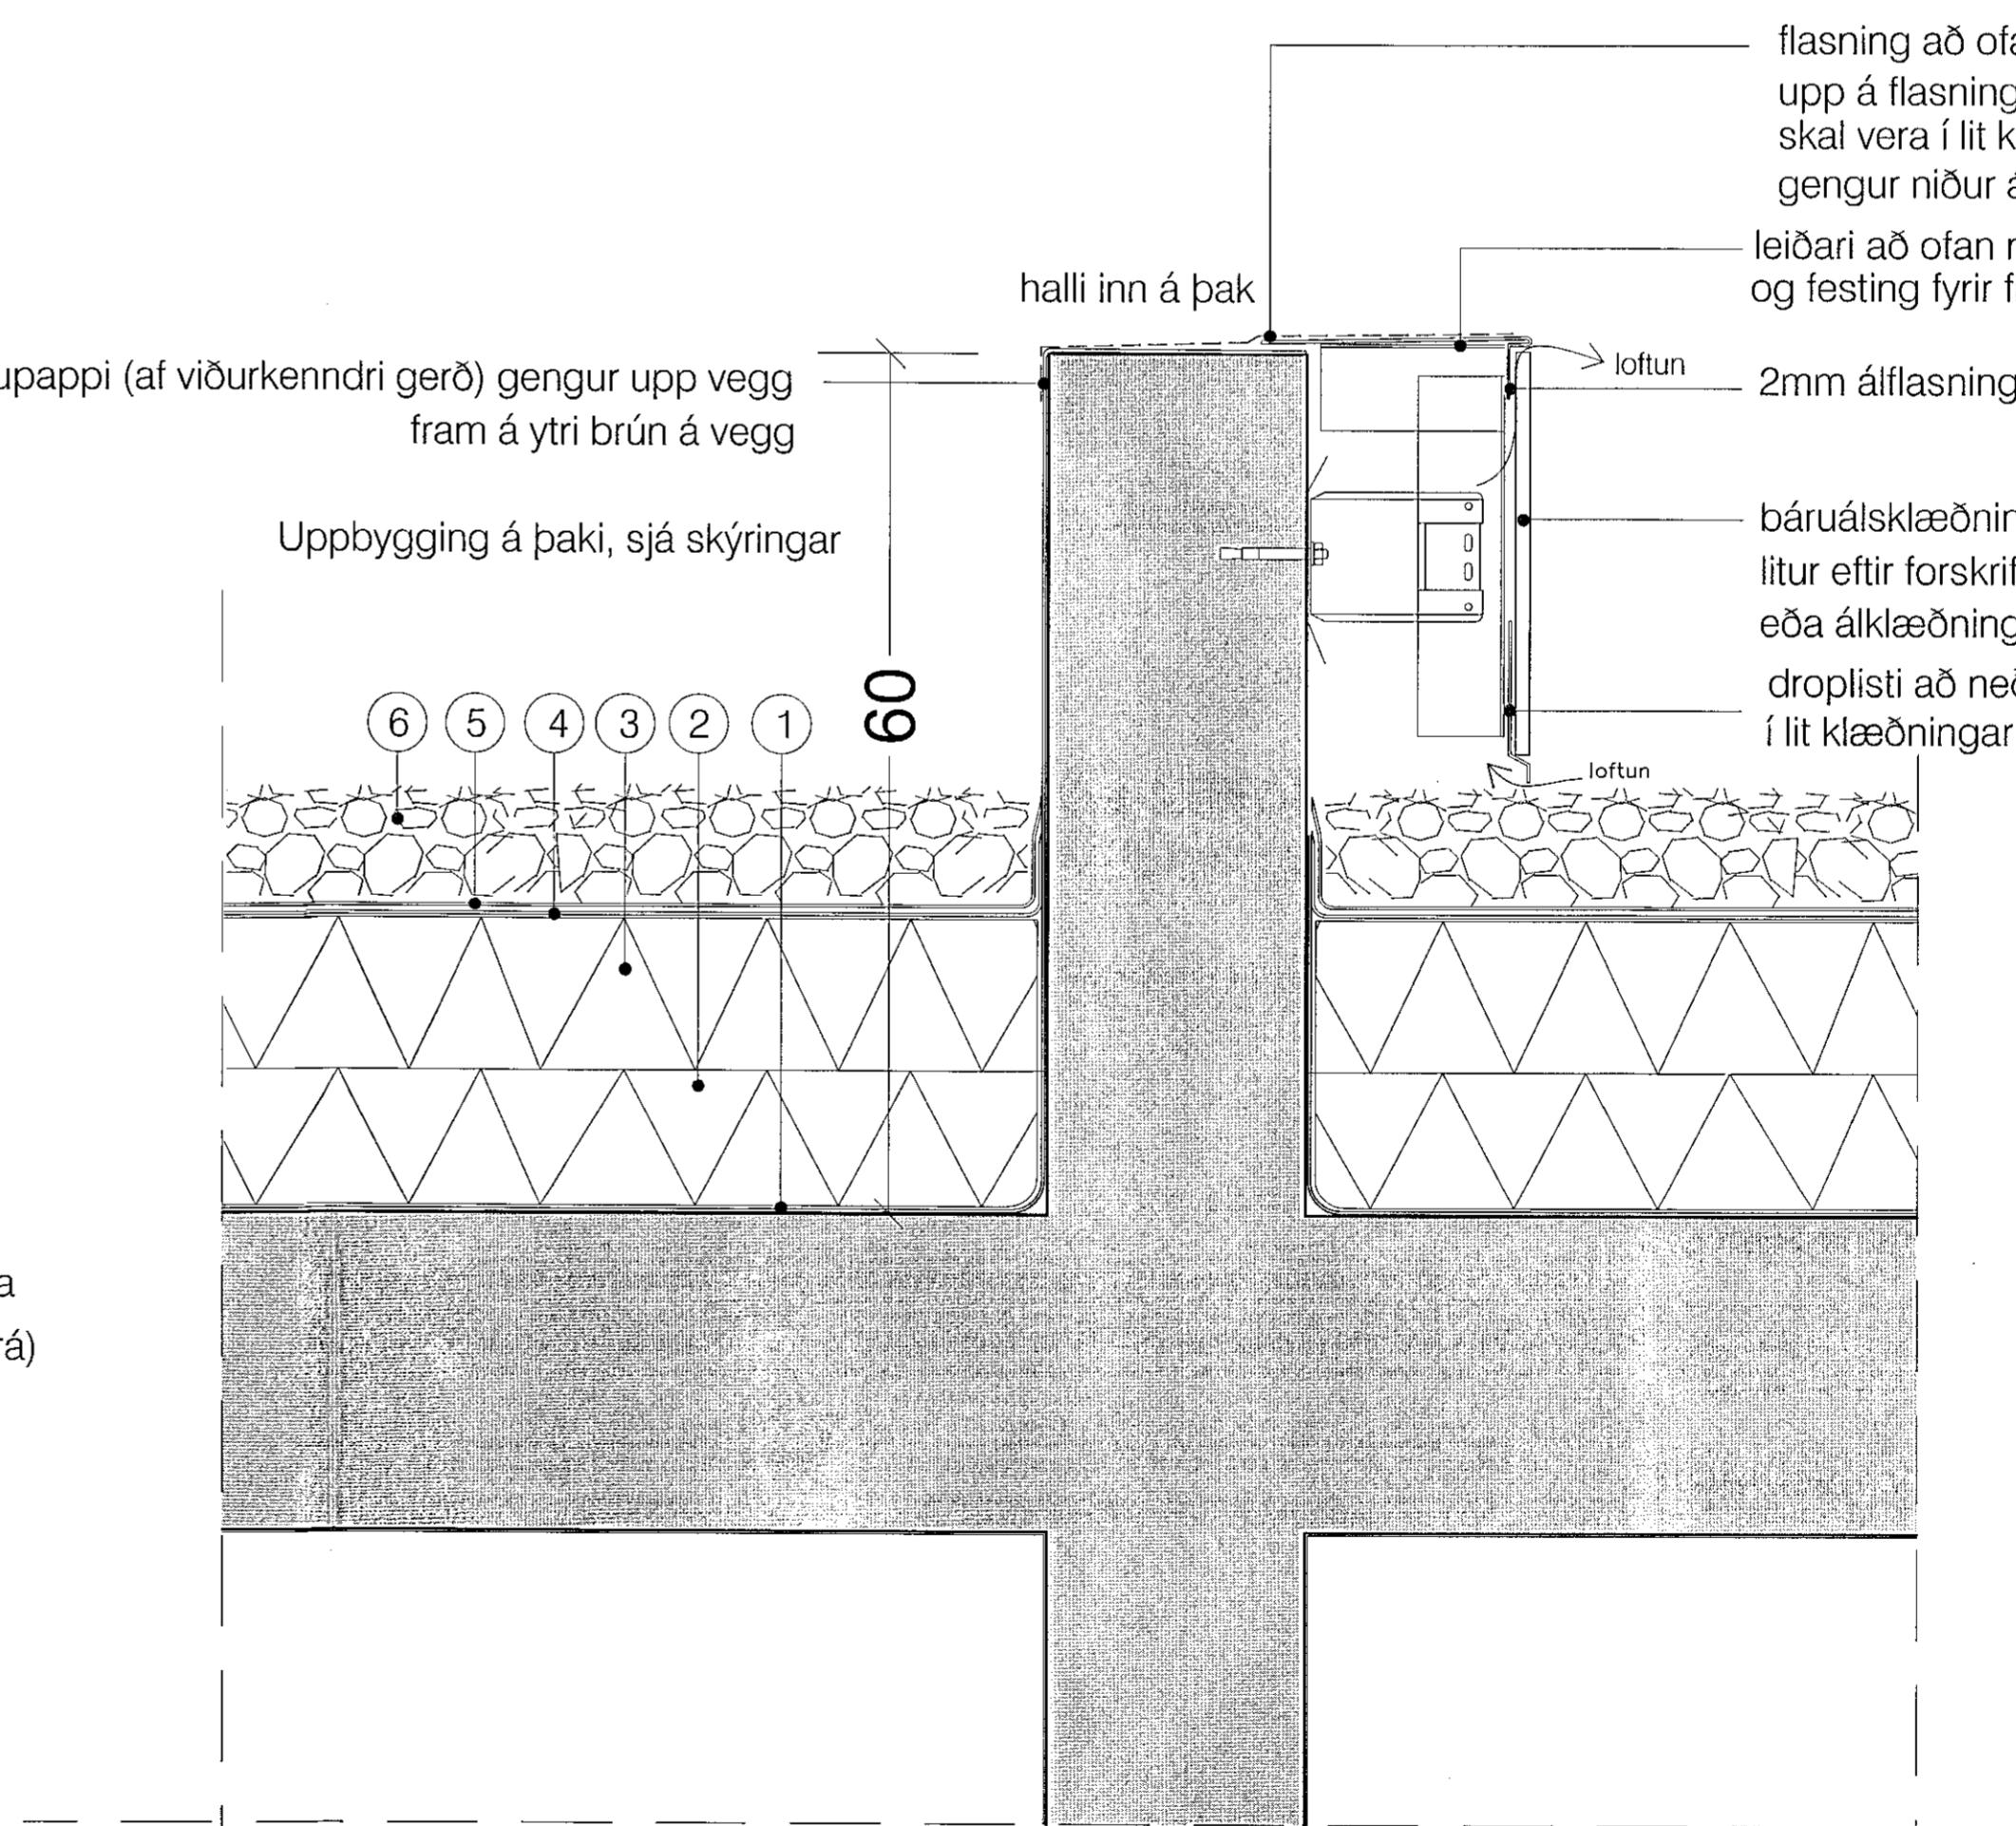

deili 4-lóðrétt snið í vegg upp á þaki
frágangur á klæðningu

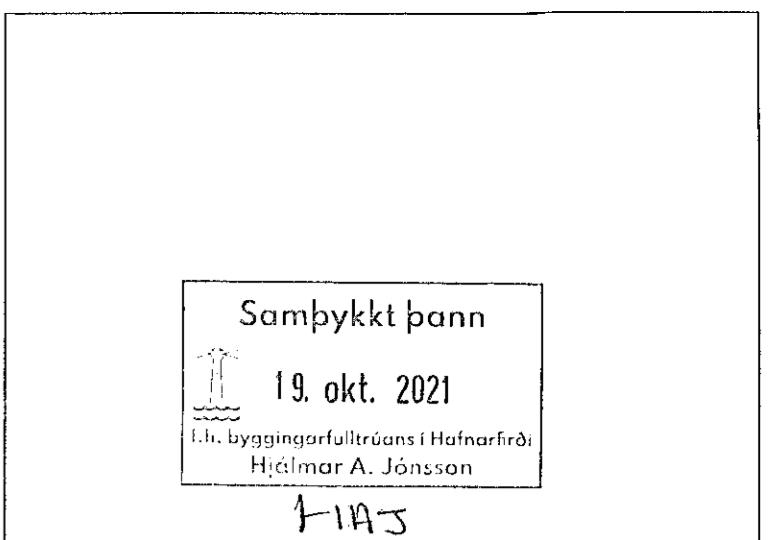

skýringar.:

1. Pakið er grunnað með IKO PRO PRIMER. Flotur þarf að vera hrein og laus við fitu, fjarlægja þarf nibbur og ójófurn áður en grunnun hefst. IKO PRO er fljótpornandi grunnur.

2. Undirlagið er IKO Powerflex 5000 TF10 sem er eldsöðið á flólinn. Skórun 8-10cm á langhlíðum og skamhlíðum. Pappalagið er lagt í stefnu vatnshalla. IKO Powerflex 5000 TF10 er SBS asfaldtúkur og er þyngd hans 5kg/m². Styrktarmottann í pappanum er polyester 180/m².

3. Topplagið er IKO Powerflex 4T/ICE sem eldsöðið er á undirlagið og lagt í súmu stefnu. Pappin skrást eins og undirlagið. IKO Powerflex 4T/ICE er SBS asfaldtúkur og er þyngd hans 5 kg/m². Styrktarmottann í pappanum er polyester 180/m².

4. 200mm XPS rakaþolin einangrun kemur ofan á asfaldúkinn og er lögð í tveimur lögum, 2x100 mm (víxlögð). Neðra lagið er rásæð og því lagt þannig að rásir snúi í att að niðurföllum. Eining er hegt að leggja einangrun í einu lagi. 200mm (Ravatherm XPS X 300SL). Drenag undir takkadúku 5mm þykkr-Nophadran ND IR.

5. Vatnspolin dökur Ravatherm X MK er lagður ofan á einangrunina, og gengur upp á vegg. Þessi dökur er settur til þess að skila mestu regnvalni í niðurföll og minnka álag á einangrun.

6. Að lokum er fergt með möl, þakmöl 40/60

yfirlitsmynd.:

Nónhamar 6

Deili 1,2,3,4

| | |
|-------------|-----------|
| mkv.: | 1:5 |
| dags.: | 30.4.2021 |
| hannað.: | GPK,HSG |
| teiknað.: | PRV |
| blaðstærð.: | A1 |

dags. breytinga.:

br. (a).: 31.8.2021: útprentun og lagt inn til Byggingarfundurinn
br. (b).: 9.9.2021: deili lagfæro

br. (c).:

br. (d).:

br. (e).:

br. (f).:

br. (g).:

fylgiskjöl.:

samp.:
samp.:
teikn.:

S18

RÝMA arkitektar

Stórmóða 17, 110 Reykjavík
sími: 6985665 www.ryma.is
Gunnar Þáli Kristinsson arkitekt
netfang: gunnar@ryma.is