


Samþykkt þátt  
23. des. 2022  
Þ. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði  
Róbert A. Róbertsson

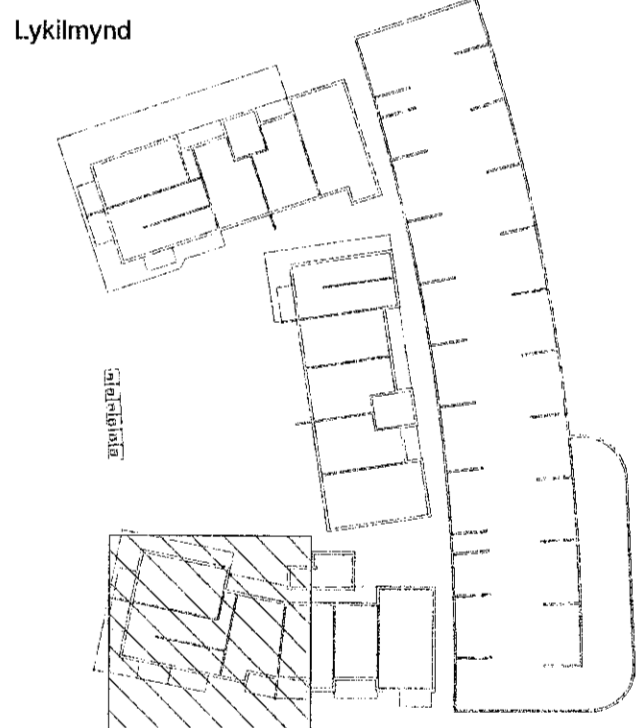

Sjá almennar skýringar á teikn. P0-01 og P0-02  
Þvermál loftfræslisigna er Ø100 úr blíkki, nema annað sé tekið fram.  
Eldverja þarf lagnir með einangrun, sem ferðast á milli brunalöffa og liggja í opnu rými.

Loftbil undir hurð eða yfirstraumsrist

**VERKFRÆÐISTOFA**

NNE VERKFRÆÐISTOFA ehf  
Hæðmúli 5 - 201 Kópavogur Ísland  
s. 899-3077 / 899-3577  
Kl. 460421-0470. nne@nne.is www.nne.is

**HRINGHAMAR 21-25**  
221 HAFNARFJÖRDUR  
SÉRUPPDRÆTTIR PÍPULAGNIR MH. 03  
LOFTFRÆSTING - GRUNNMYND KJALLARI

Hönnun:	ALM	Verknumer:	22012
Teiknað:	ALM	Mælikvarði:	1:50
Yfirfarir:	NG	Dagsetning:	23.11.2022

Samþykkt:	Hákon Örn Ómarsson Kl. 300577-3189	Teikn.nr.:	P4-01C
Áritun hönnunarstjóra:	Kristinn Ragnarsson Kl. 120944-2699	Útgáfa:	1

