


Samþykkt þann
23. des. 2022
fr. byggingarfulltrúans í Hafnarfirði
Róbert A. Róbertsson

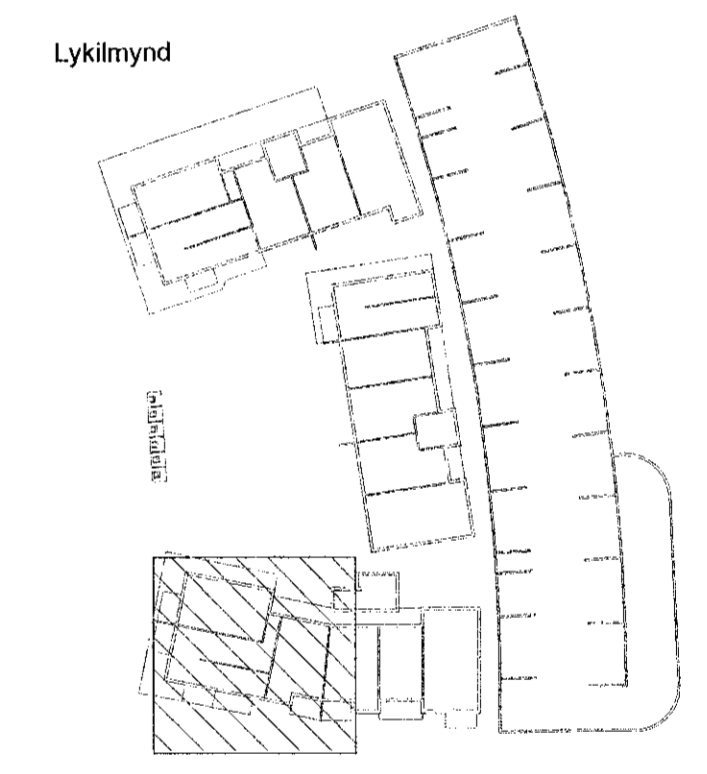

Sjá almennar skýringar á teikn. P0-01 og P0-02

Þvermál loftsræsilaгна er Ø100 úr blíkki, nema annað sé tekið fram.

Eldveija þarf lagnir með einangrun, sem ferðast á milli brunahólfra og liggja í opnu rými.

Loftbil undir hurð eða yfirstramsrist

VERKFRÆÐISTOFA

NNE VERKFRÆÐISTOFA ehf
Hæðarmál 6 - 201 Kópavogur Ísland
s. 599-3077 / 899-3577
Kl. 460421-0470. nne@nne.is www.nne.is

HRINGHAMAR 21-25
221 HAFNARFJÓRÐUR
SERUÞPDRÆTTIR PÍPULAGNIR MM. 03
LOFTRÆSTING - GRUNNMÝND I.HÆÐ

Hönnun:	ALM	Verknúmer:	22012
Teiknað:	ALM	Mælikvarði:	1:50
Yfirarið:	NG	Dagsetning:	23.11.2022
Samþykkt:		Teikn.nr.:	P4-11C
Hákon Óm Ómarsson Kl. 300577-3189	<i>HO</i>	Útgáfa:	1
Áritun hönnunarstjóra: Kristinn Ragnarsson Kl. 120944-2699	<i>KR</i>		

